




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 12 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	924
C. Palmar	7.906
C. Salto Grande	11.055
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	12.423
TOTAL Generación	32.209

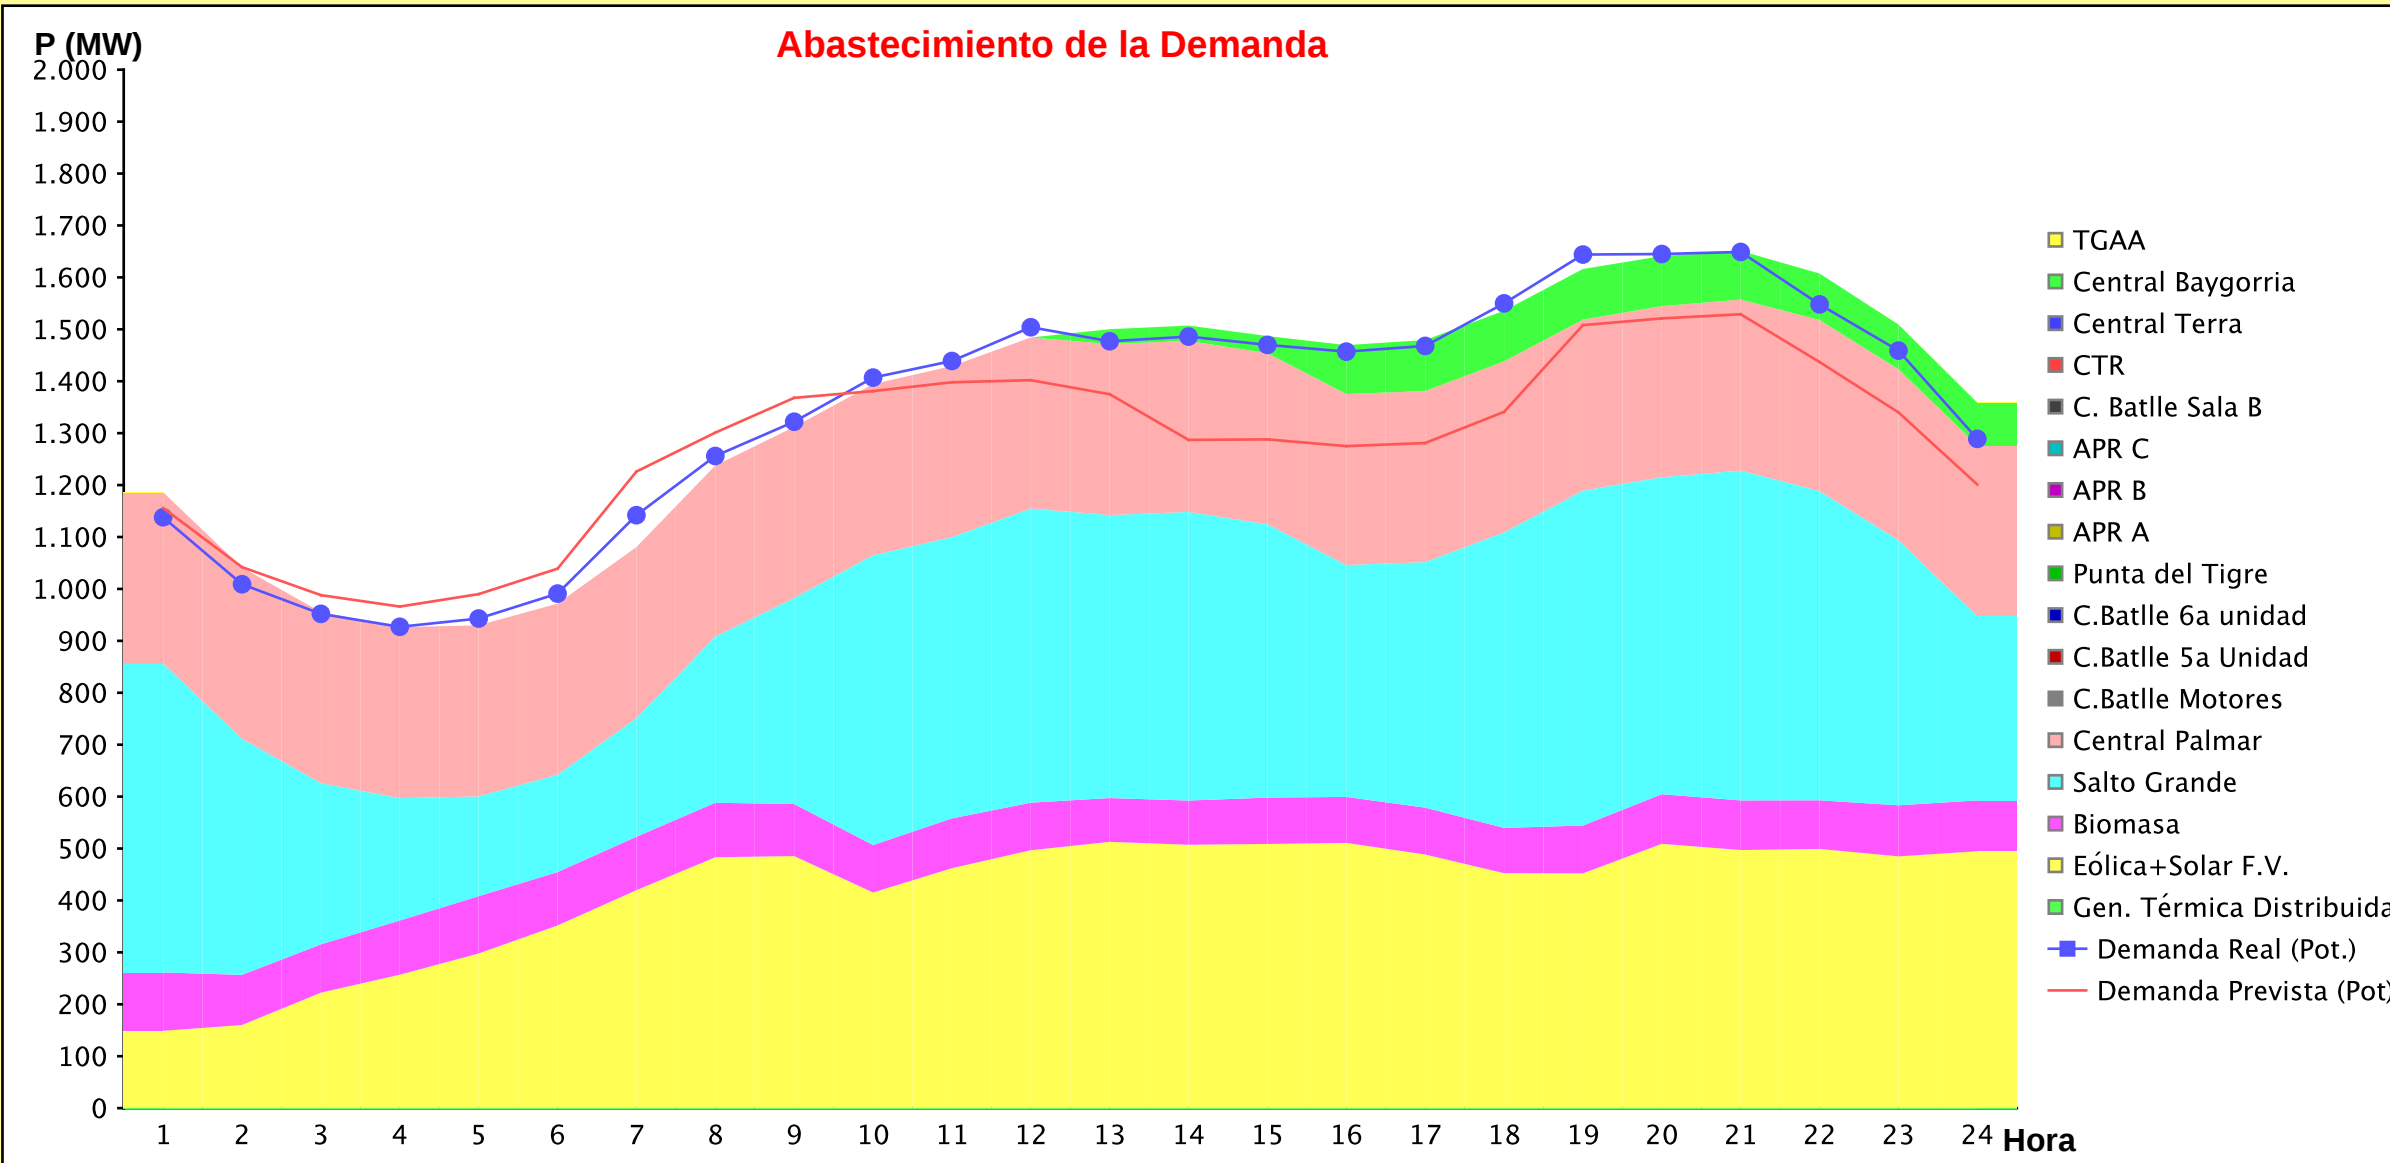

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.209
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	30.640
Diferencia (MWh)	1.569
Ejecutada - Programada	5,12 %

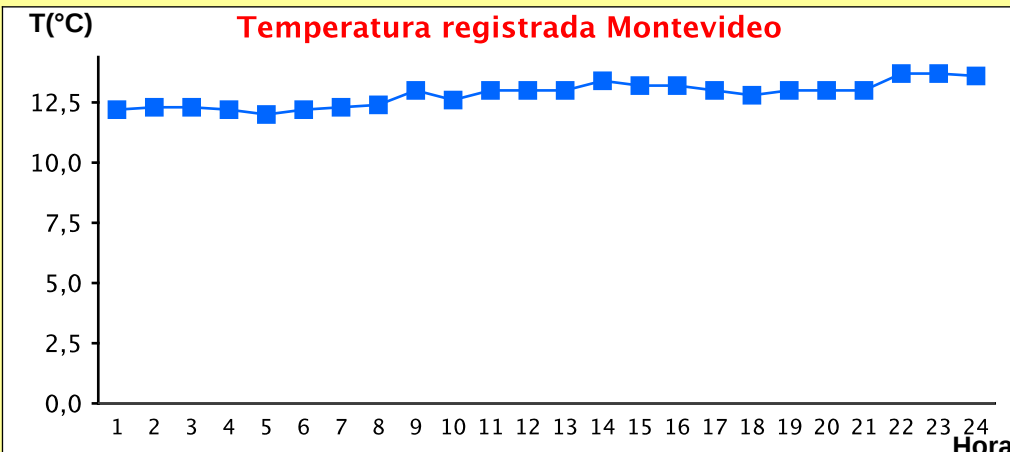

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1550 Hora 13:10
Potencia mínima:	935 Hora 03:41
Pico noche:	1698 Hora 20:26


Generación Media (MW)	
Eólica	419,9
Biomasa	96,1
Solar fotovoltaica	0,3
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

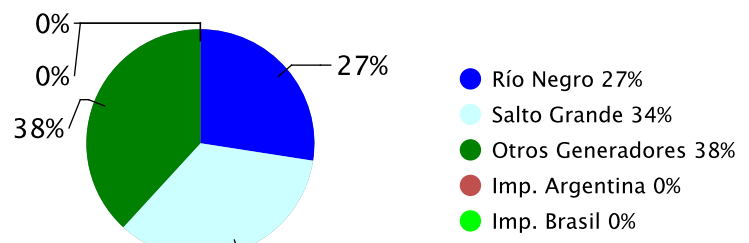



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

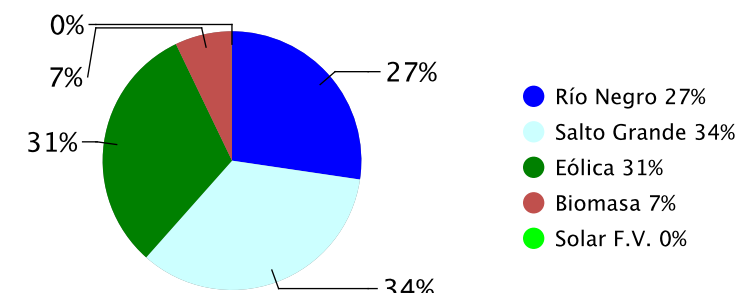



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

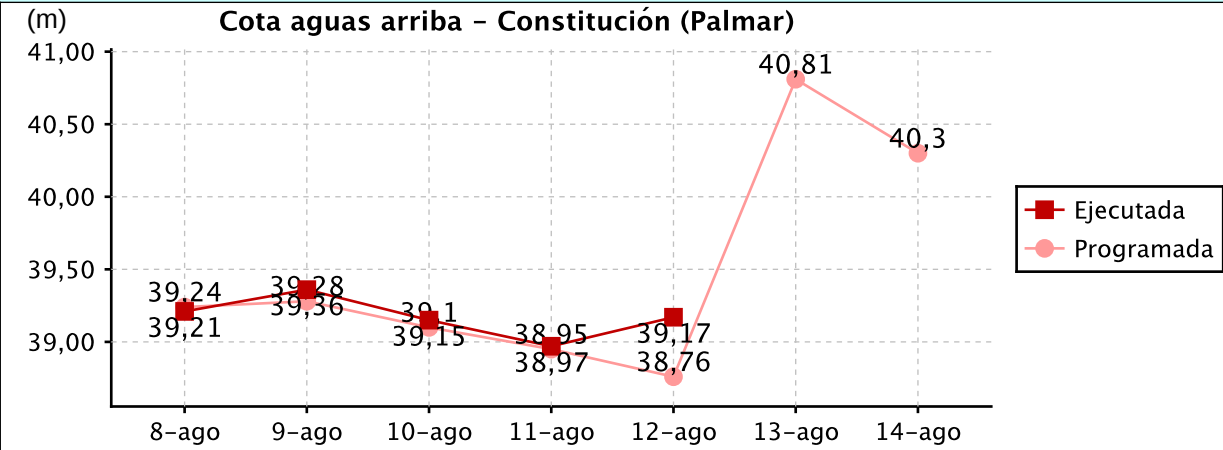
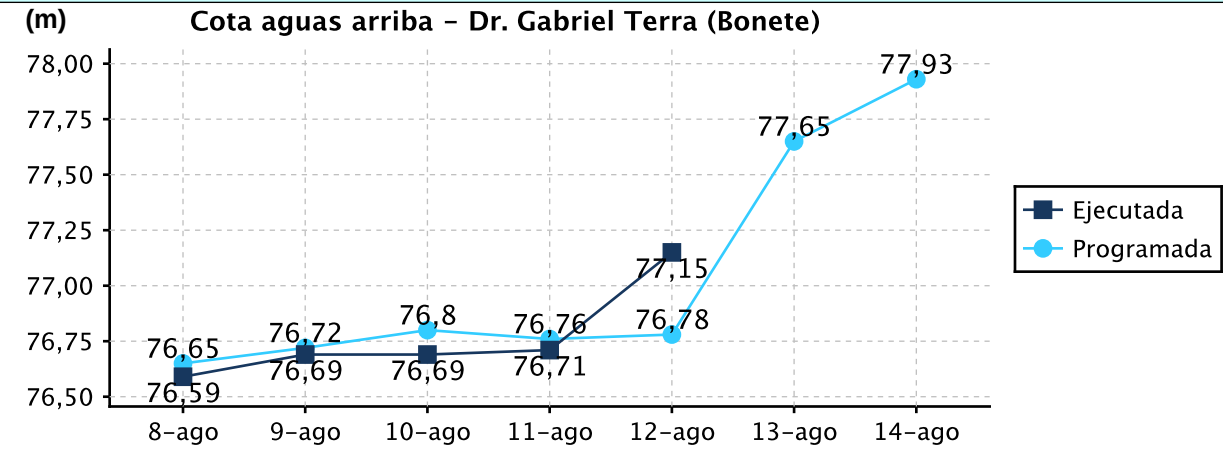


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,78	77,15
Baygorria	53,67	54,28
Palmar	38,76	39,17
SGU	35,41	35,36

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

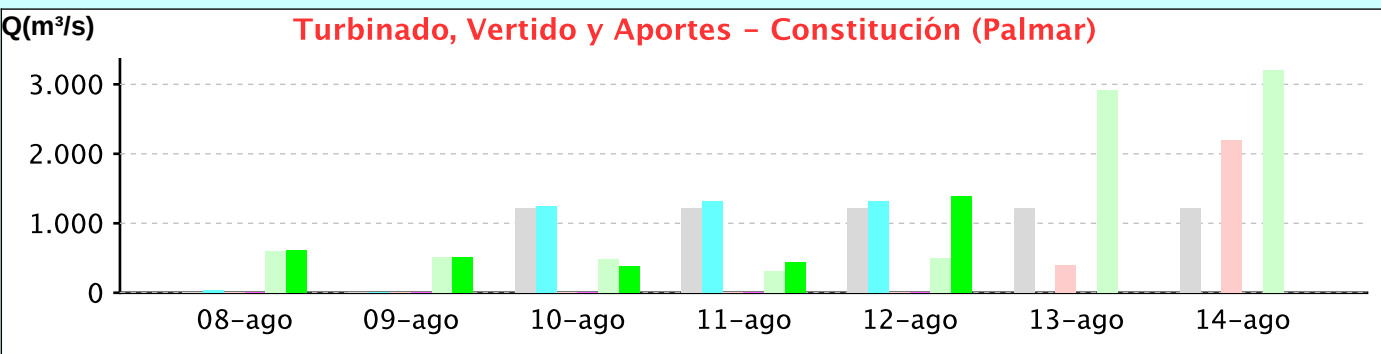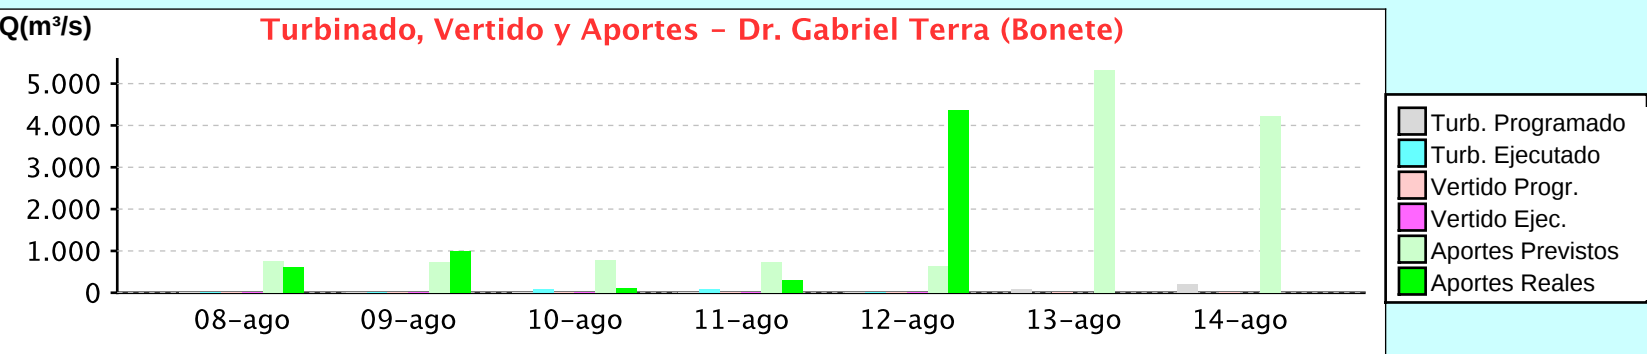

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

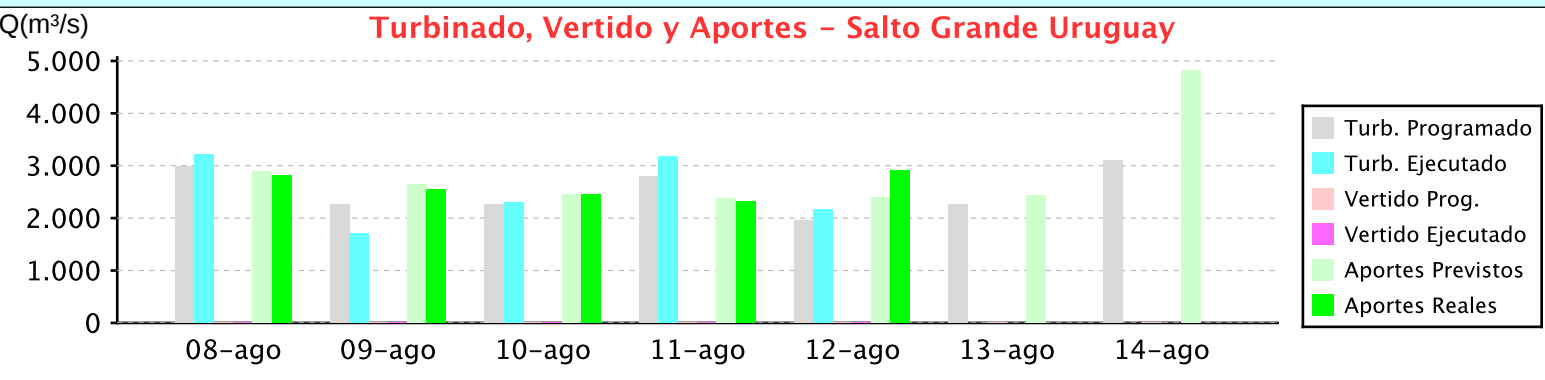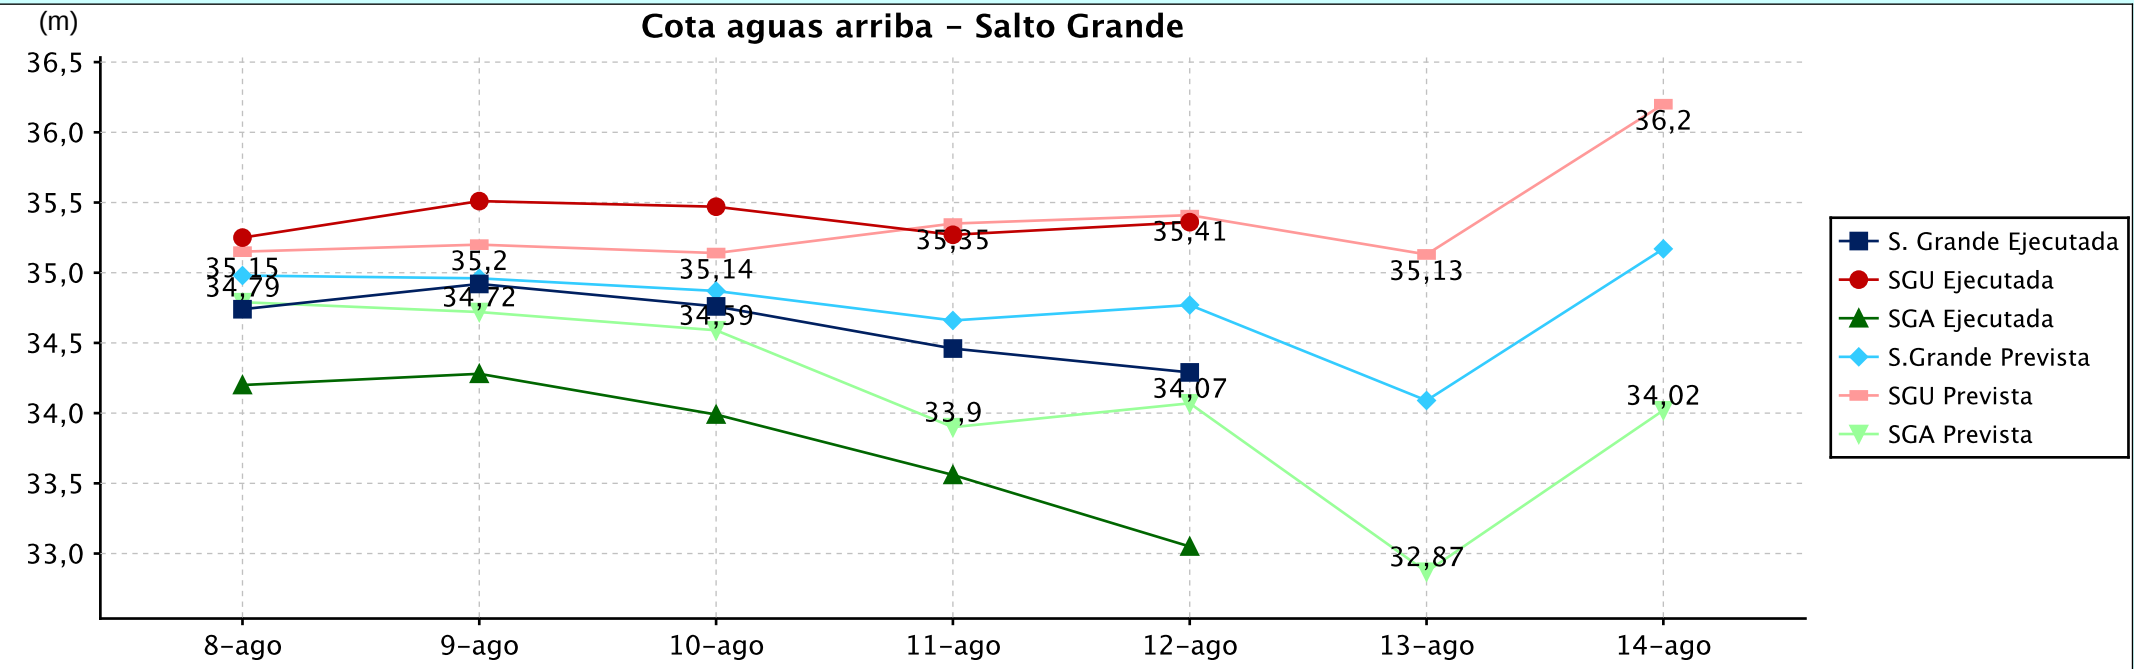

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,36
Cota Vista Arg	33,05
Cota real	34,29
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
49.120	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	335
Palmar	1.217	1.319
SGU	1.965	2.163

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	4.369
Baygorria	50	1.394
Palmar	491	1.383
SGU	2.400	2.903

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	265
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES