




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 15 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	150
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	153
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	42
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	481
C. Baygorria	2.065
C. Palmar	7.486
C. Salto Grande	20.450
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.691
TOTAL Generación	35.277

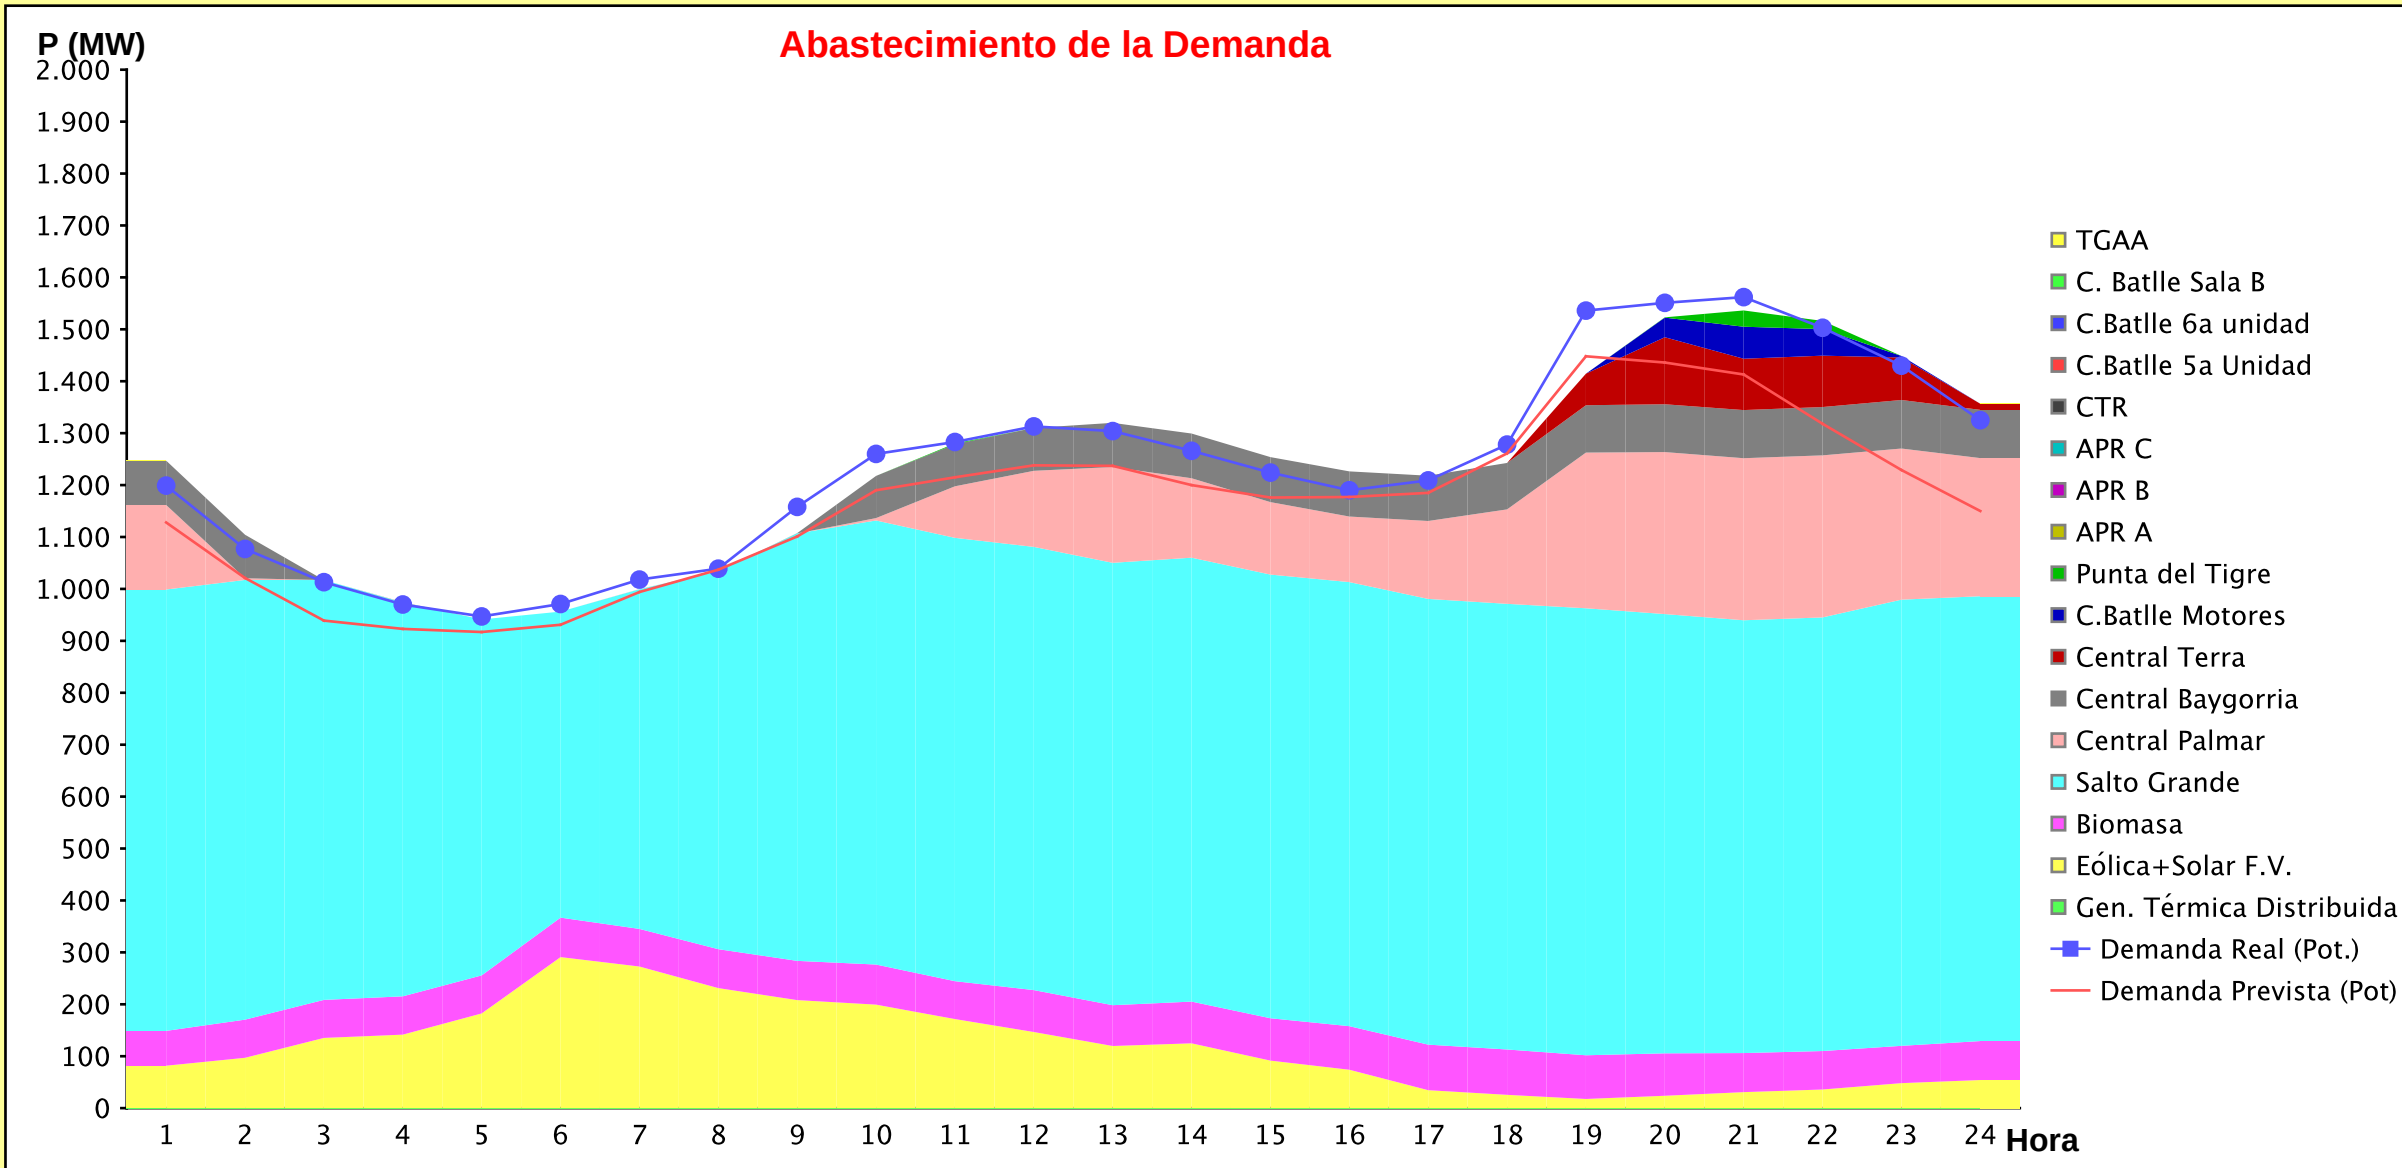

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.833
Hidráulica	5.833
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.833


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.444
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.864
Diferencia (MWh)	1.580
Ejecutada - Programada	5,67 %


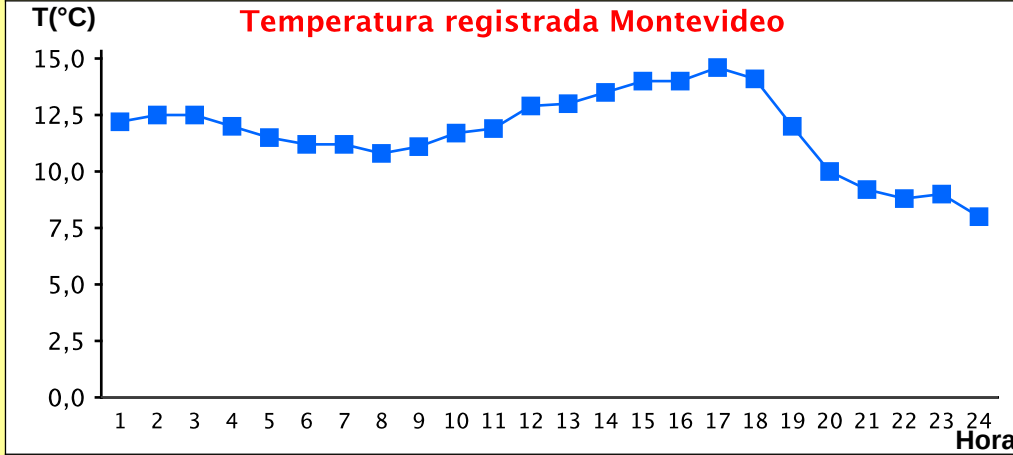


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1335 Hora 12:33
Potencia mínima:	961 Hora 04:49
Pico noche:	1571 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	112,0
Biomasa	78,2
Solar fotovoltaica	7,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


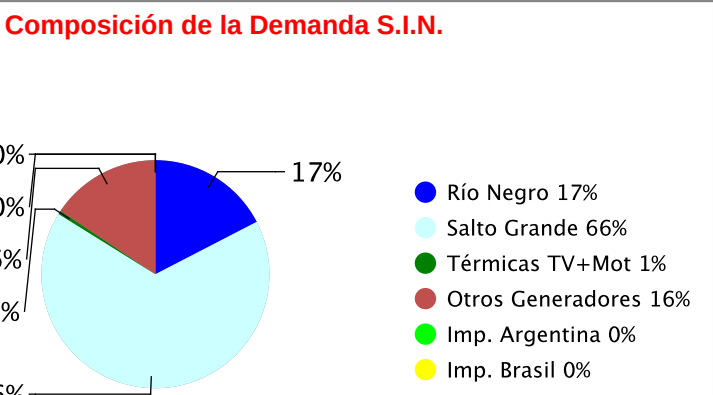


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

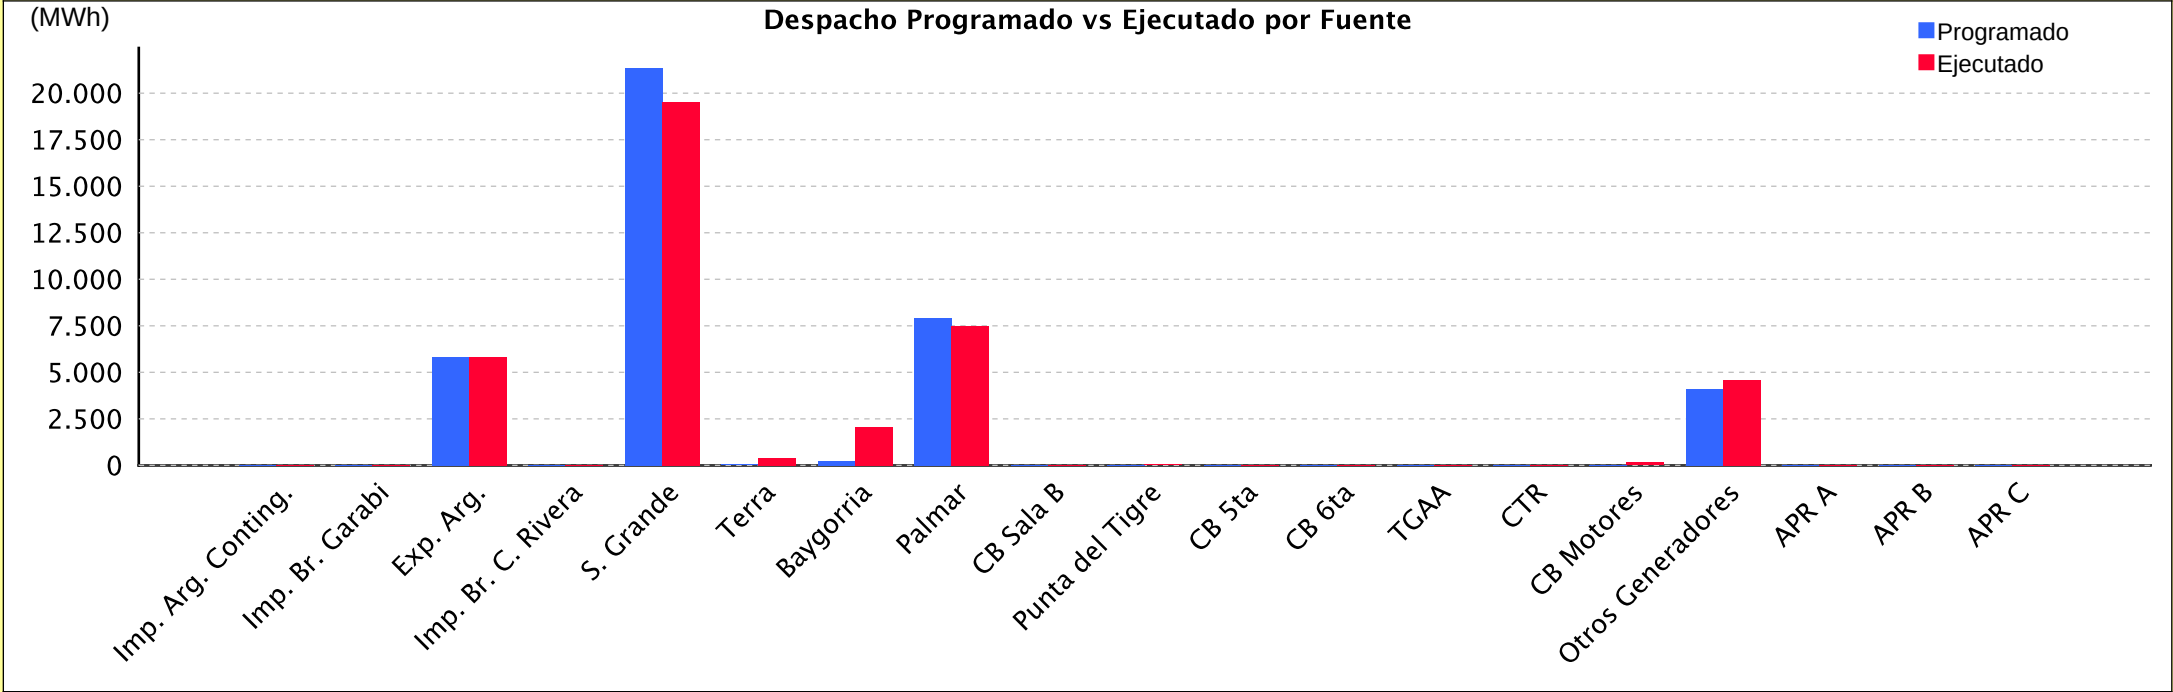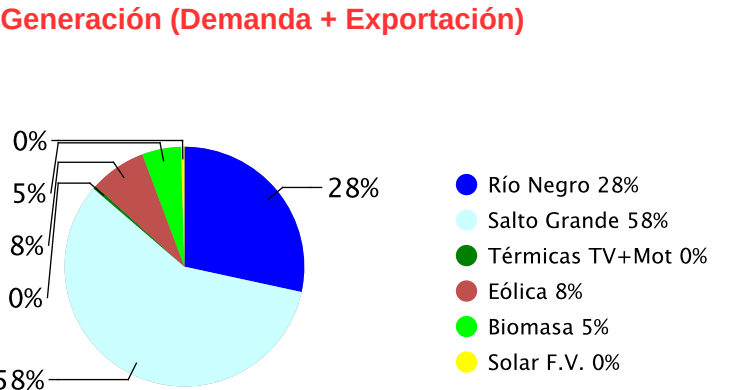



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

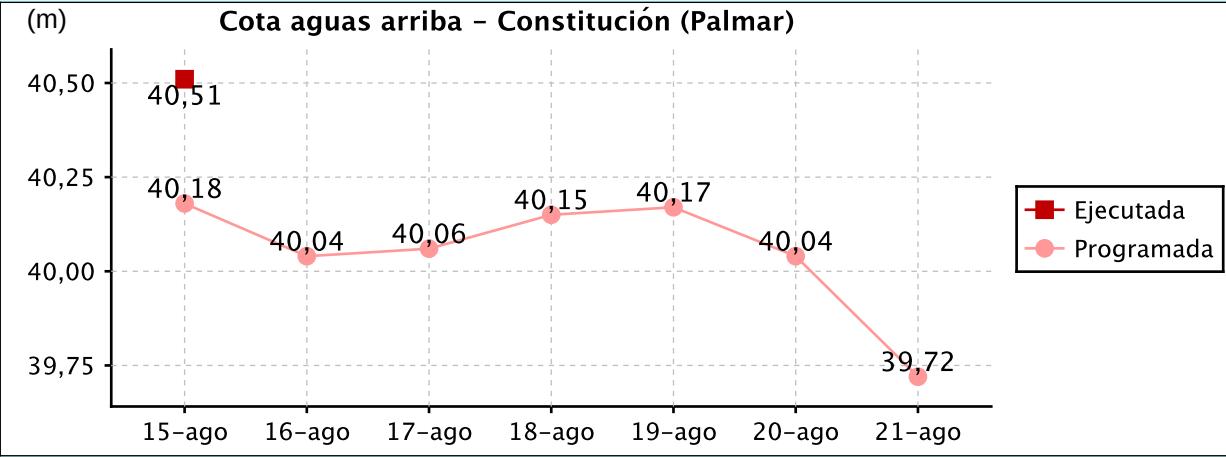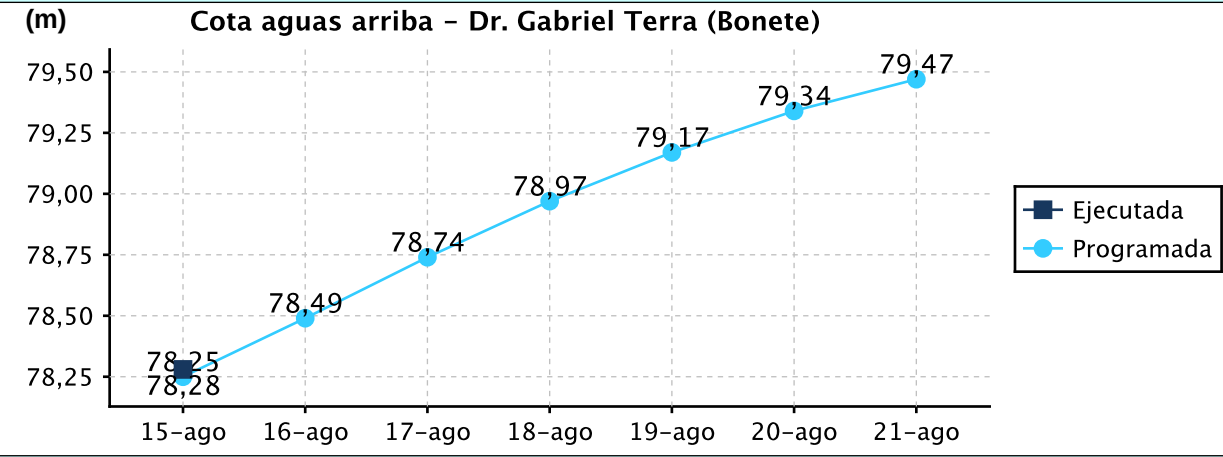


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,25	78,28
Baygorria	54,16	54,14
Palmar	40,18	40,51
SGU	36,28	36,21

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

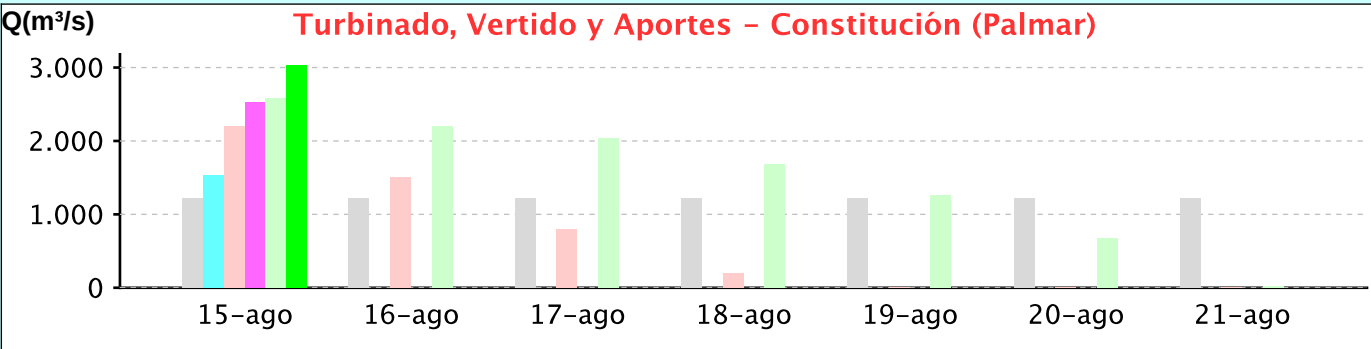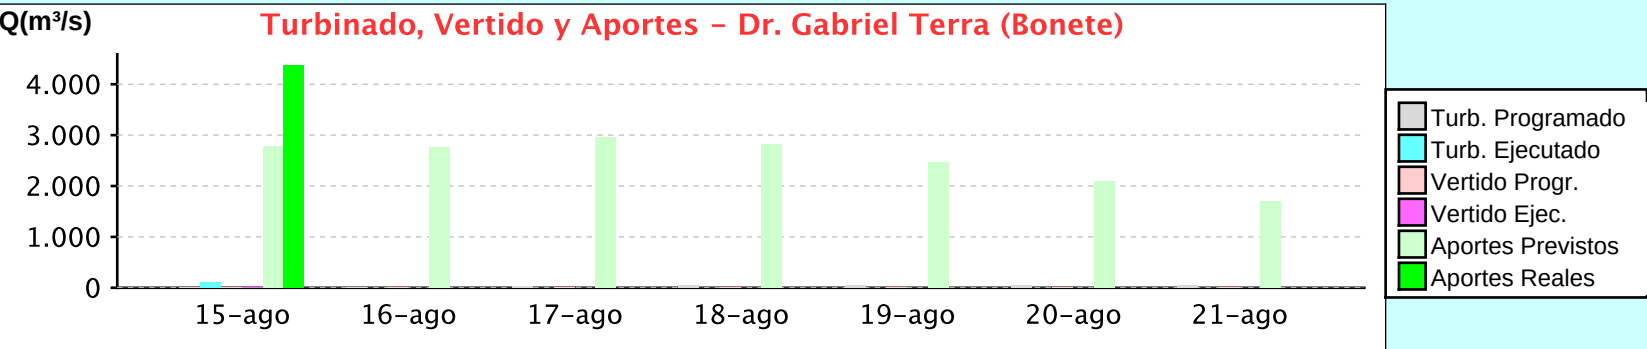

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

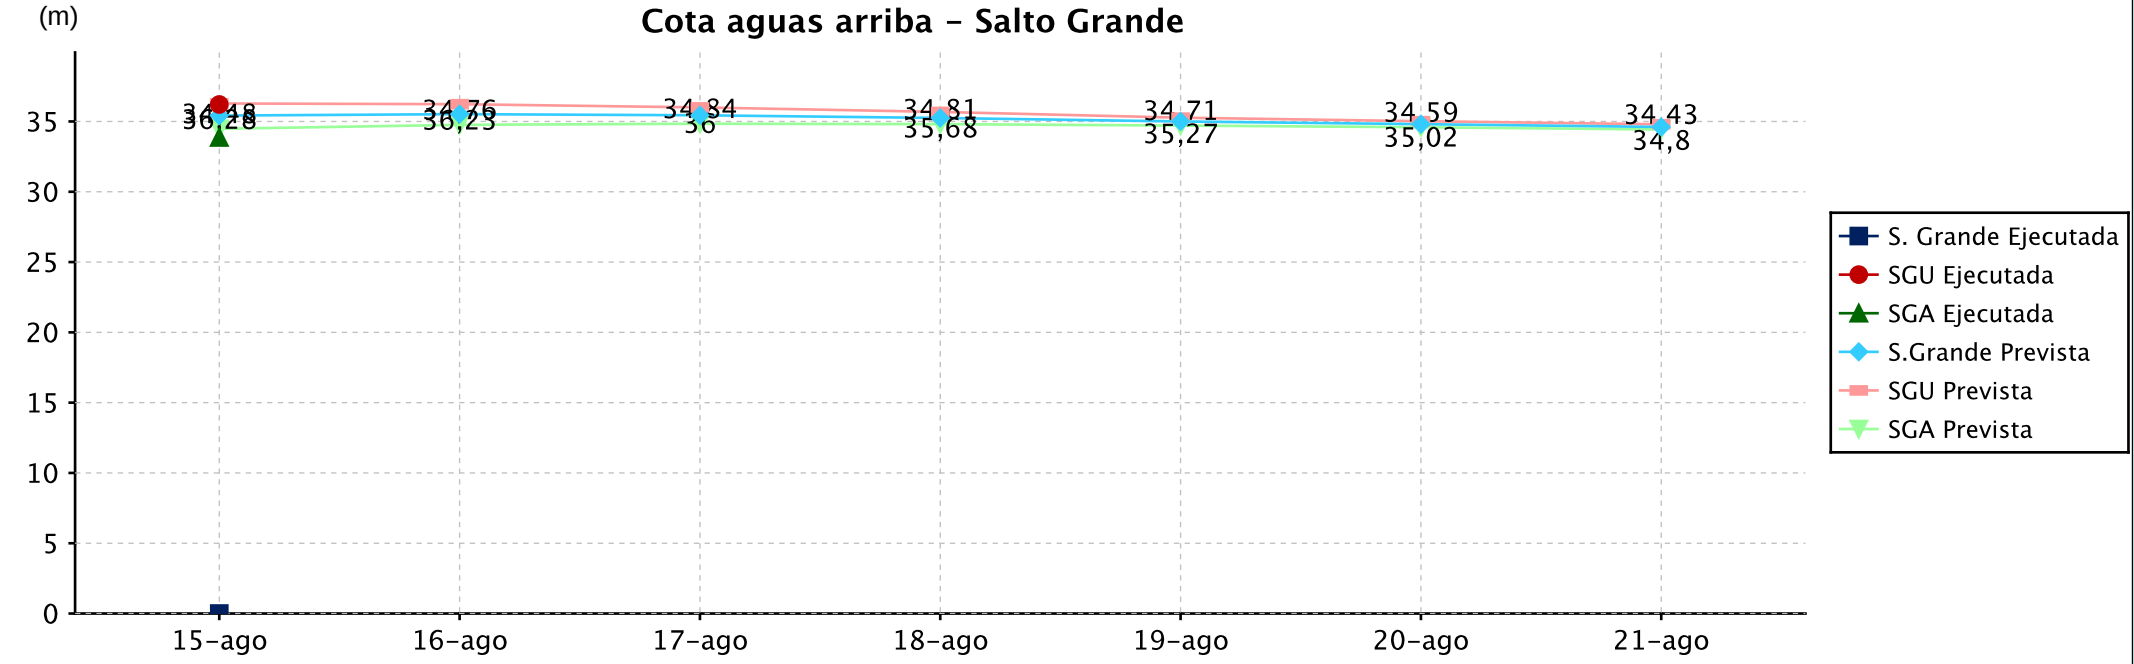


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	10	102
Baygorria	87	828
Palmar	1.217	1.538
SGU	4.061	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.782	4.370
Baygorria	260	1.616
Palmar	2.578	3.029
SGU	4.425	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	986
Palmar	2.200	2.522
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

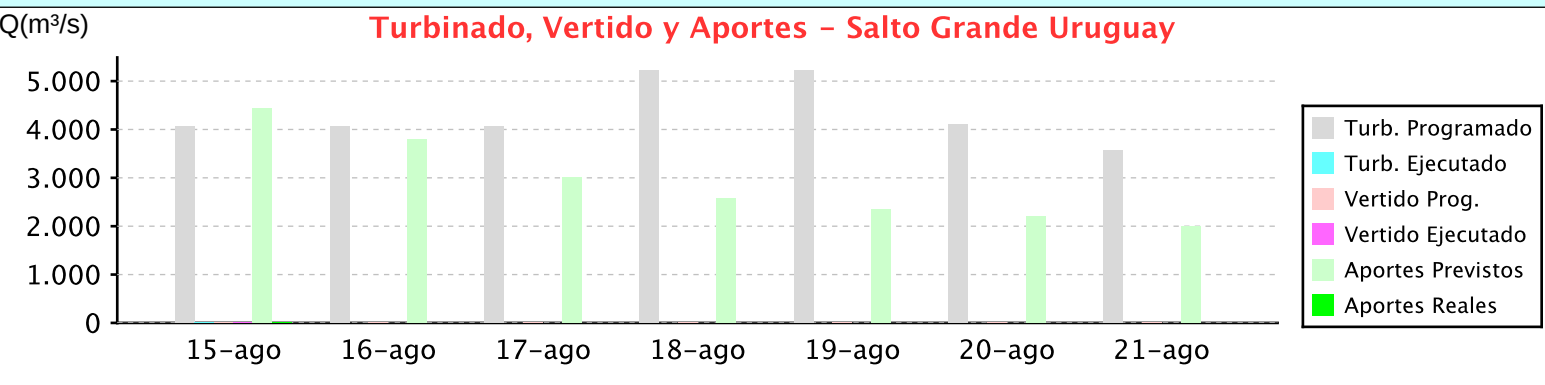

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,21
Cota Vista Arg	33,86
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
55.097	

OBSERVACIONES