




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 19 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-58
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	372
C. Baygorria	681
C. Palmar	7.916
C. Salto Grande	19.170
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.573
TOTAL Generación	35.636

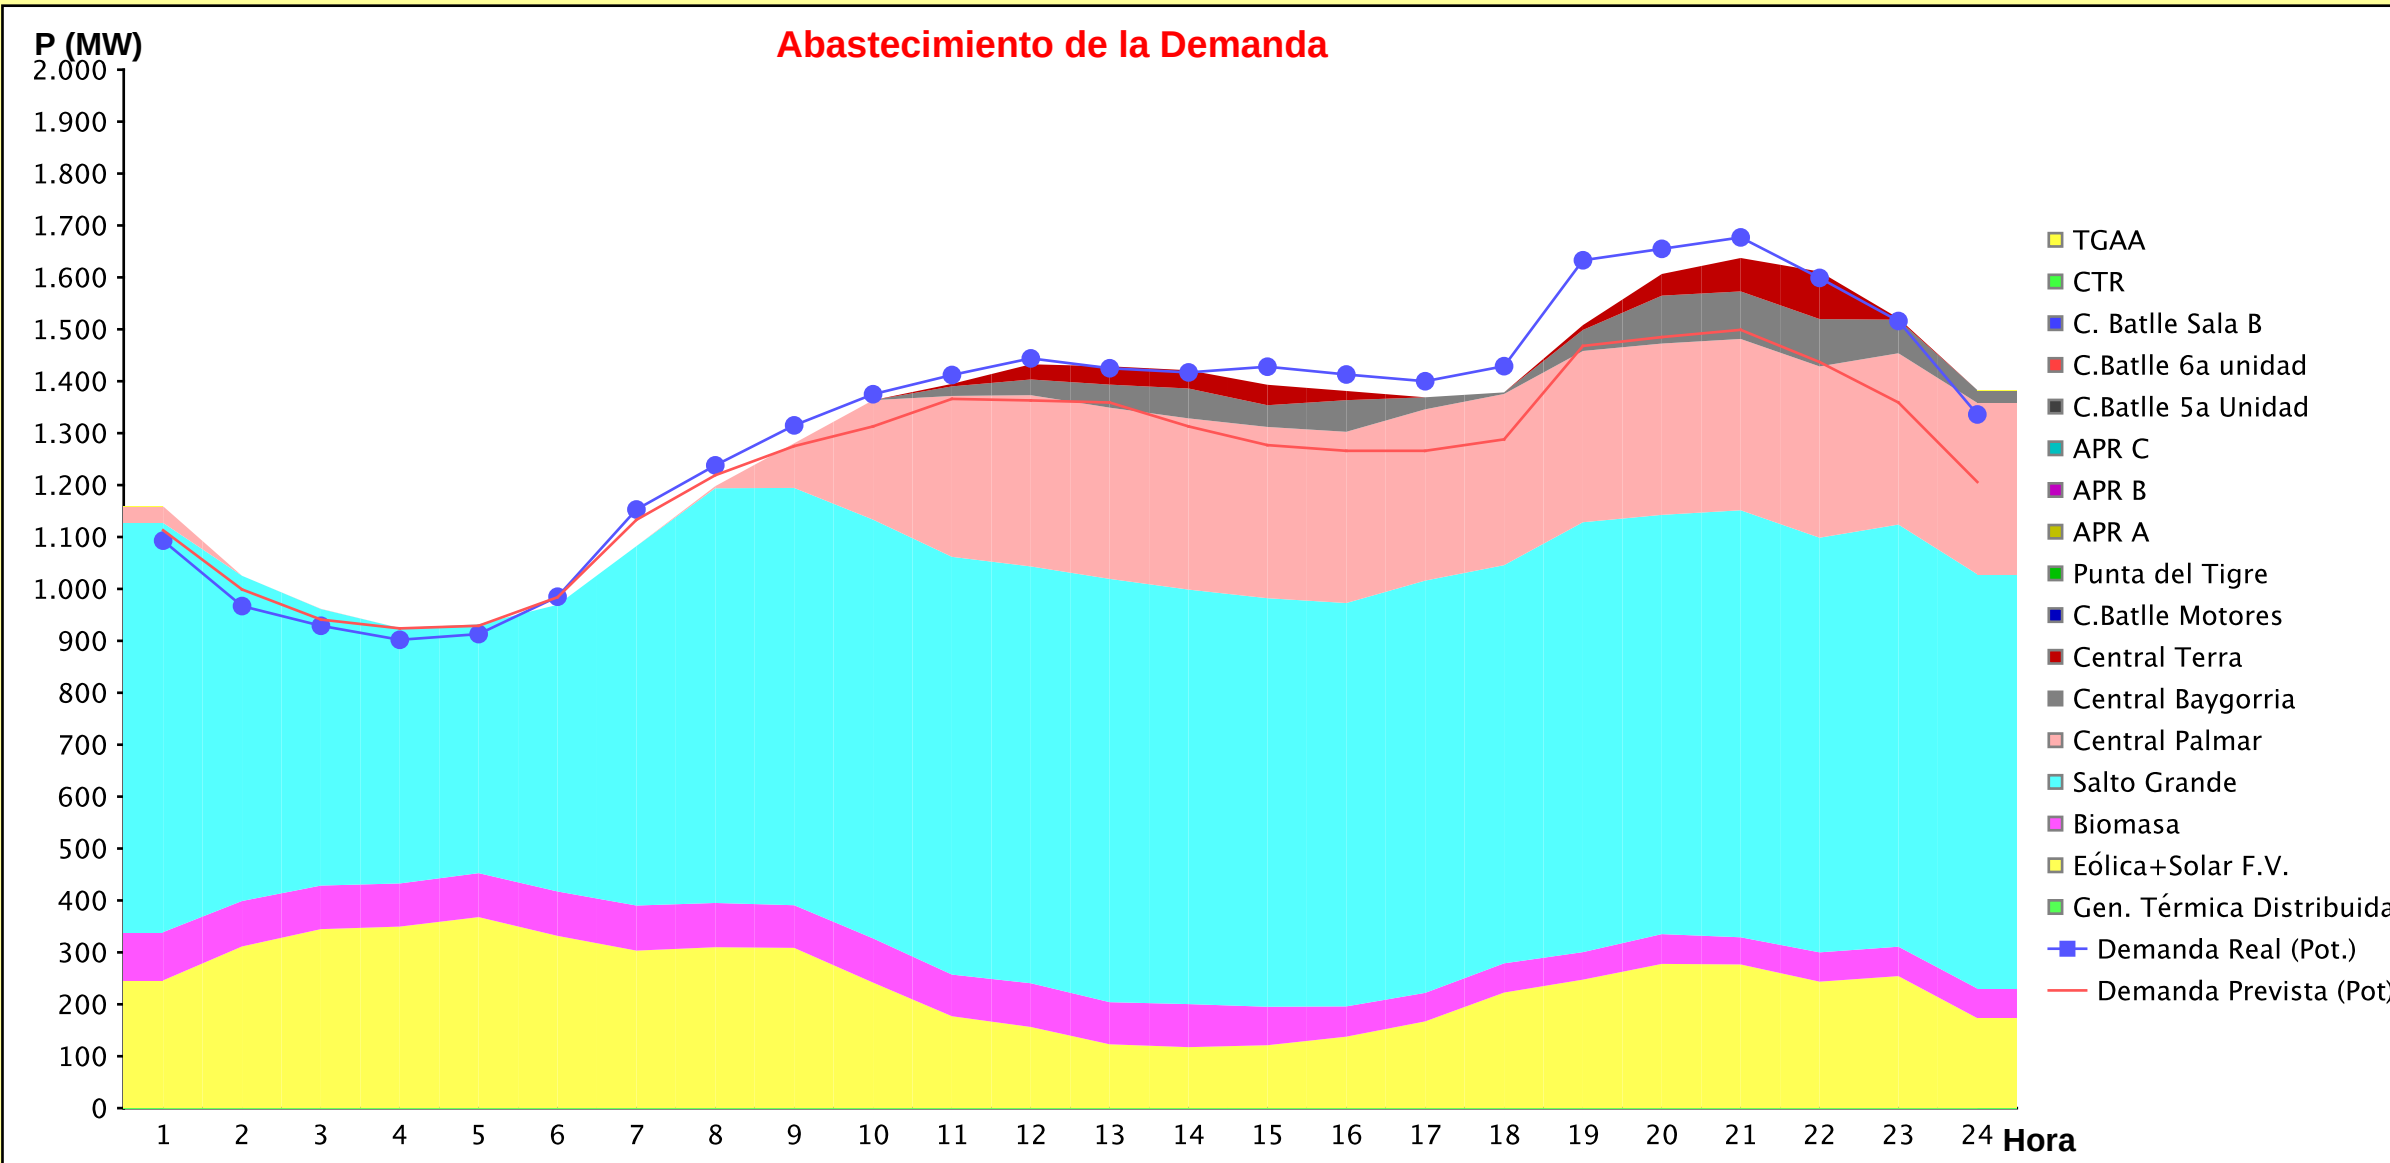

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.351
Hidráulica	4.351
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.351



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.285
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.782
Diferencia (MWh)	1.503
Ejecutada - Programada	5,05 %

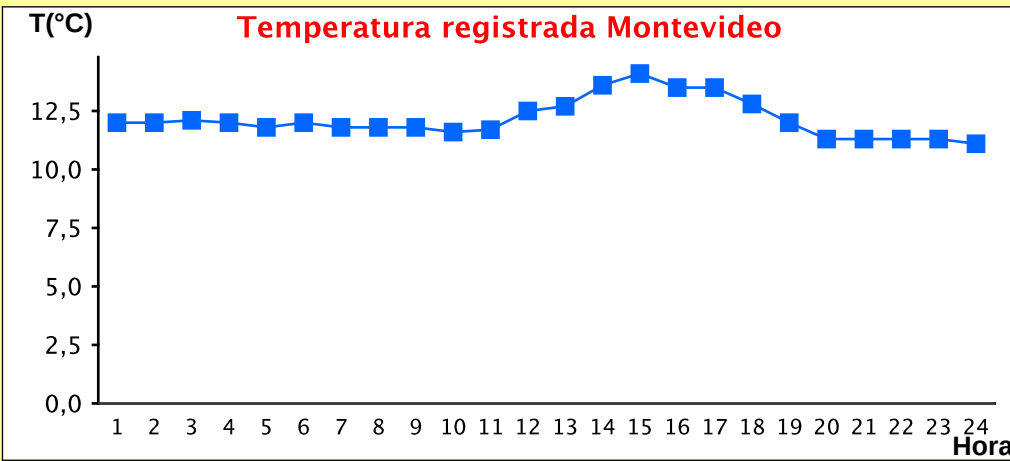


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1458 Hora 11:42
Potencia mínima:	922 Hora 04:16
Pico noche:	1704 Hora 20:38

Generación Media (MW)	
Eólica	242,1
Biomasa	83,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

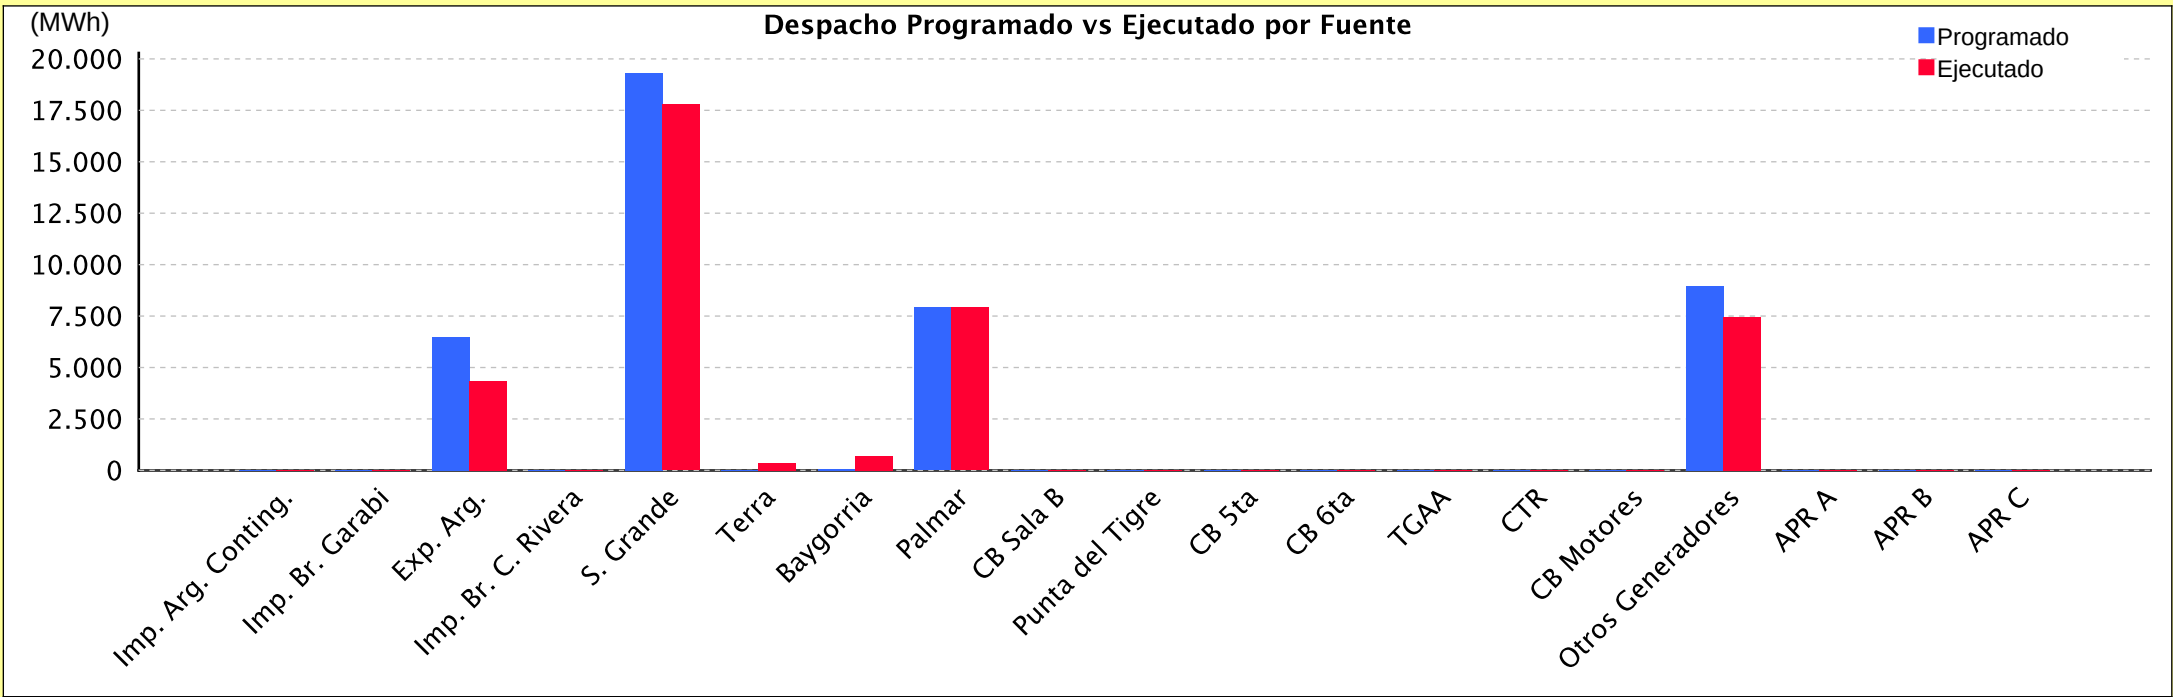
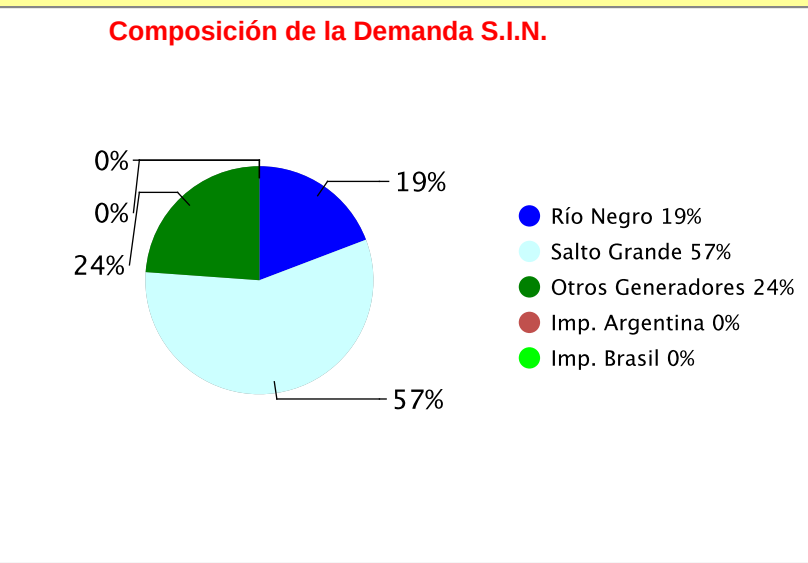


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

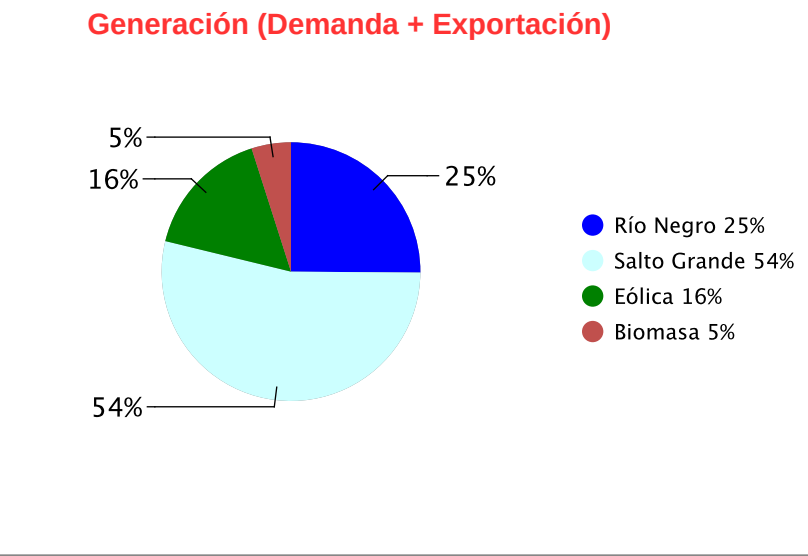



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

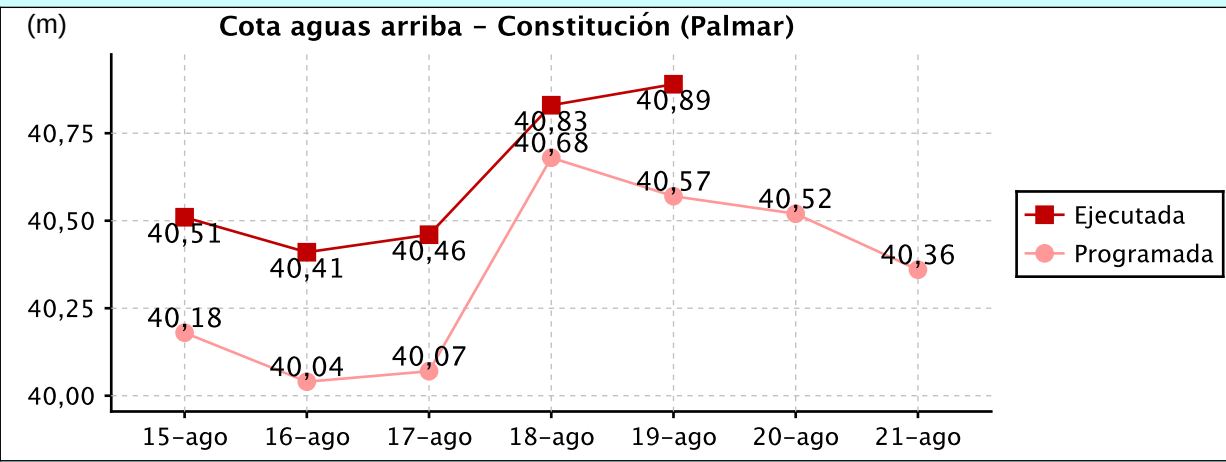
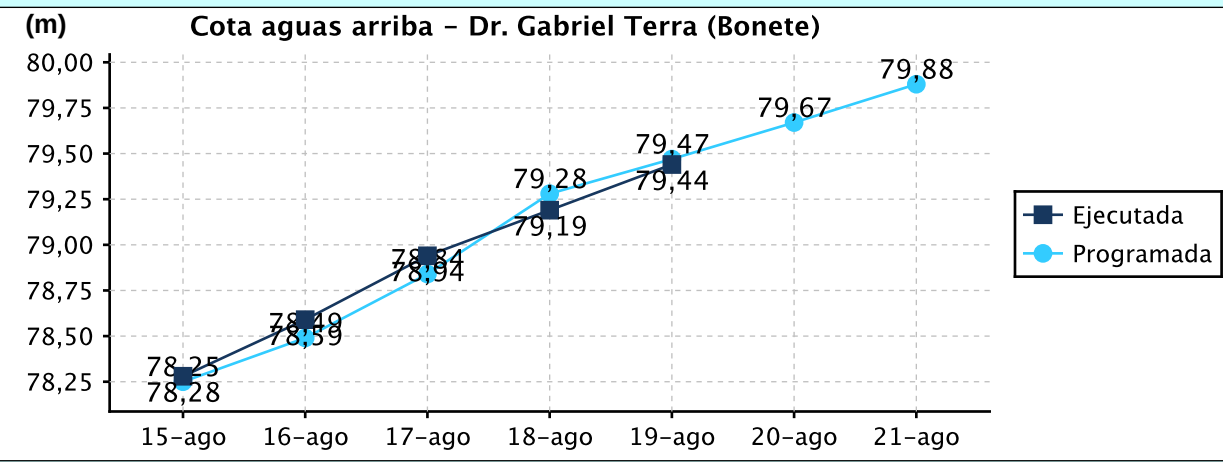


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,47	79,44
Baygorria	54,25	54,06
Palmar	40,57	40,89
SGU	35,50	35,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

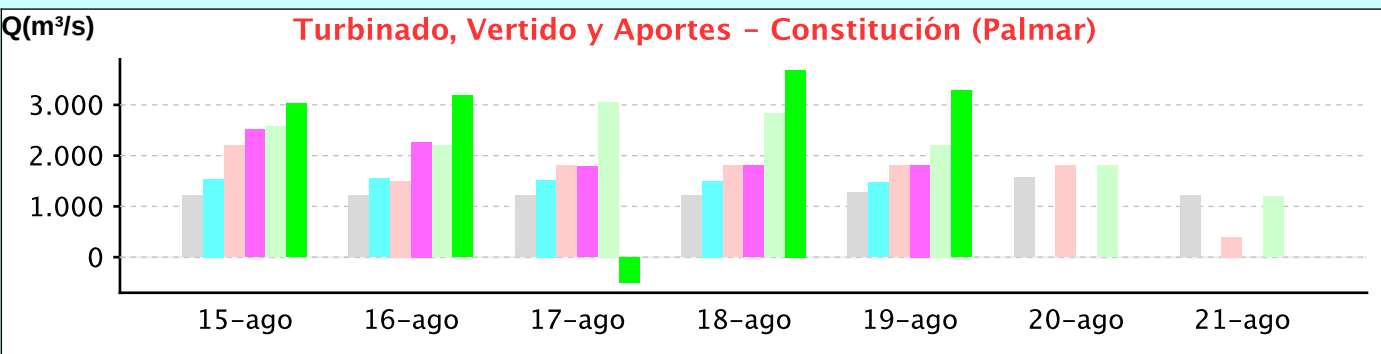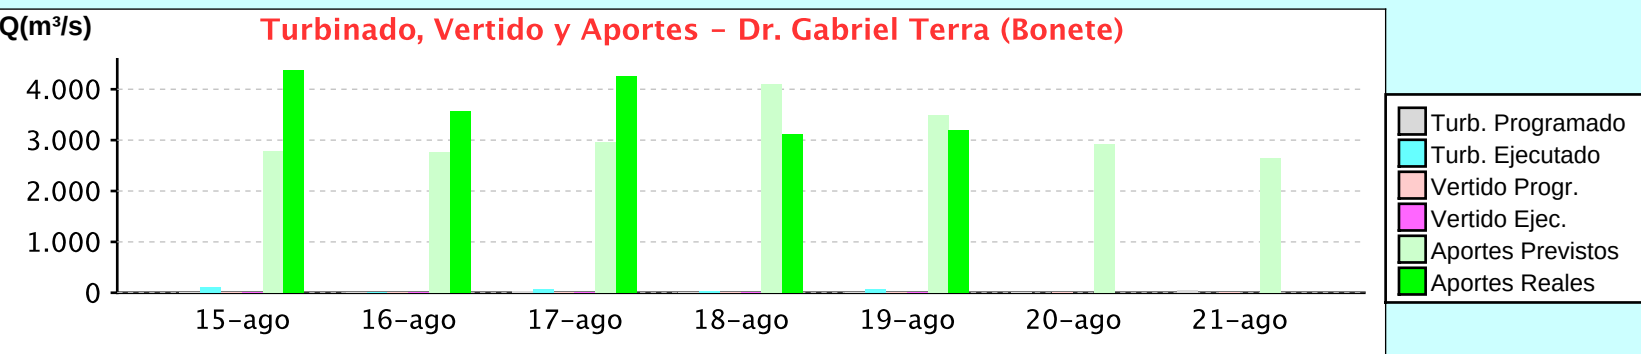

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

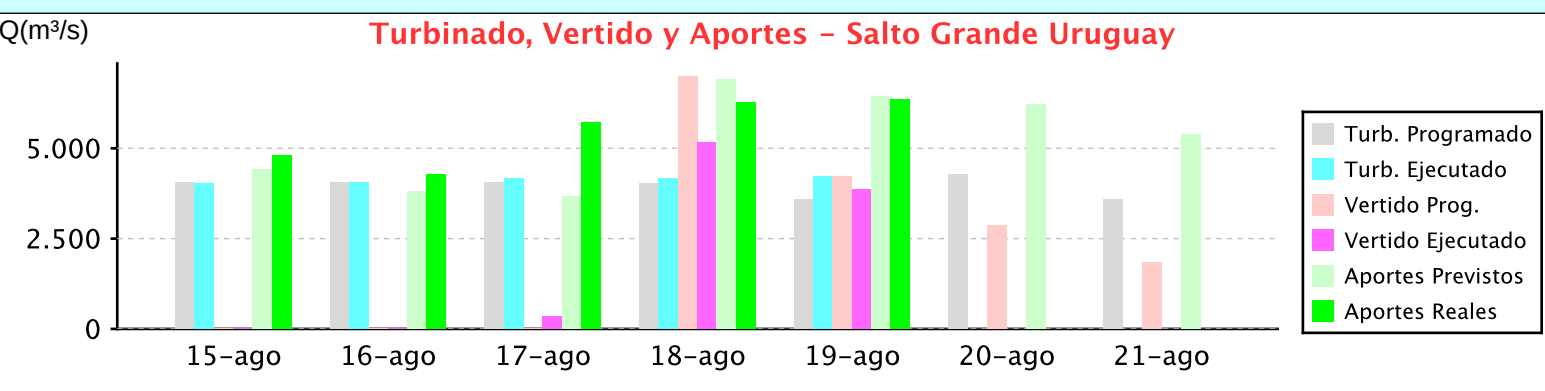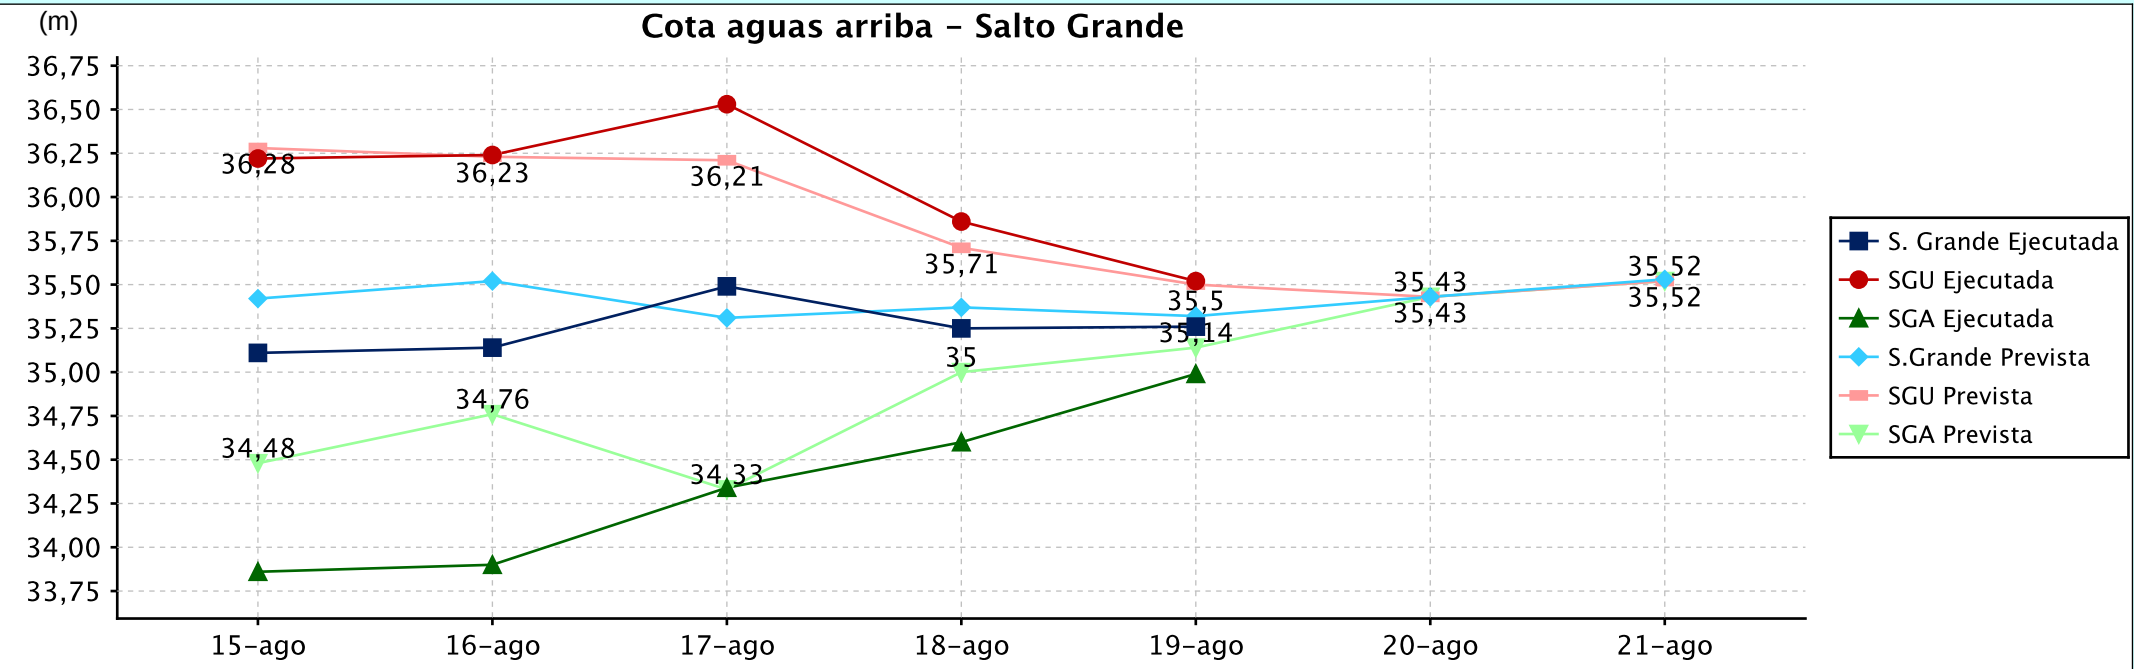

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,52
Cota Vista Arg	34,99
Cota real	35,26
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
12.606	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	74
Baygorria	18	268
Palmar	1.273	1.472
SGU	3.597	4.214

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	3.481	3.199
Baygorria	324	121
Palmar	2.212	3.283
SGU	6.450	6.360

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.800	1.815
SGU	4.230	3.851

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES