




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 28 de agosto de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.369
C. Baygorria	2.267
C. Palmar	7.829
C. Salto Grande	12.229
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.072
TOTAL Generación	37.676



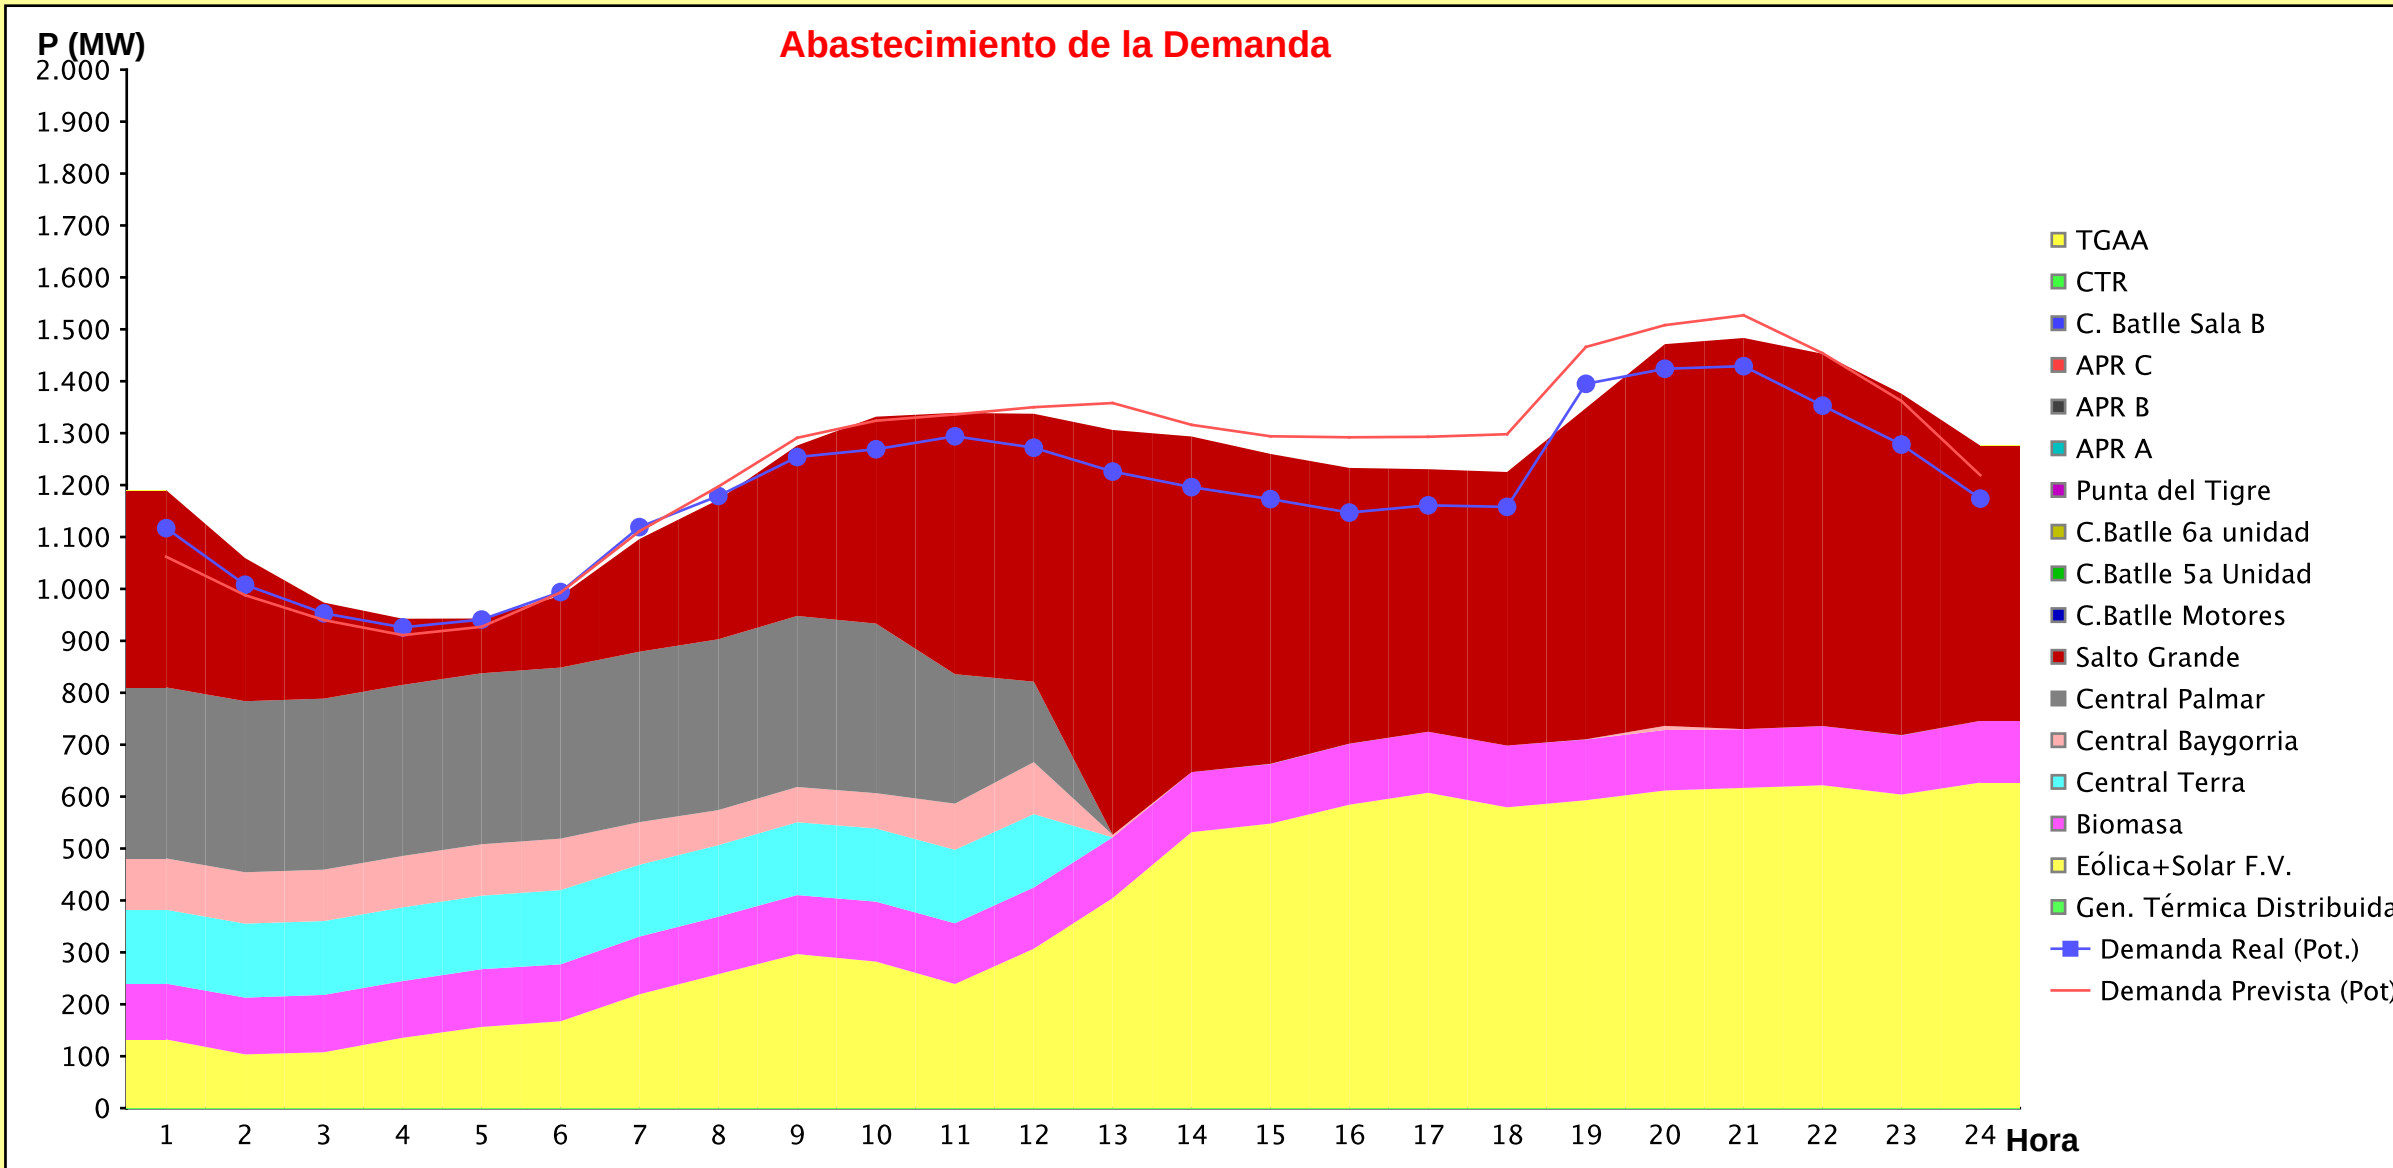


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.166
Hidráulica	8.166
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.166

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.510
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.817
Diferencia (MWh)	-307
Ejecutada - Programada	-1.03 %


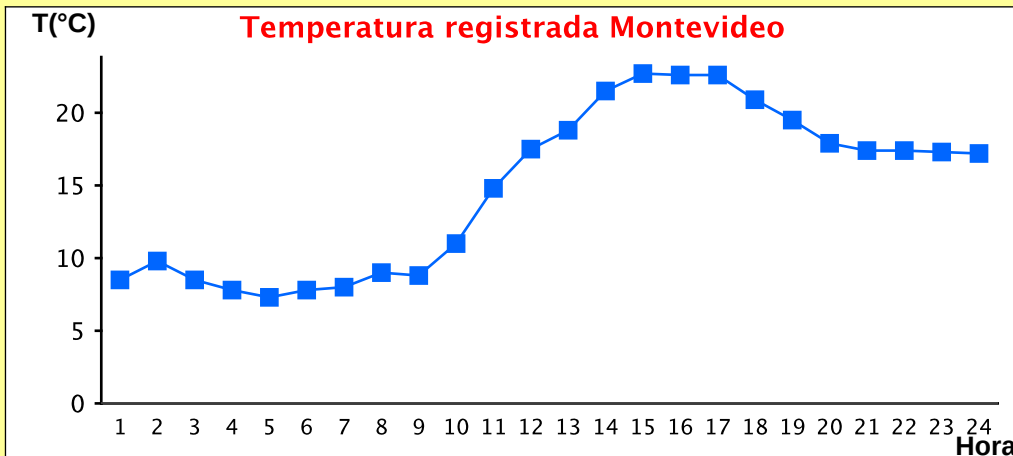


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1366 Hora 11:21
Potencia mínima:	935 Hora 03:44
Pico noche:	1496 Hora 20:23
Generación Media (MW)	
Eólica	375,9
Biomasa	114,4
Solar fotovoltaica	11,8
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

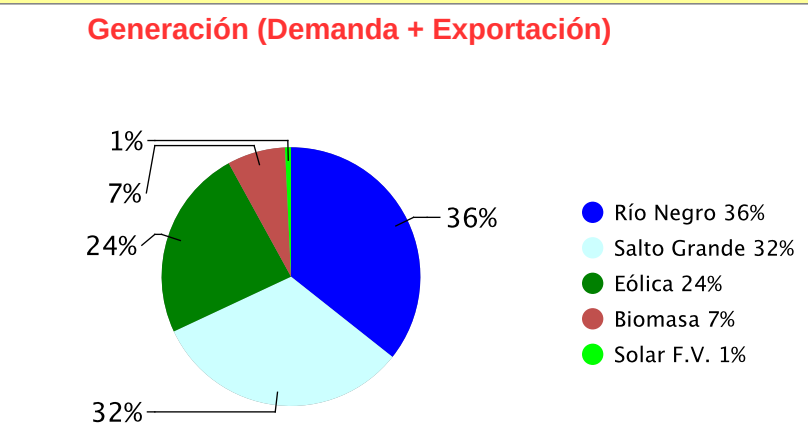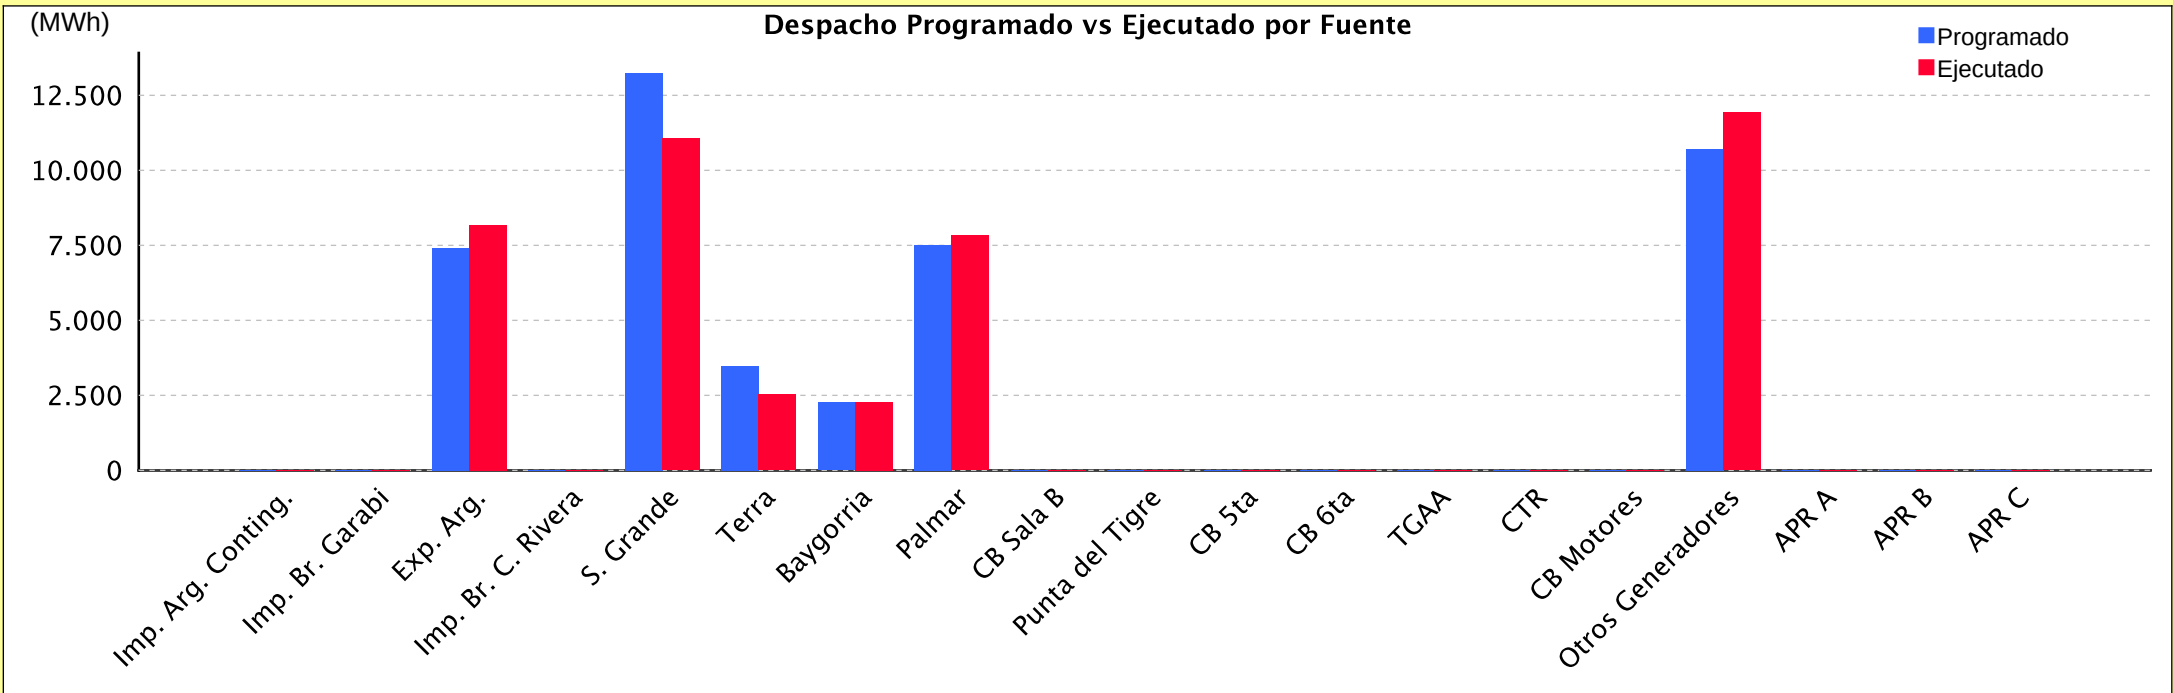
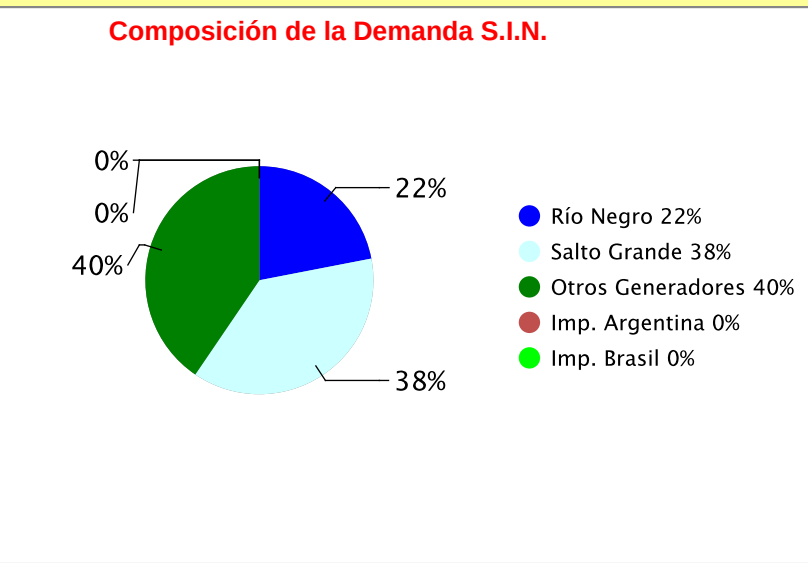


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

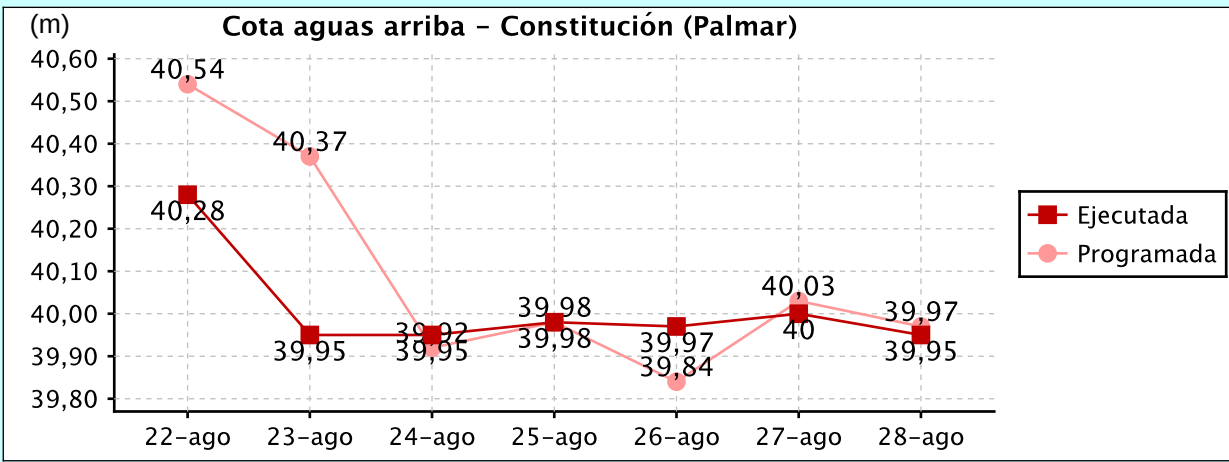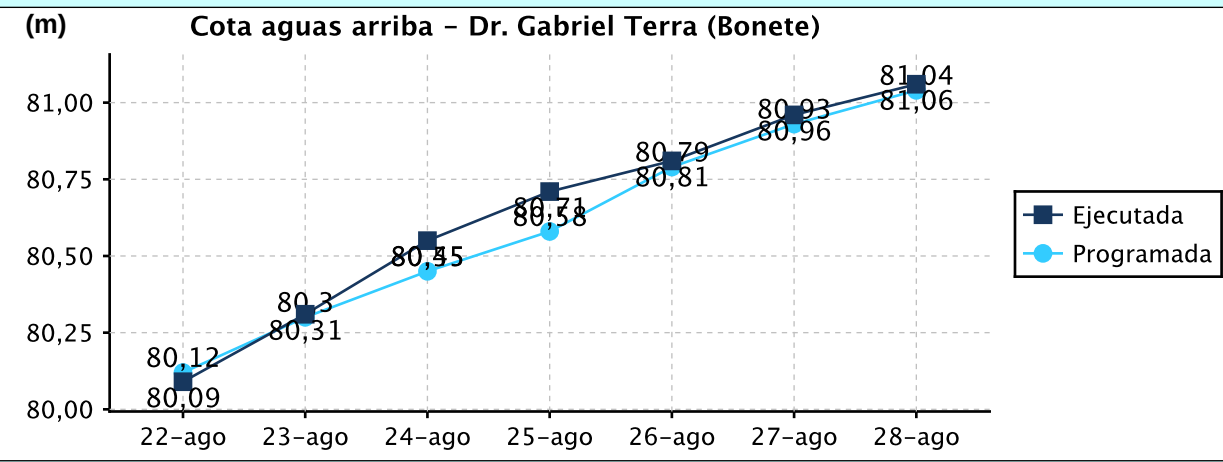

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,04	81,06
Baygorria	54,18	54,19
Palmar	39,97	39,95
SGU	35,75	35,8
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

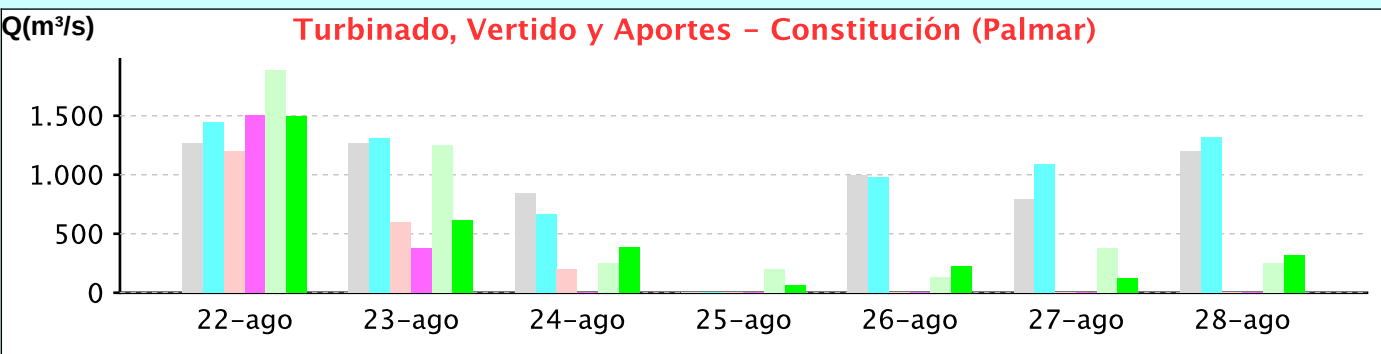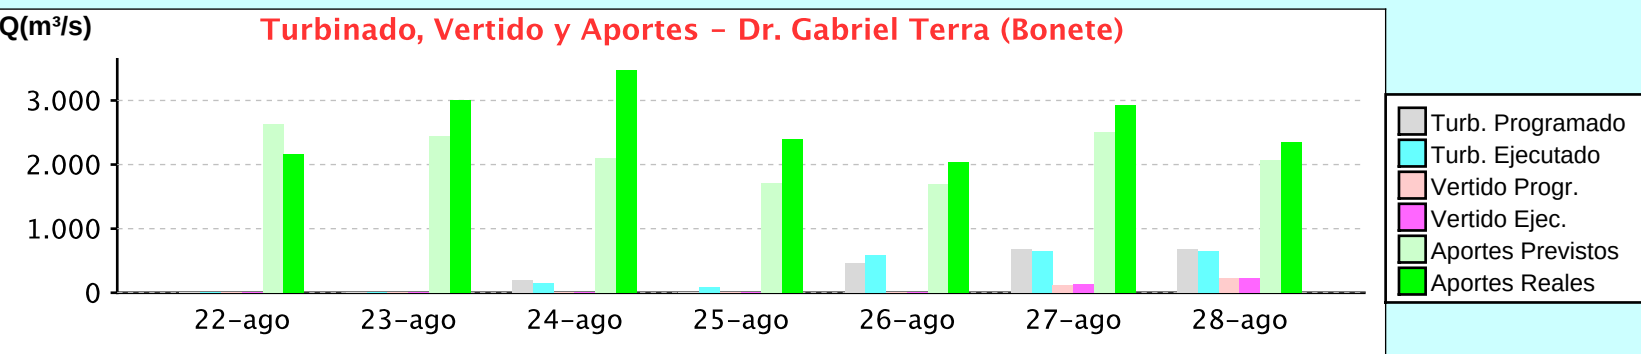

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

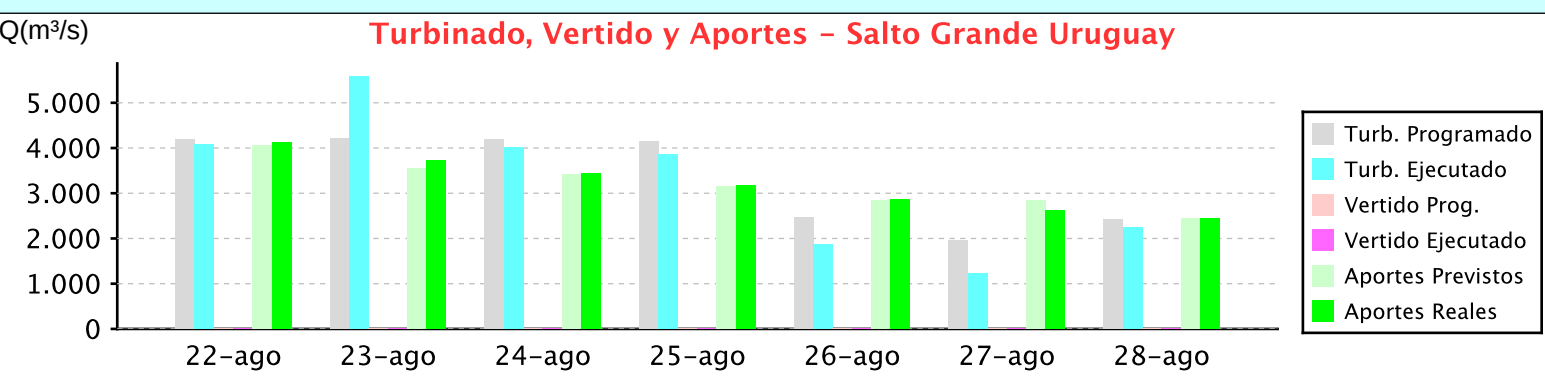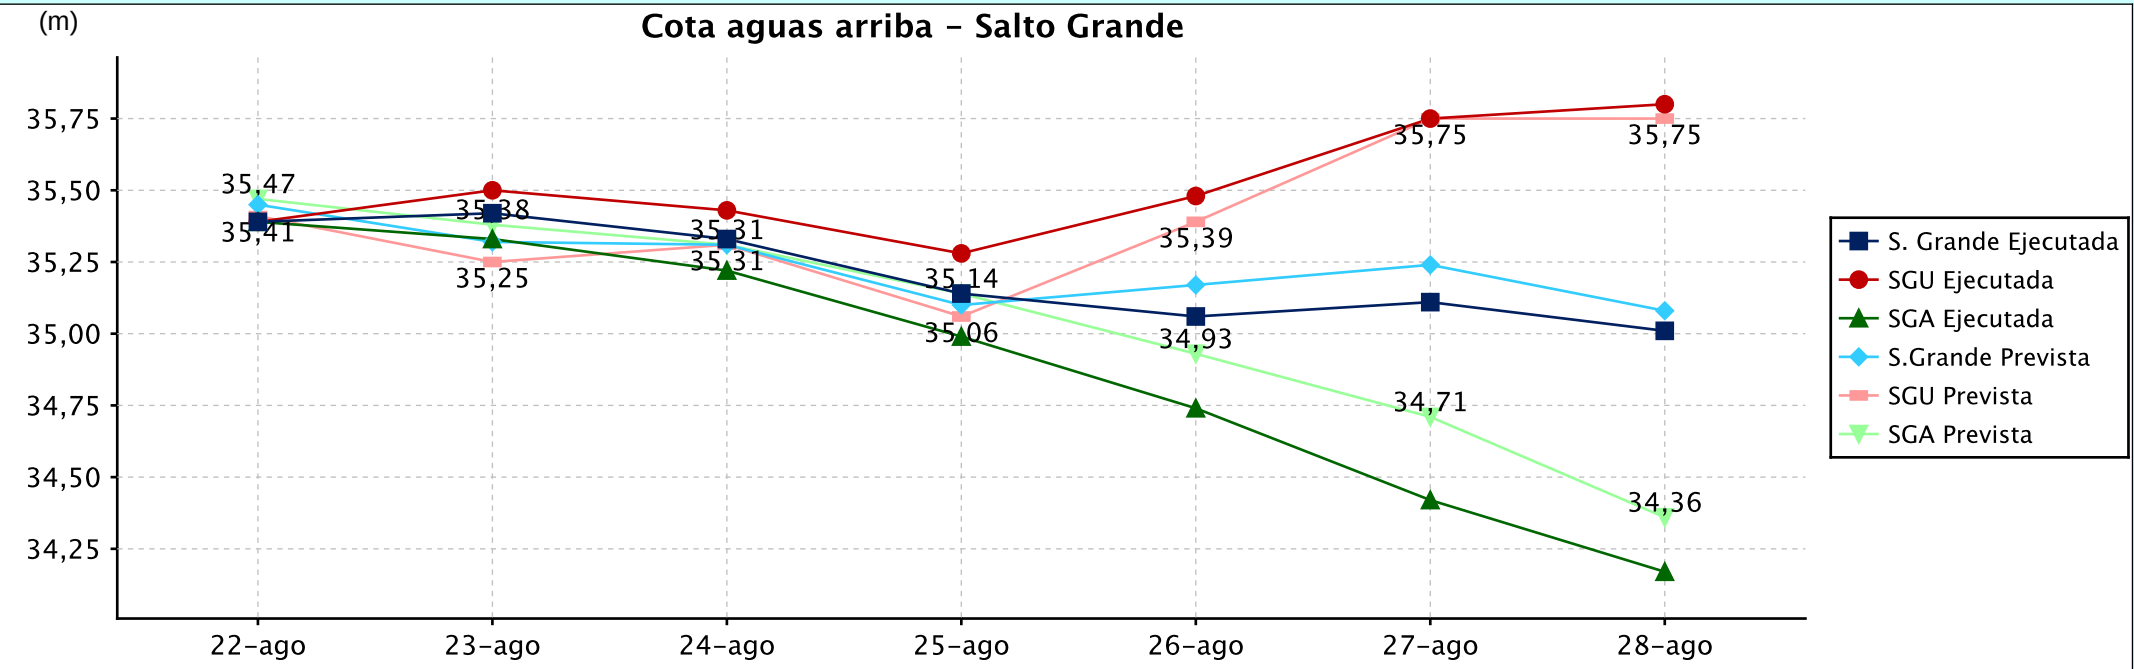

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,80
Cota Vista Arg	34,17
Cota real	35,01
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	38.270

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	646
Baygorria	845	833
Palmar	1.201	1.314
SGU	2.423	2.245

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.067	2.354
Baygorria	89	78
Palmar	253	314
SGU	2.450	2.442

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	221
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES