




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 29 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.346
C. Baygorria	2.406
C. Palmar	7.892
C. Salto Grande	9.936
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	14.172
TOTAL Generación	37.664

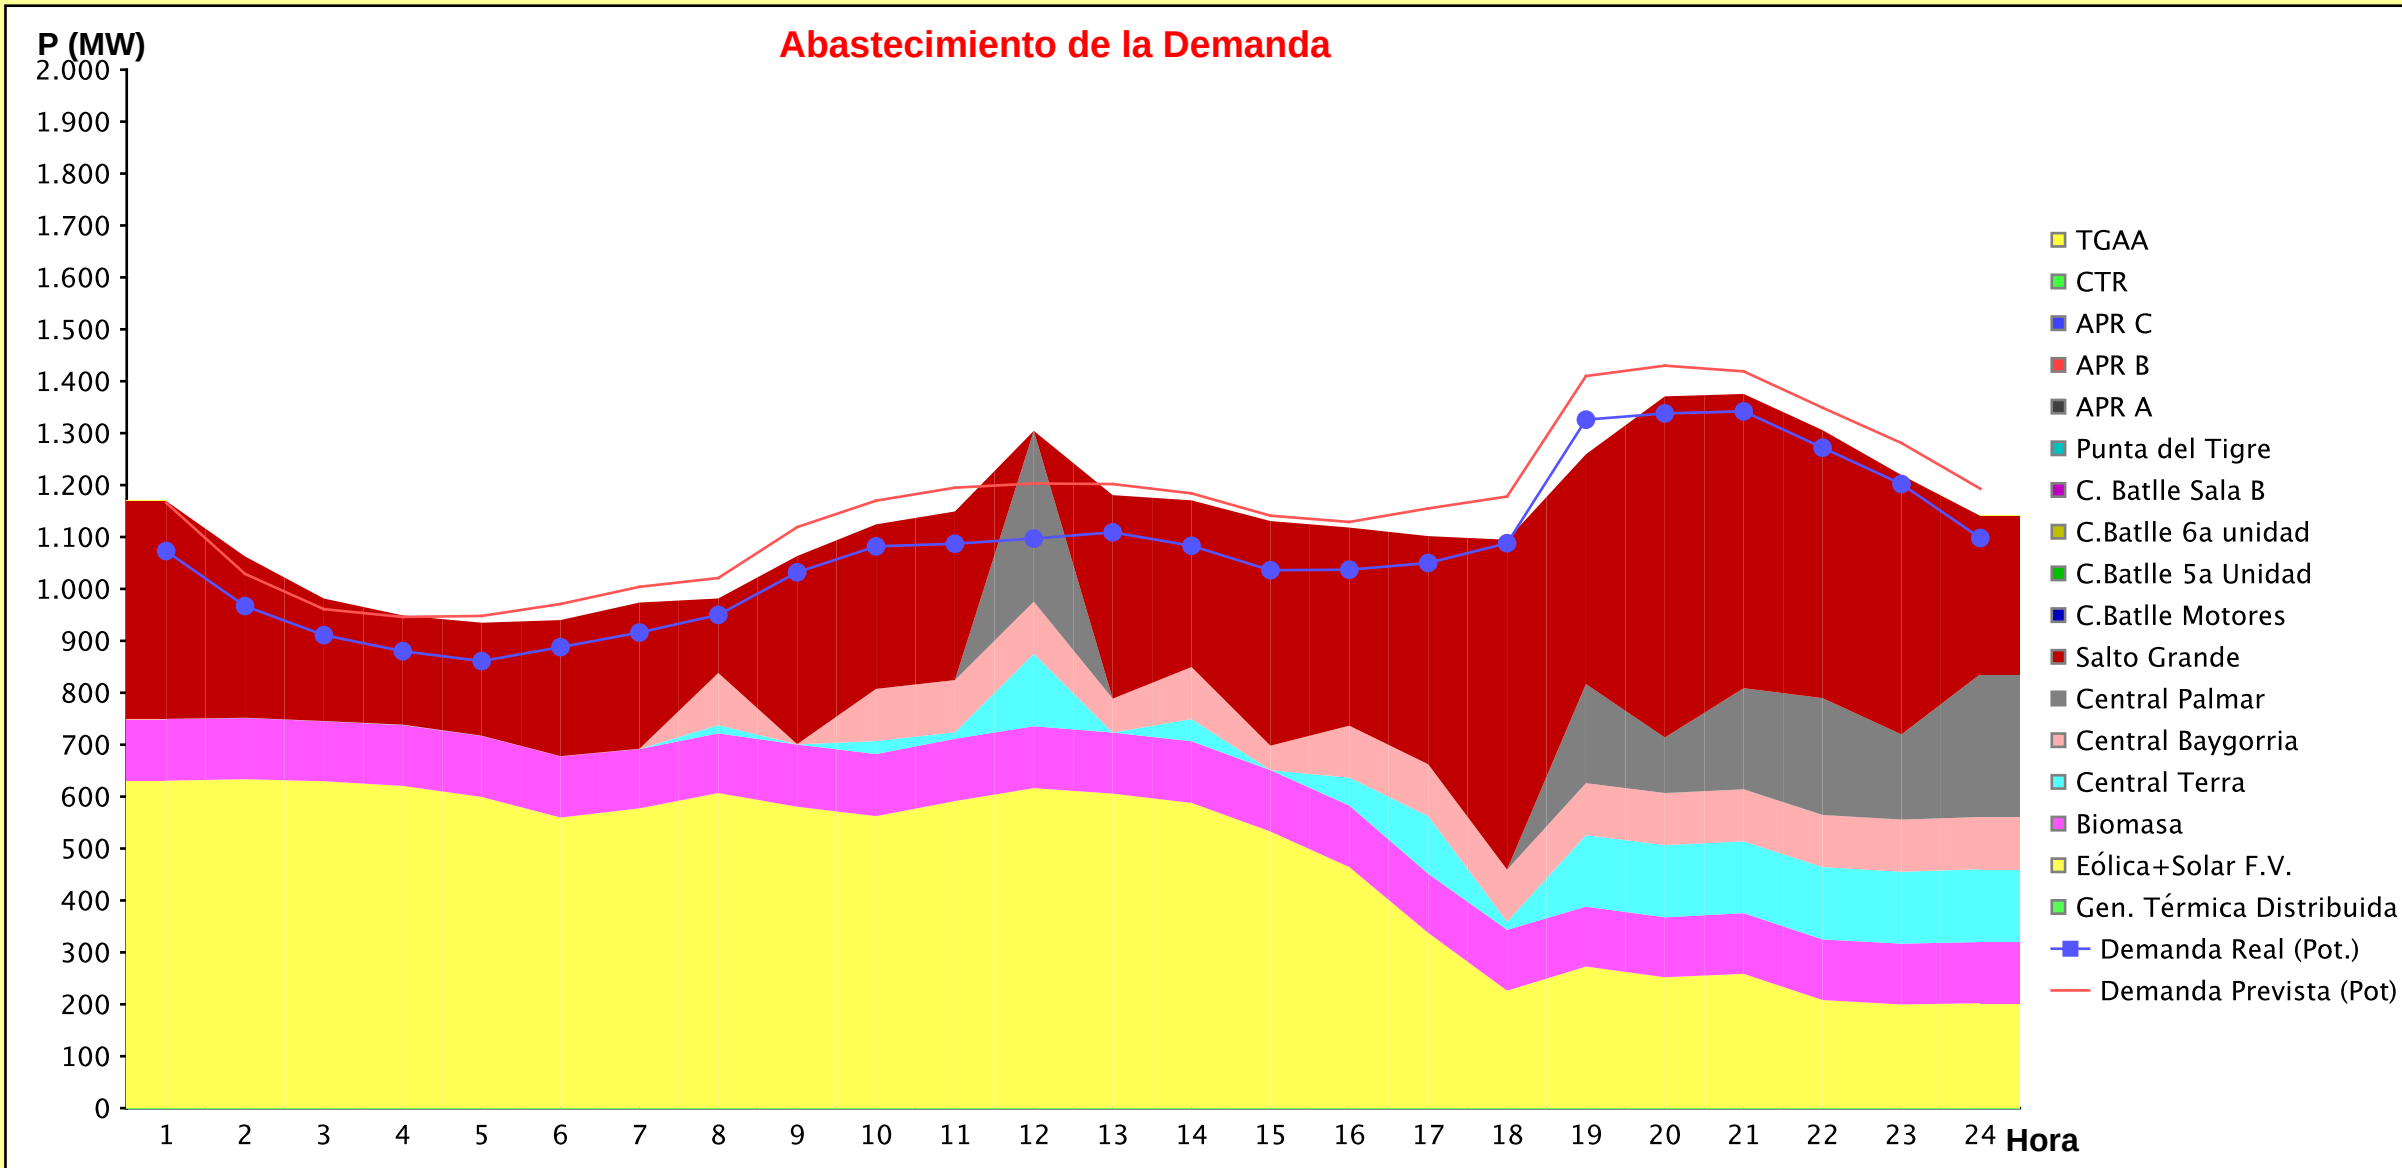

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	10.785
Hidráulica	10.785
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	10.785




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.879
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.804
Diferencia (MWh)	-925
Ejecutada - Programada	-3,33 %

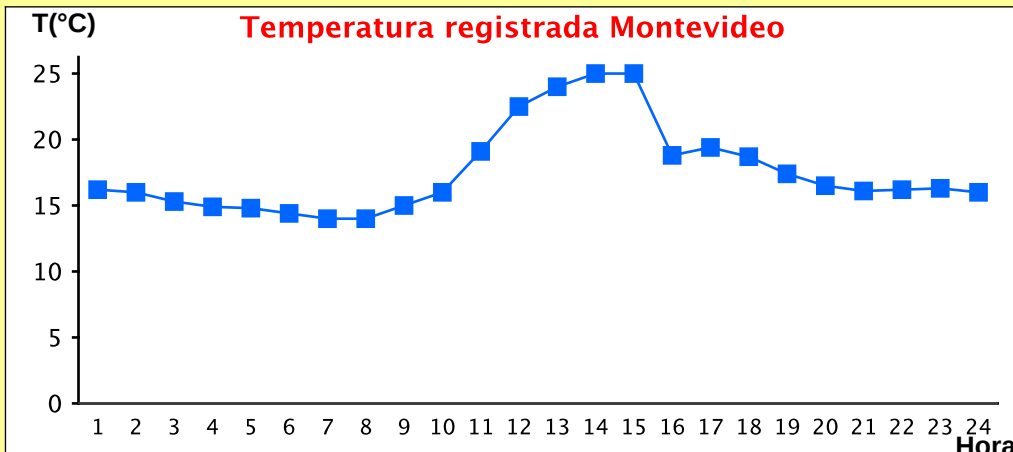



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1194 Hora 12:36
Potencia mínima:	928 Hora 04:35
Pico noche:	1394 Hora 19:38

Generación Media (MW)	
Eólica	462,3
Biomasa	117,4
Solar fotovoltaica	8,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

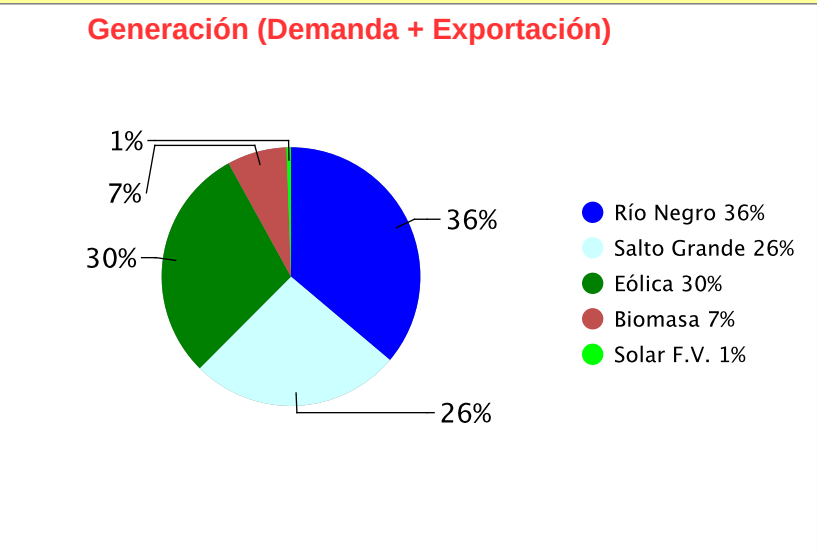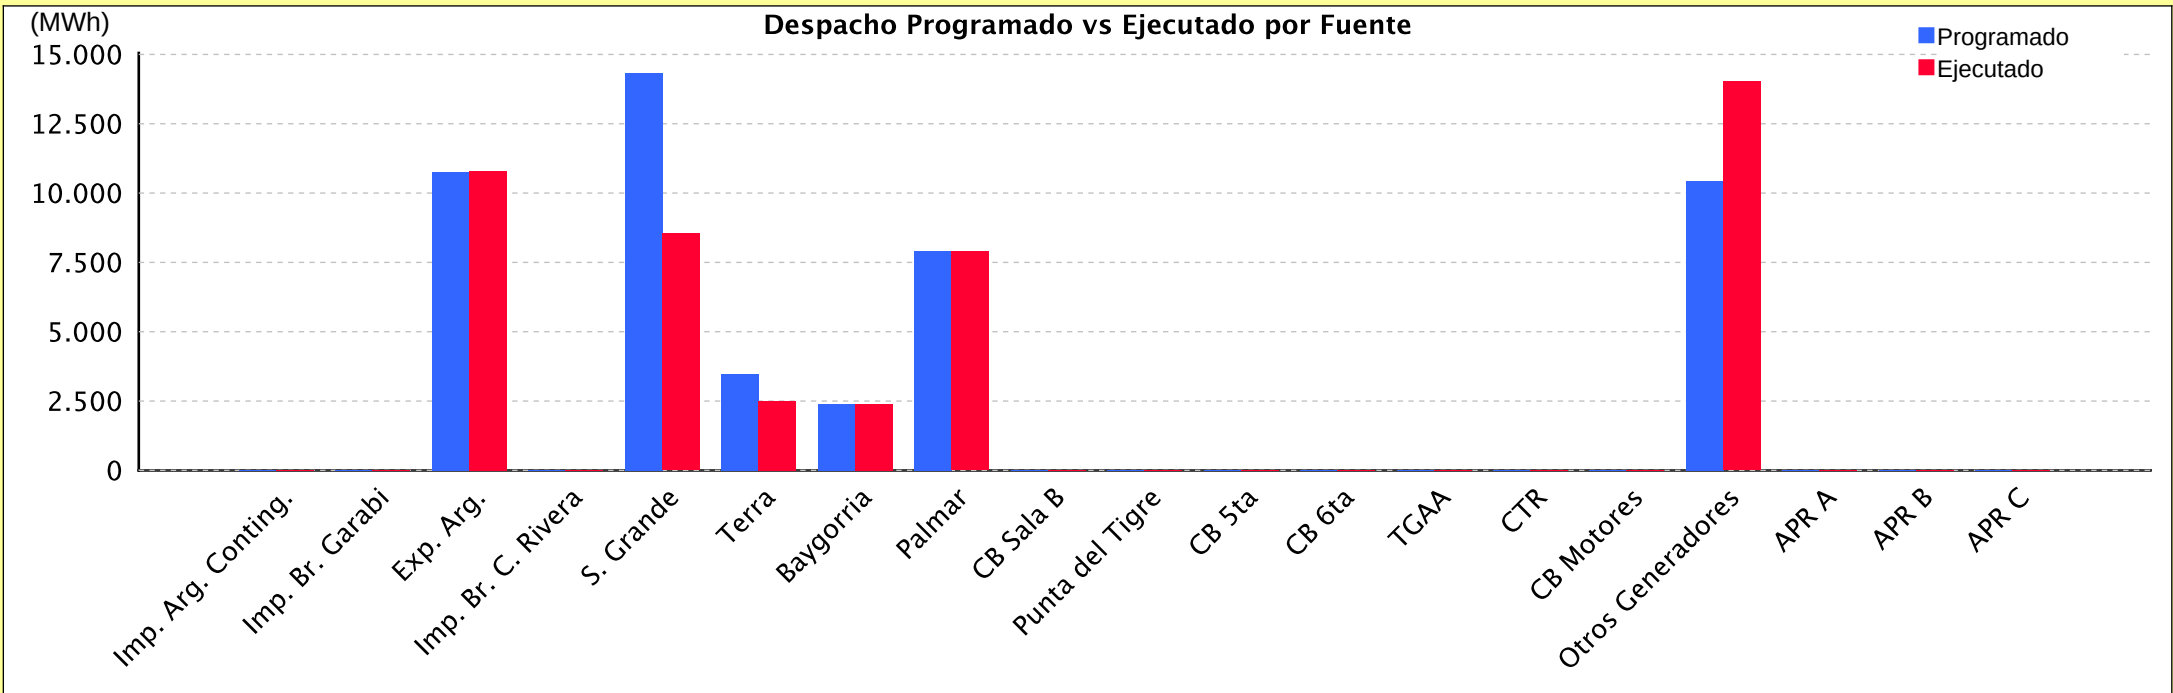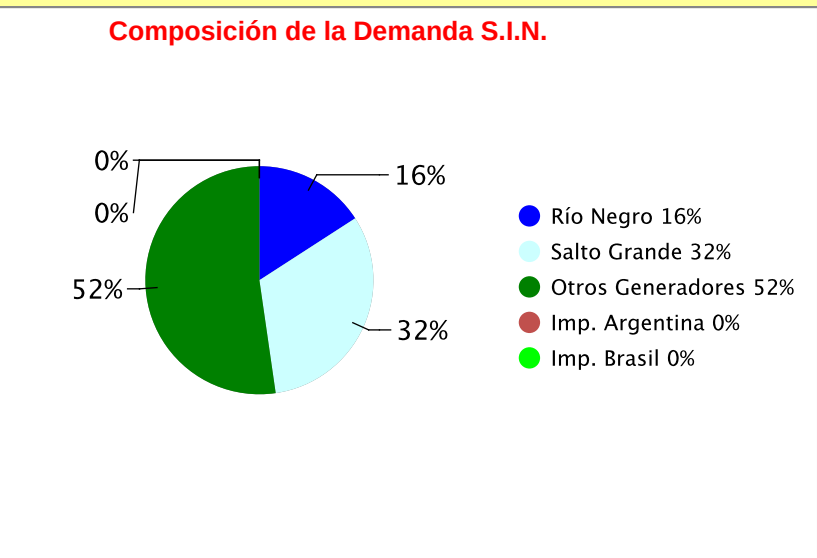



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

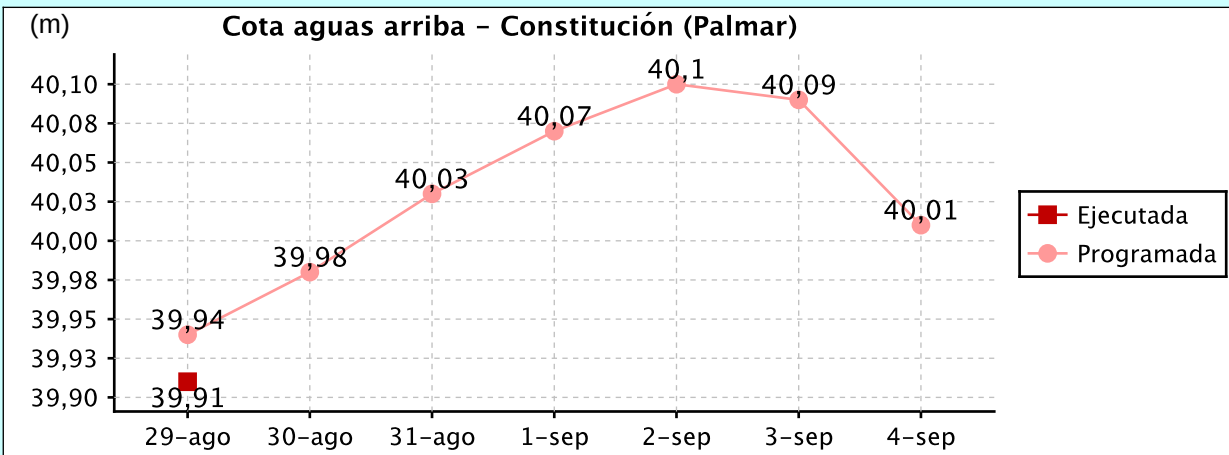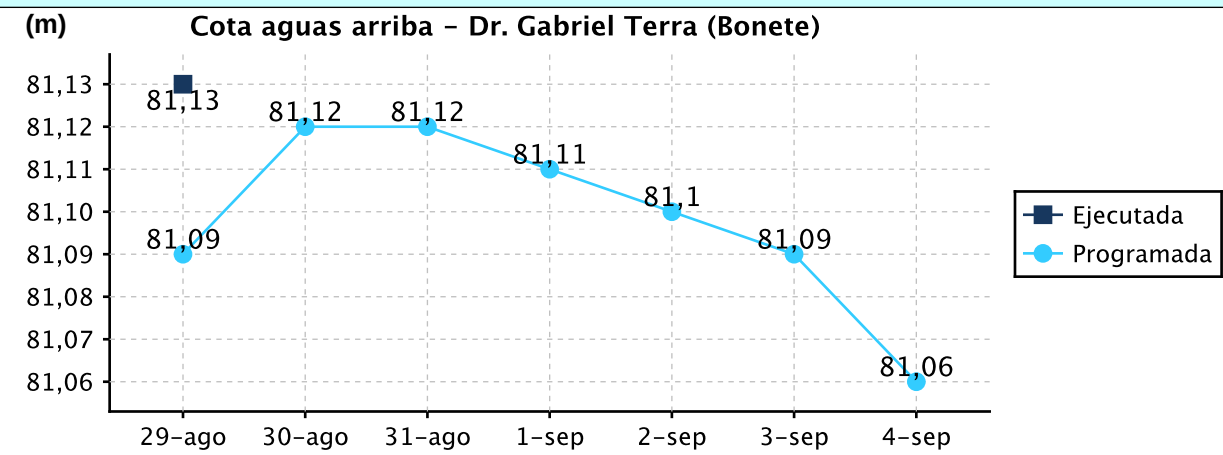


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,09	81,13
Baygorria	54,15	54,19
Palmar	39,94	39,91
SGU	35,62	35,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

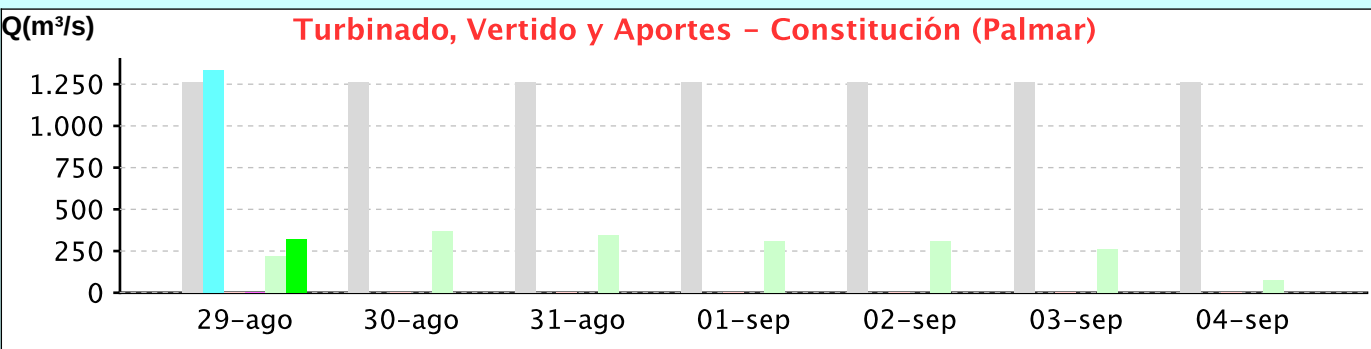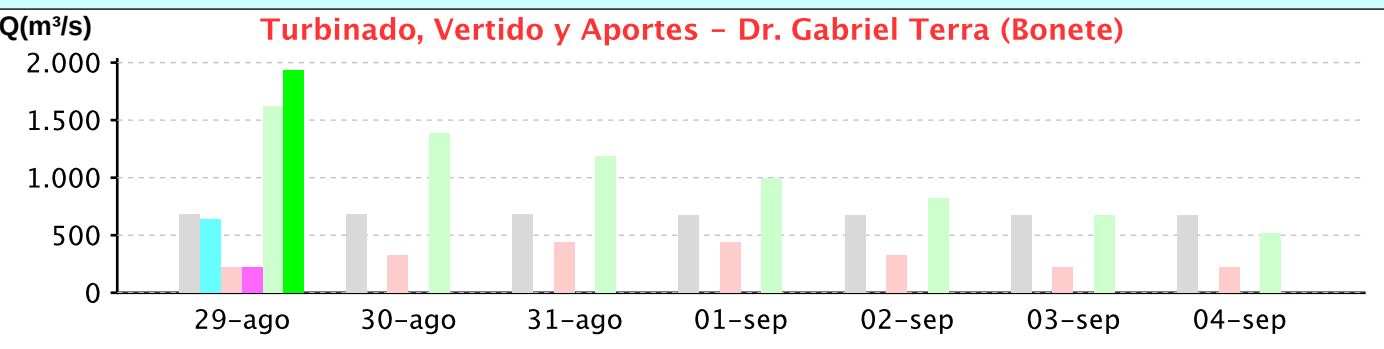

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

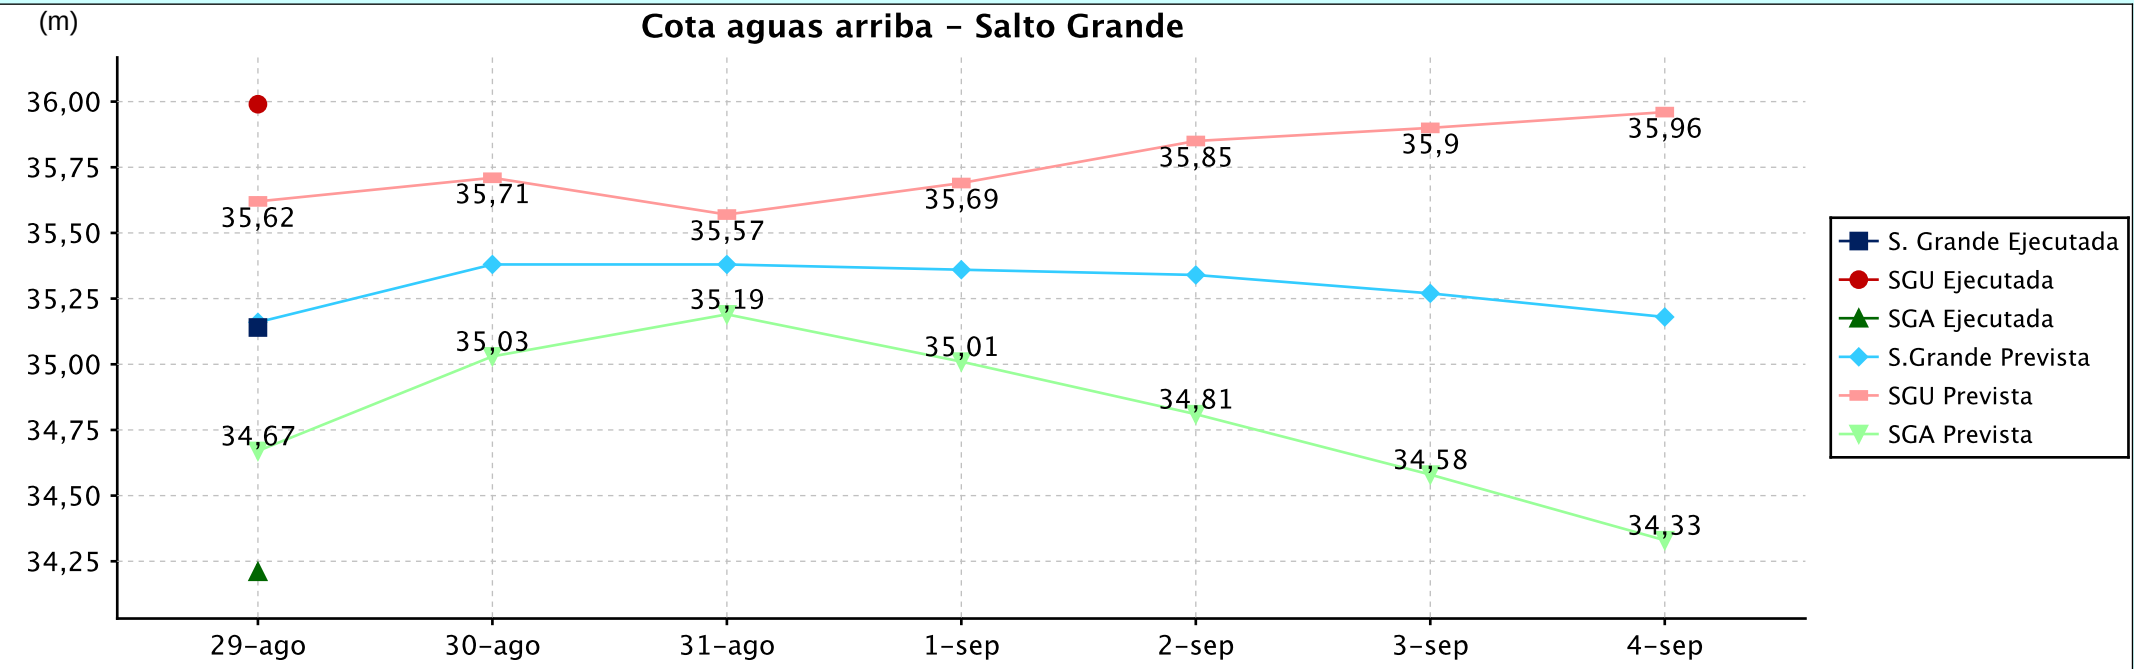


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	638
Baygorria	896	880
Palmar	1.264	1.333
SGU	2.582	1.791

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.622	1.932
Baygorria	0	26
Palmar	218	320
SGU	2.325	2.358

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	224
Baygorria	50	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

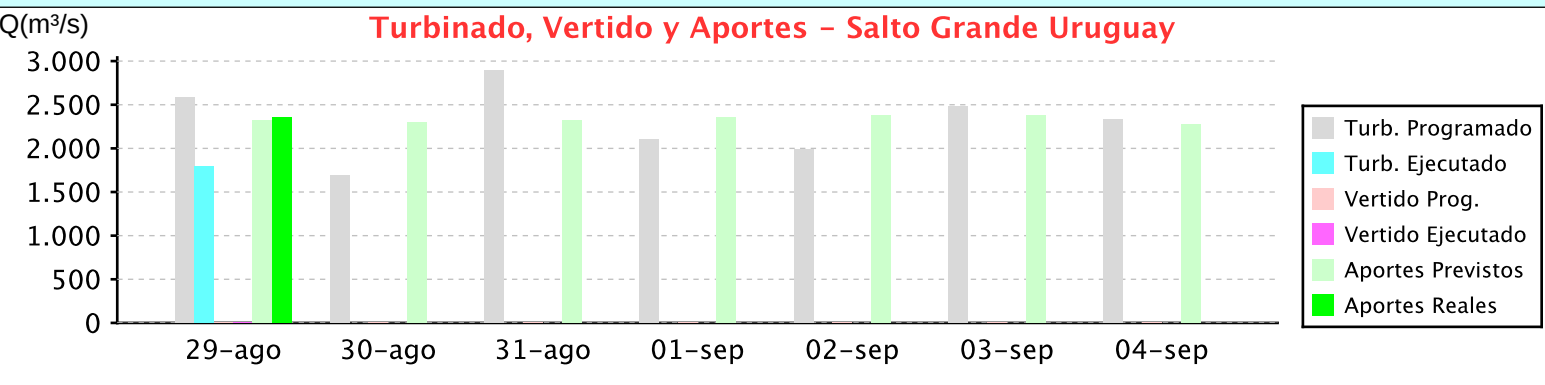

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,99
Cota Vista Arg	34,21
Cota real	35,14
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
42.103	

OBSERVACIONES