




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 31 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-93
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.364
C. Baygorria	2.357
C. Palmar	6.250
C. Salto Grande	11.638
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.386
TOTAL Generación	35.892

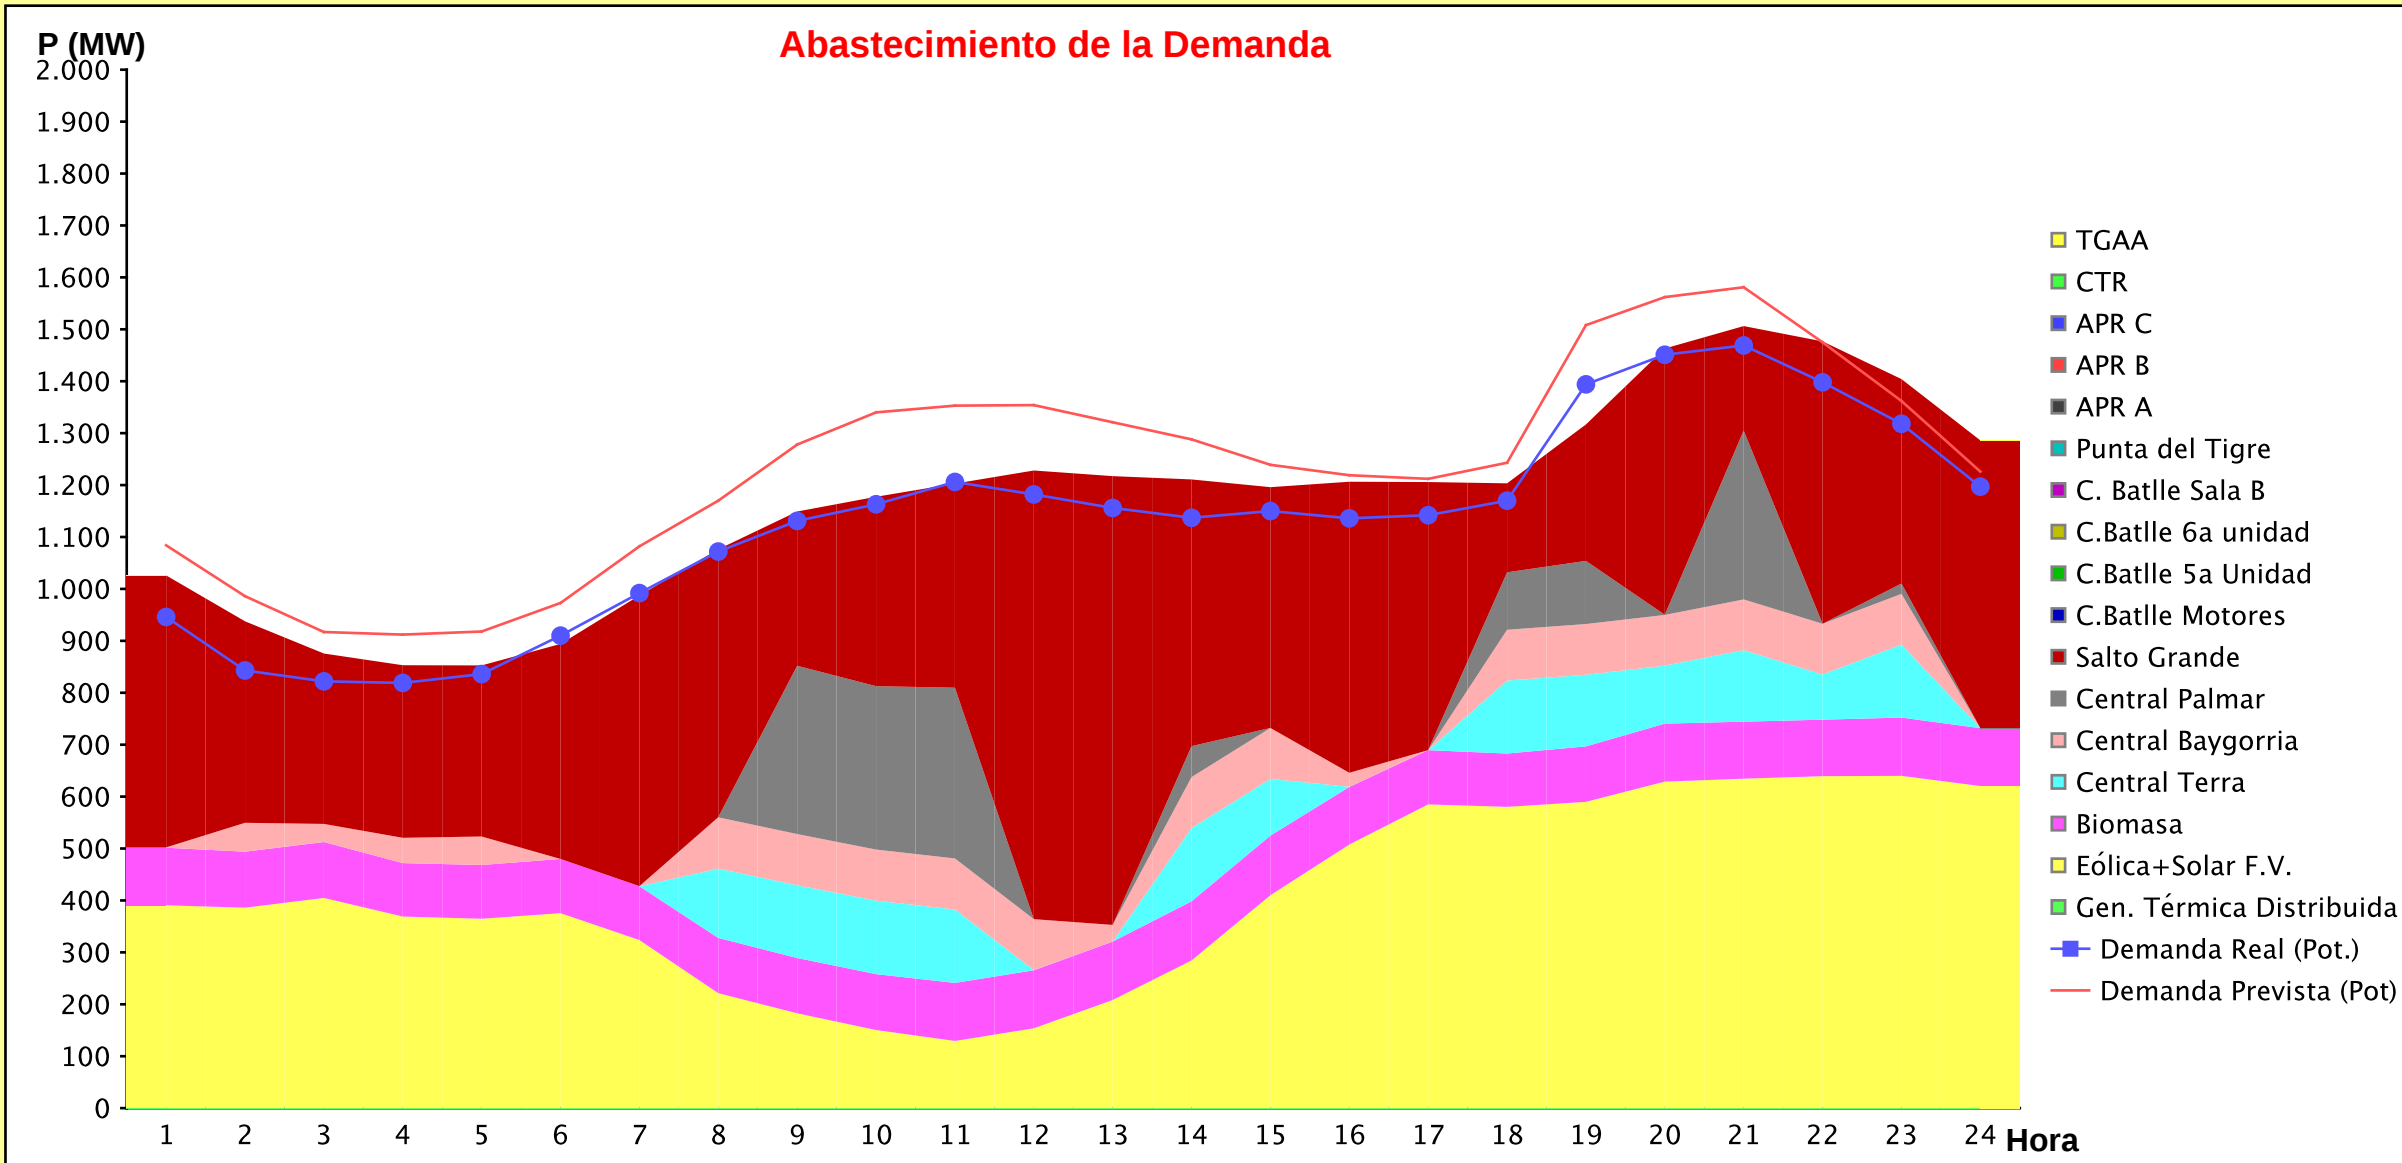

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.048
Hidráulica	8.048
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.048




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.844
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.603
Diferencia (MWh)	-1.759
Ejecutada - Programada	-5,94 %

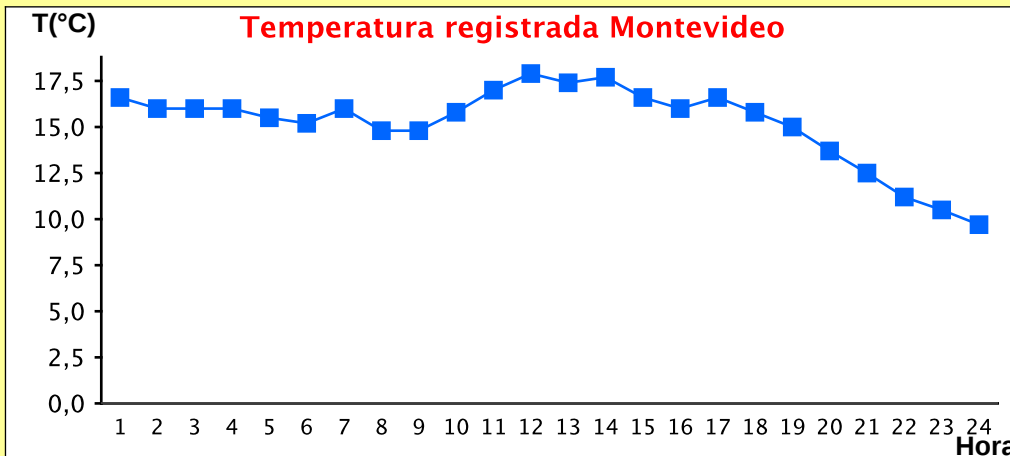



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1259 Hora 11:49
Potencia mínima:	847 Hora 03:31
Pico noche:	1523 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	396,4
Biomasa	108,8
Solar fotovoltaica	10,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

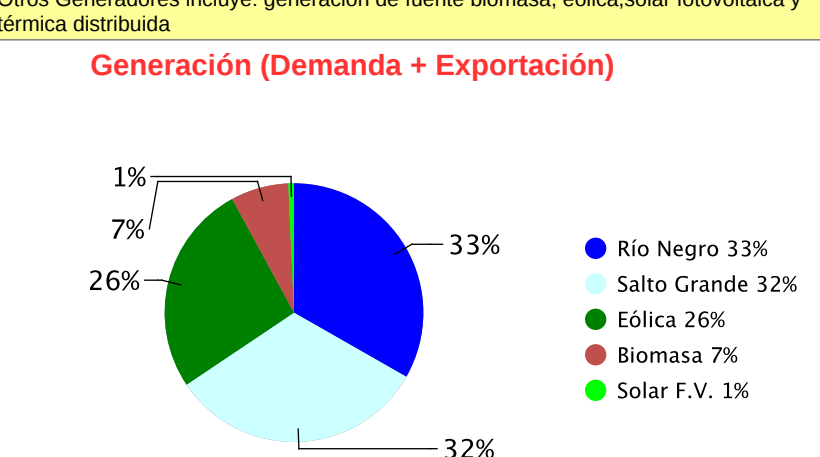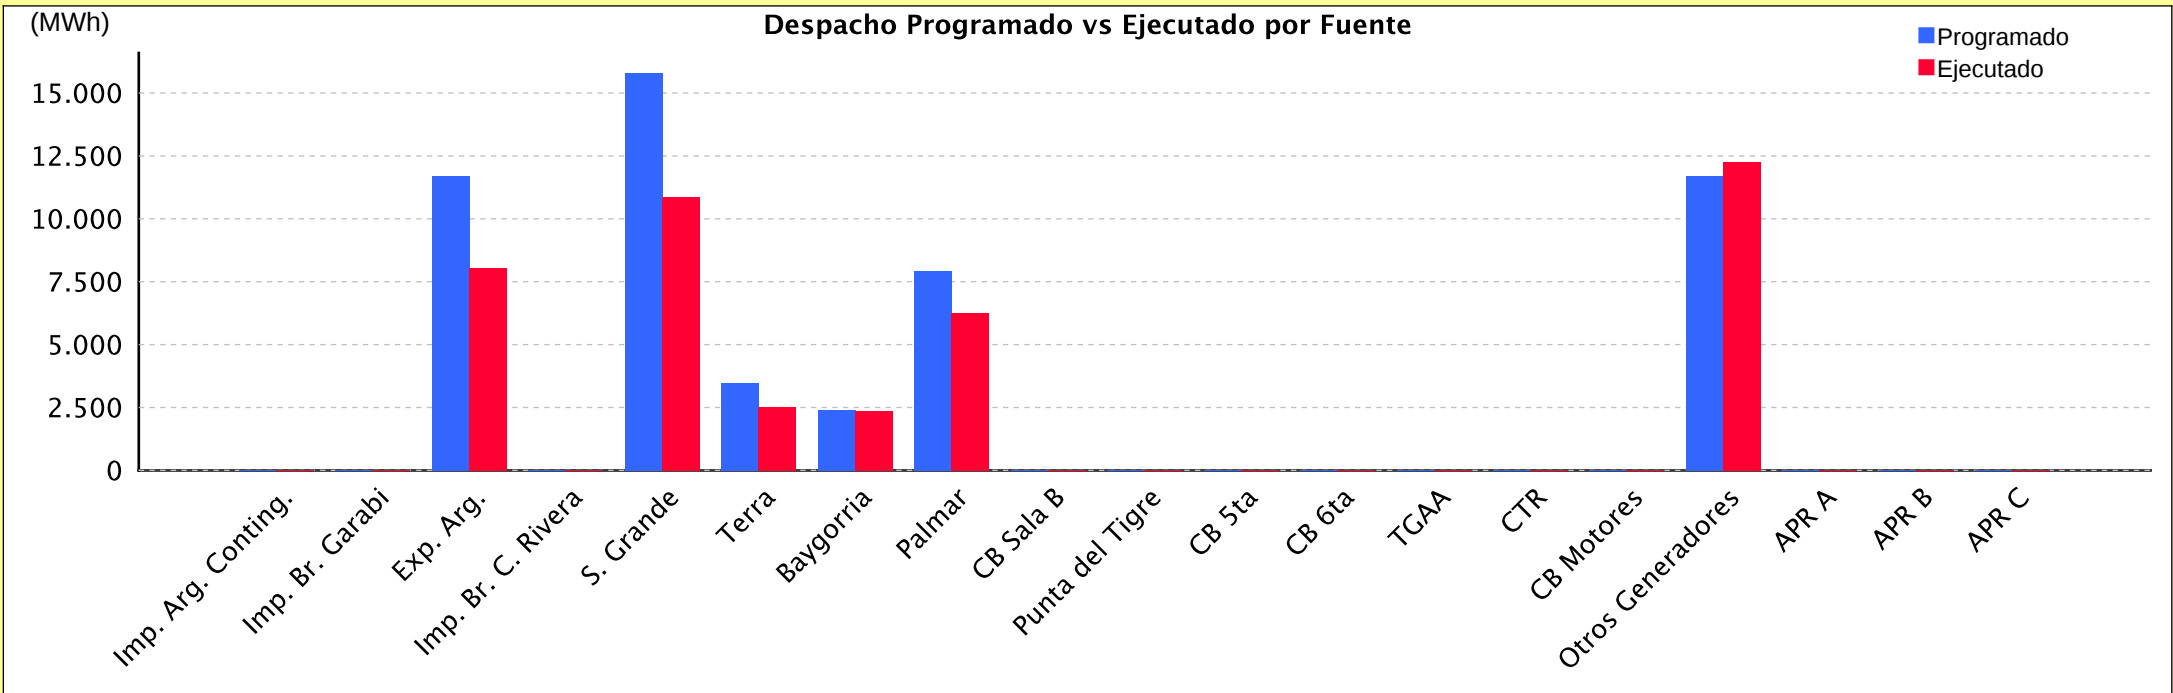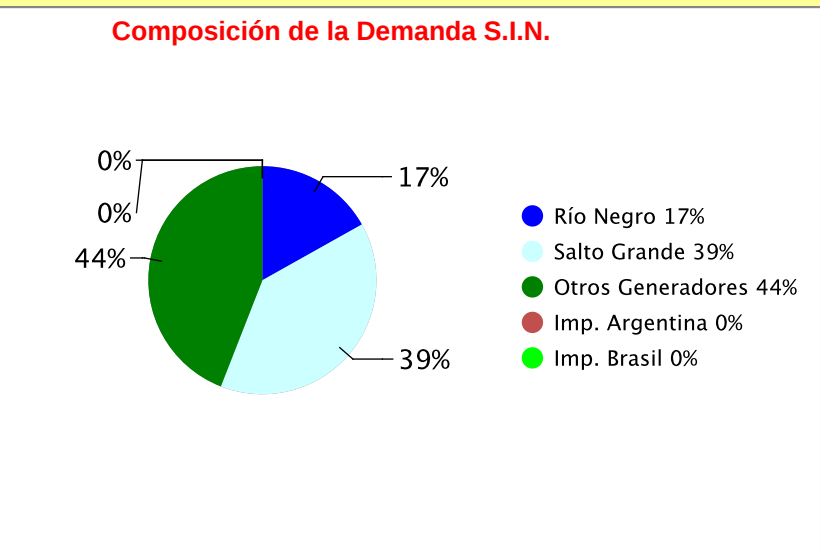



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

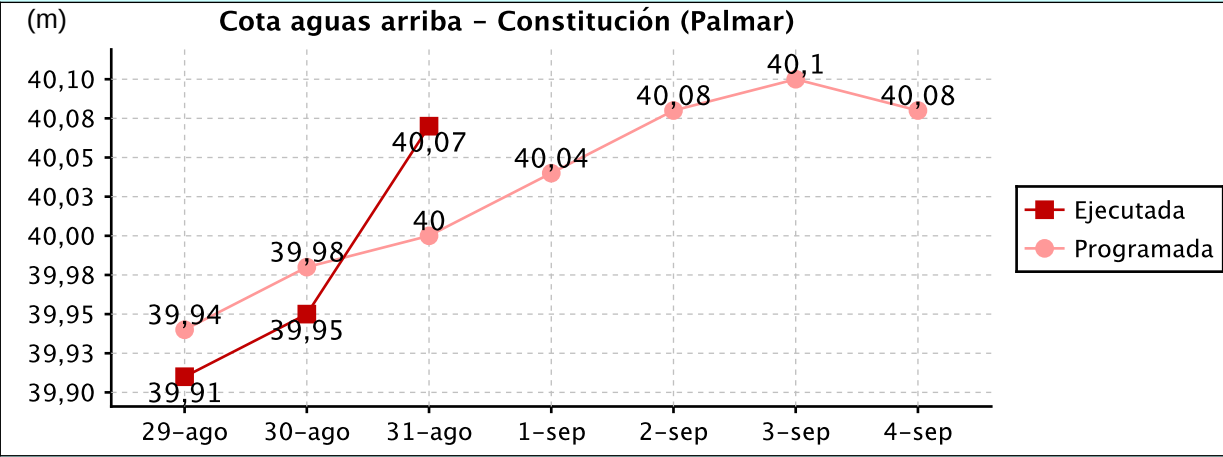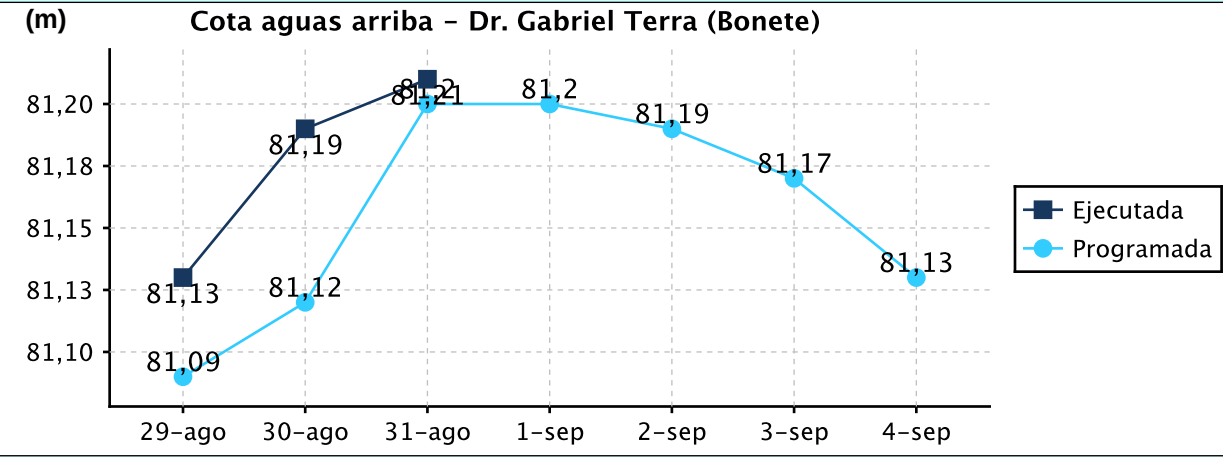


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,20	81,21
Baygorria	54,24	54,17
Palmar	40,00	40,07
SGU	36,08	36,09

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

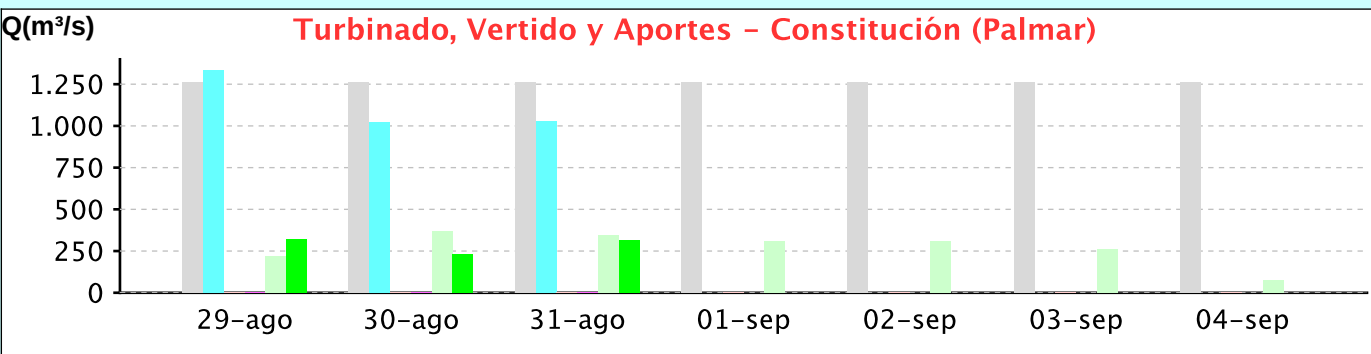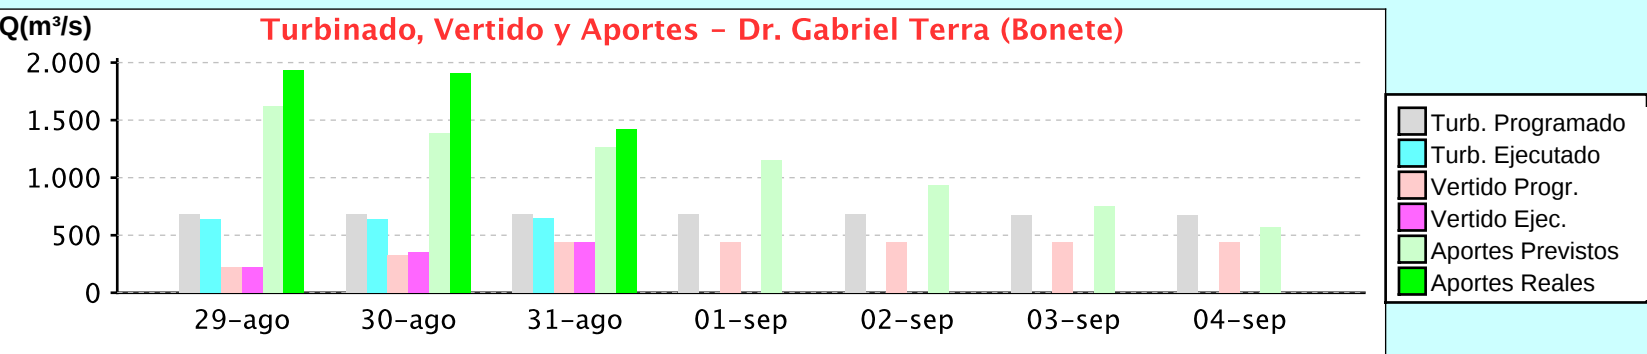

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

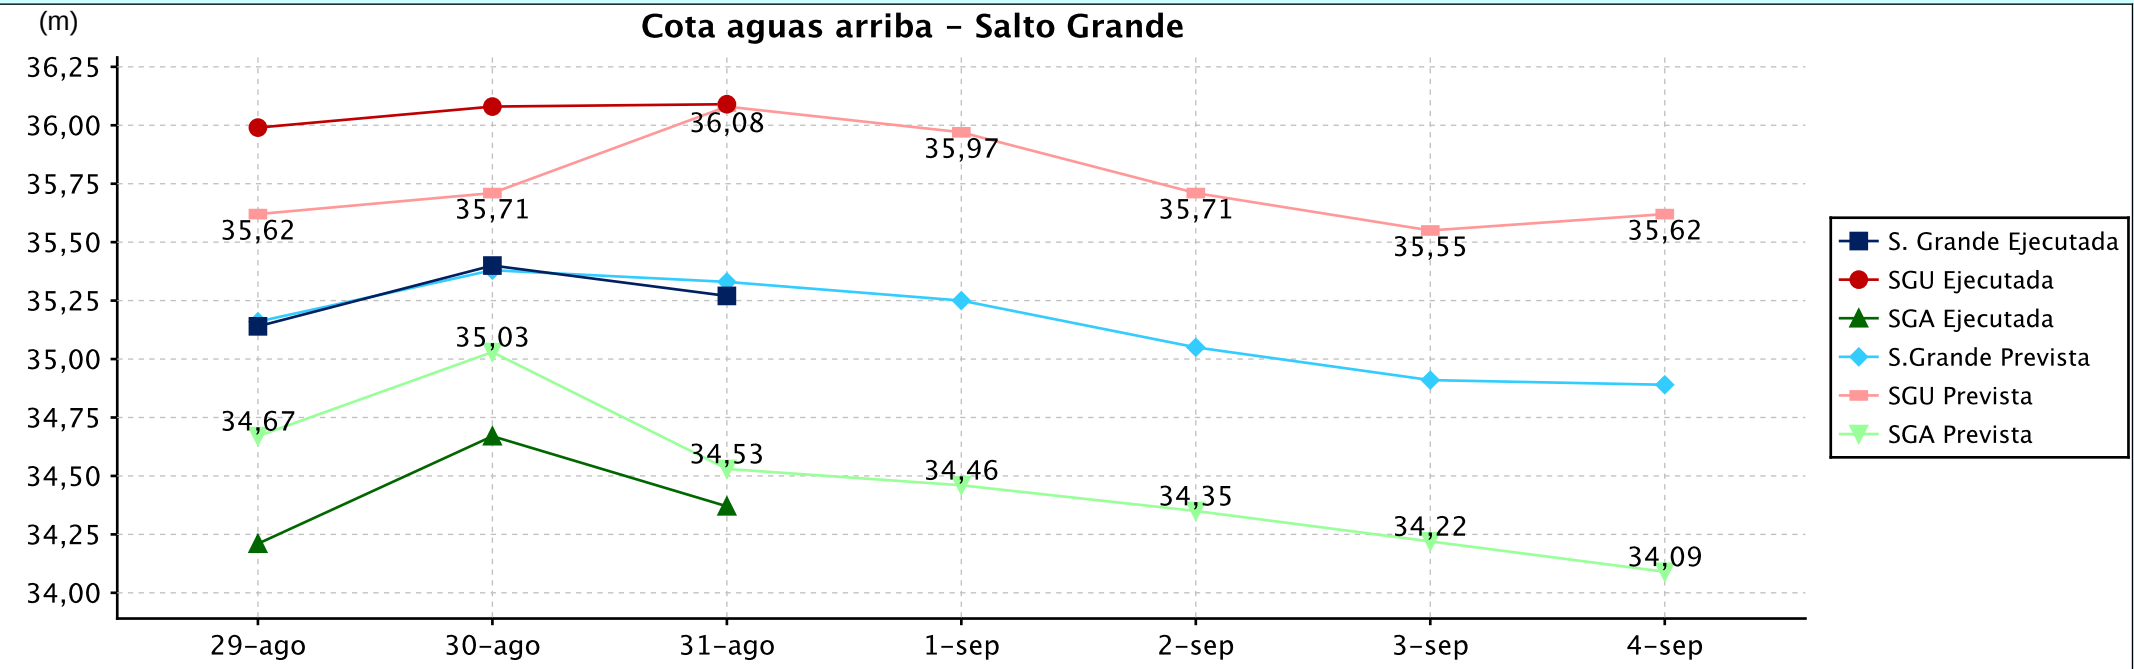


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	649
Baygorria	896	873
Palmar	1.264	1.029
SGU	2.897	2.053

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.267	1.420
Baygorria	0	-1
Palmar	347	313
SGU	2.350	2.354

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	440
Baygorria	200	278
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

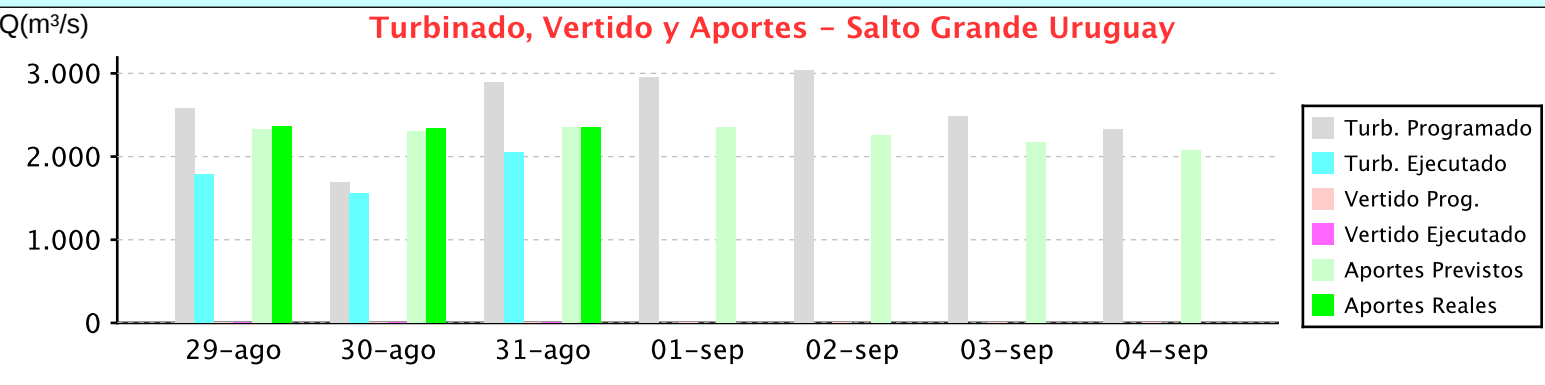

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,09
Cota Vista Arg	34,37
Cota real	35,27
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
41.220	

OBSERVACIONES