




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 10 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-7
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.382
Baygorria	1.597
Palmar	7.162
Salto Grande	9.725
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	8.483
TOTAL Generación	30.329

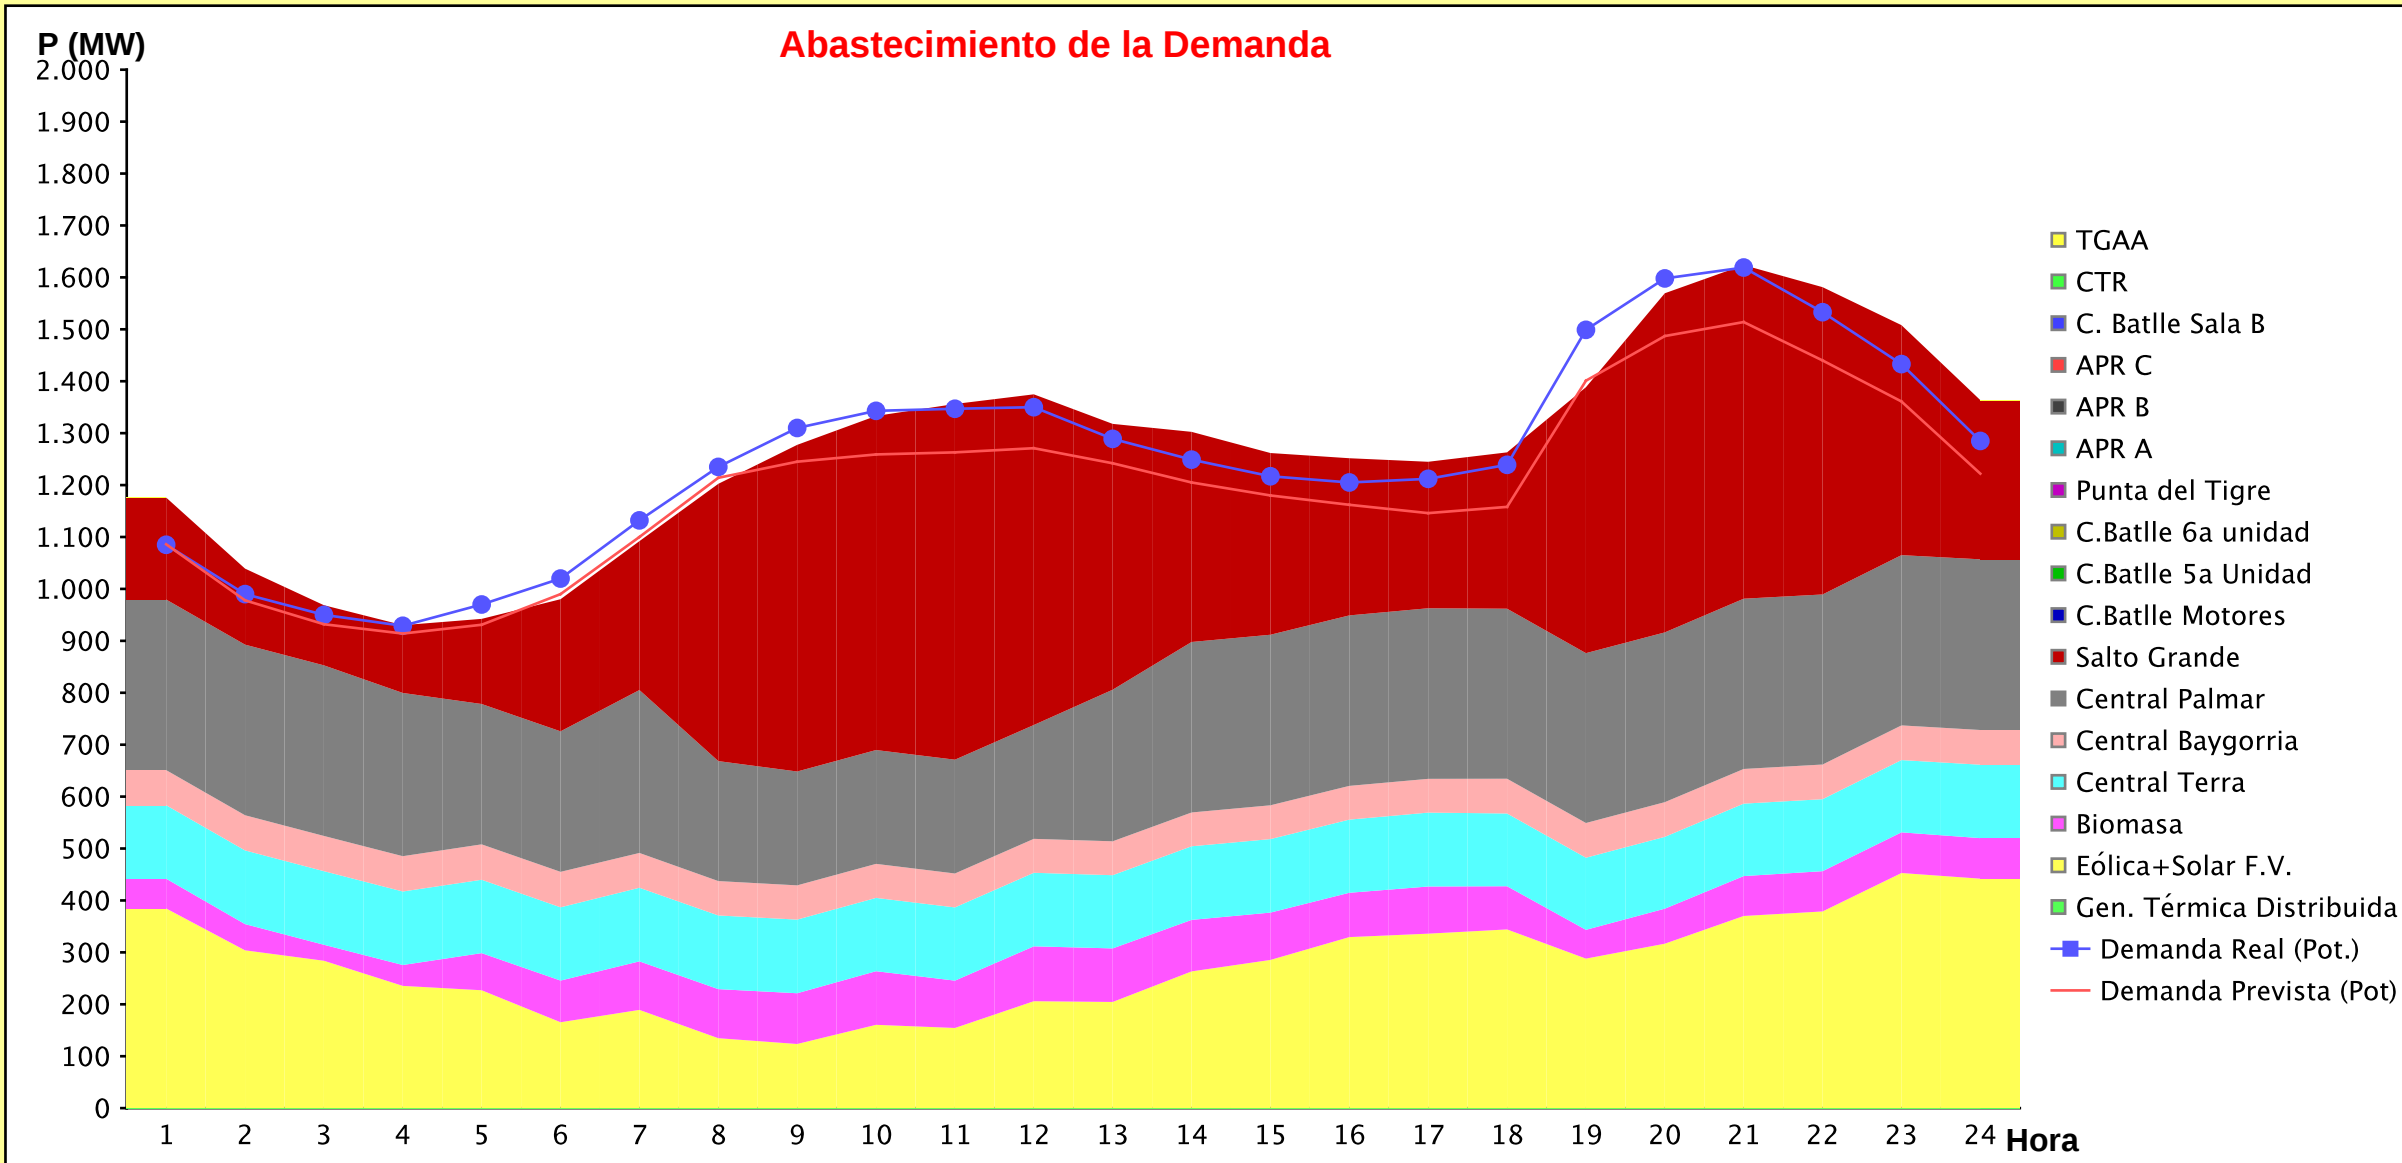

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.329
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.701
Diferencia (MWh)	1.628
Ejecutada - Programada	5,67 %


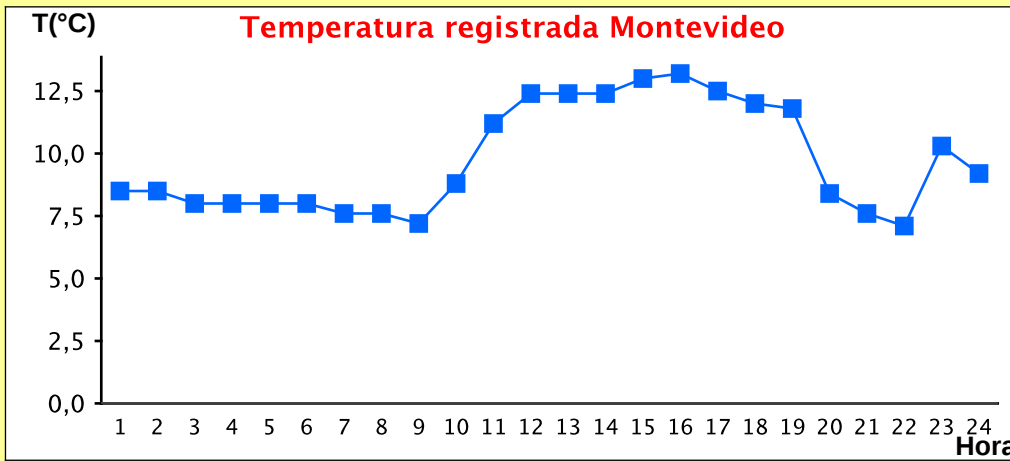


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1392 Hora 11:40
Potencia mínima:	955 Hora 03:47
Pico noche:	1652 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	265,9
Biomasa	79,9
Solar fotovoltaica	8,6
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


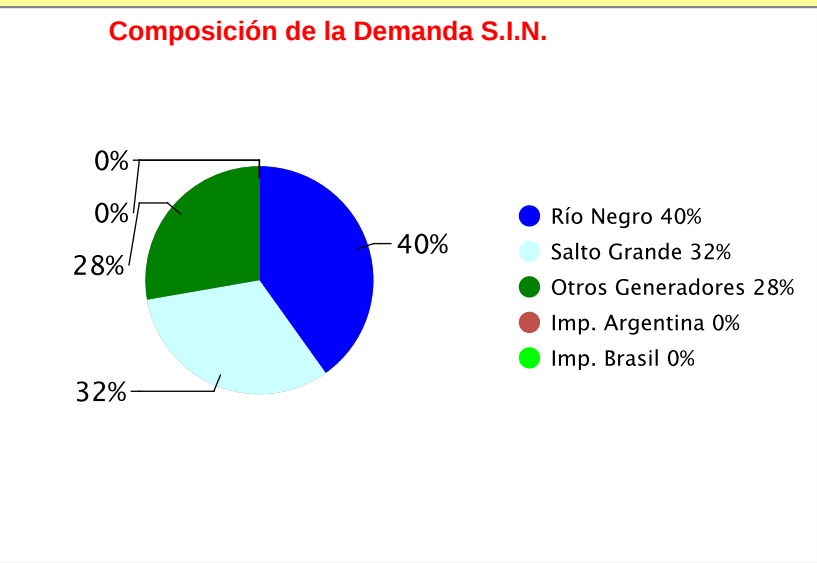


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

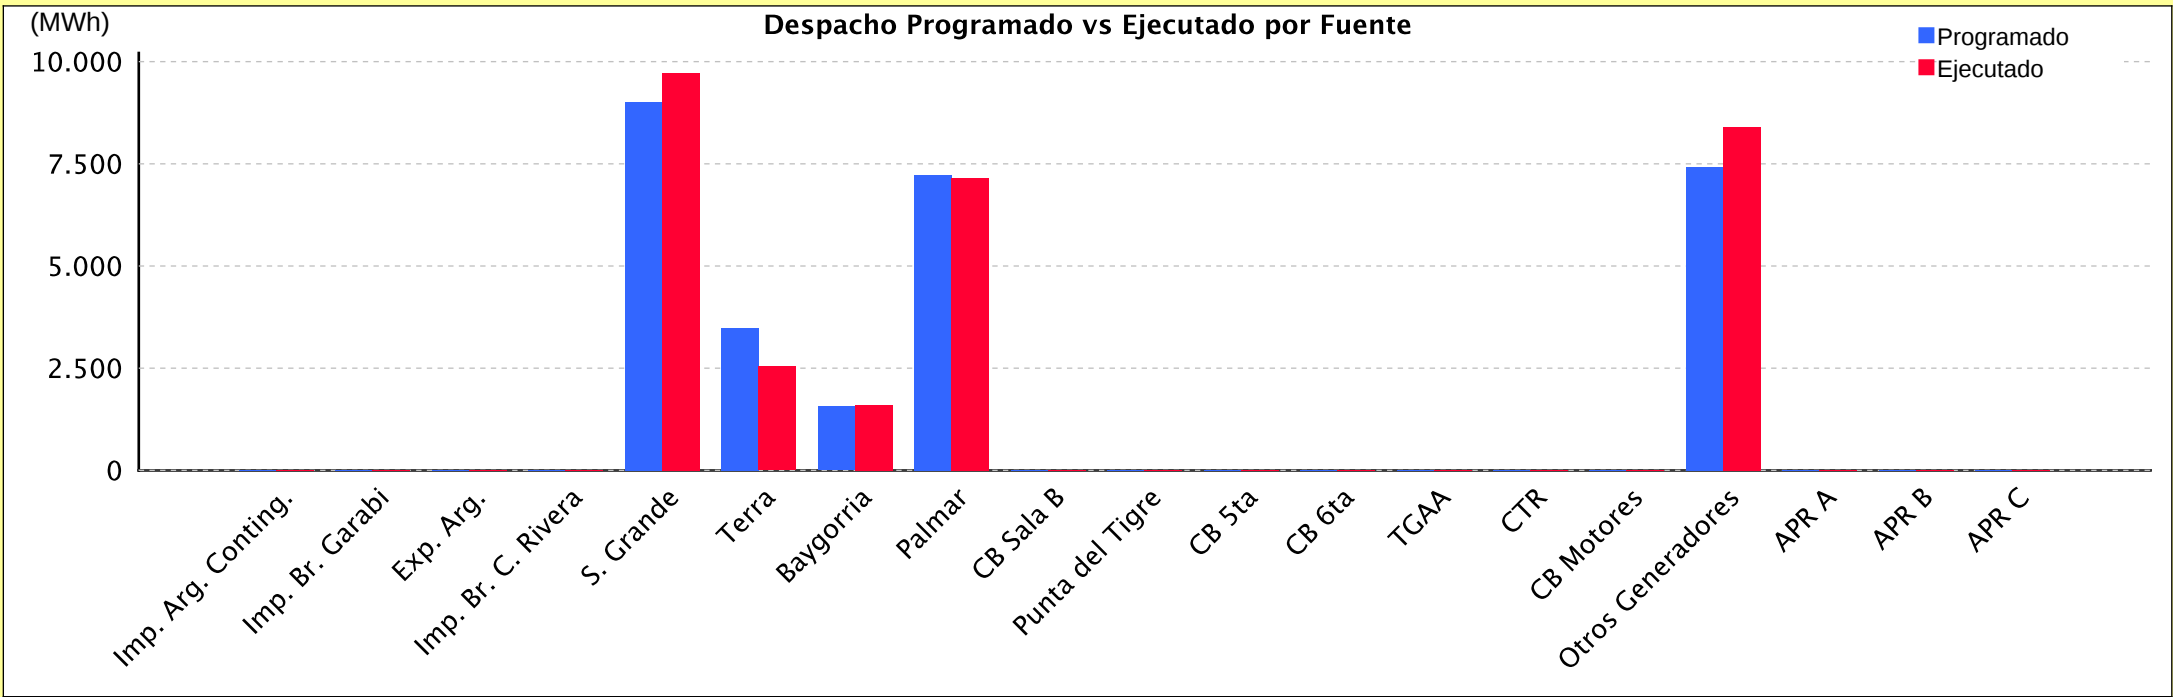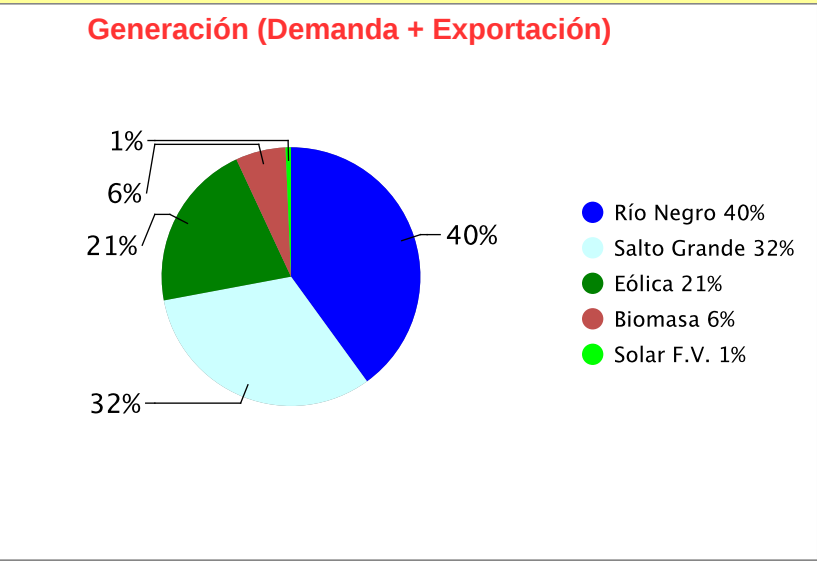



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

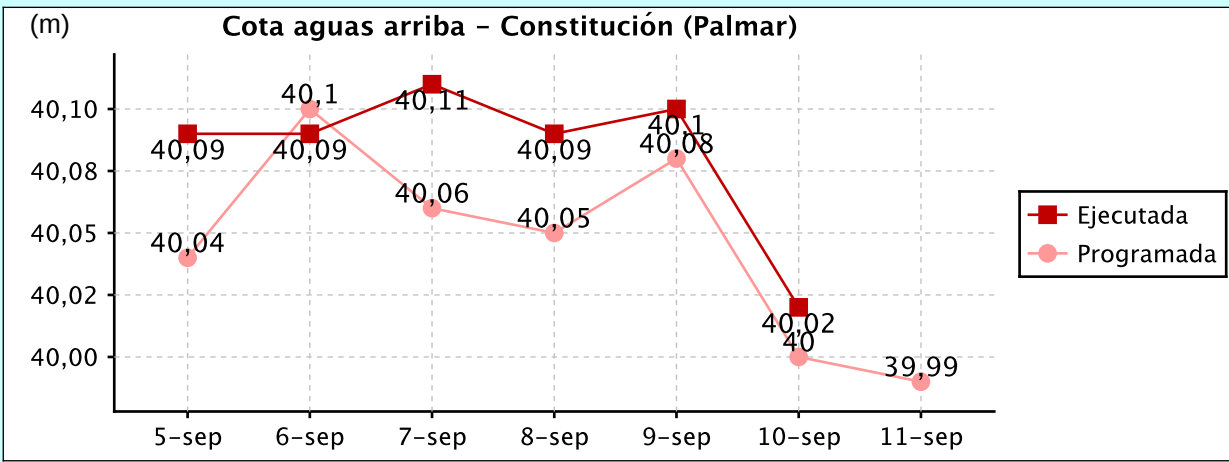
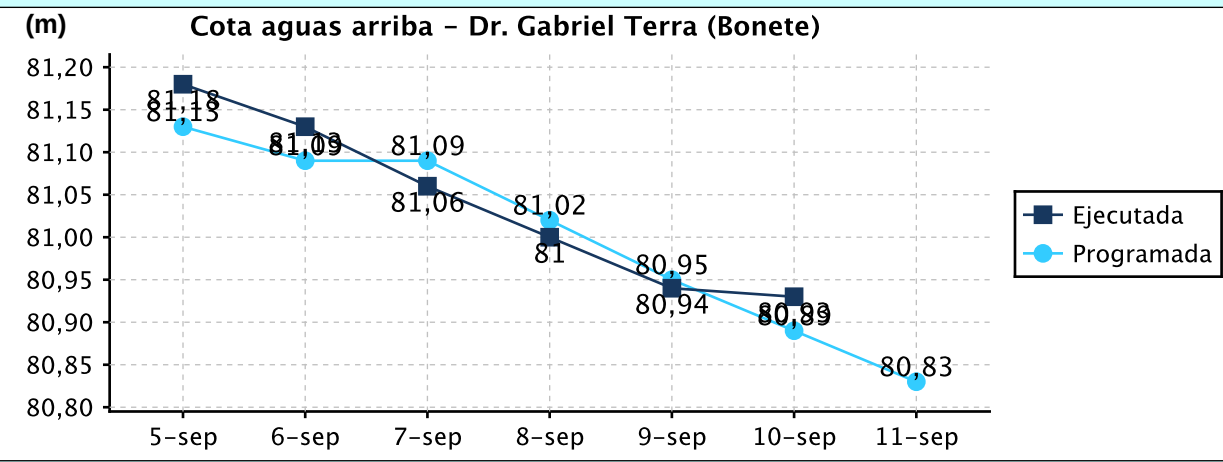


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,89	80,93
Baygorria	54,26	54,2
Palmar	40,00	40,02
SGU	35,87	35,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

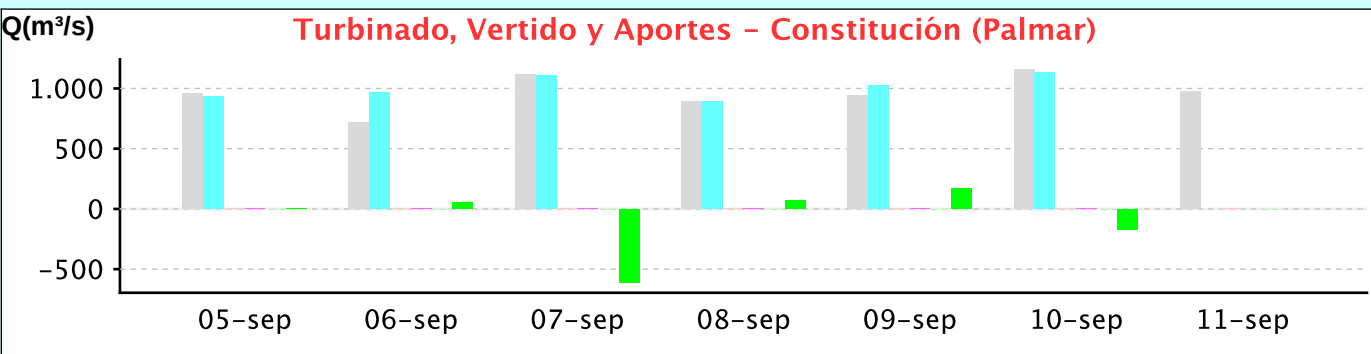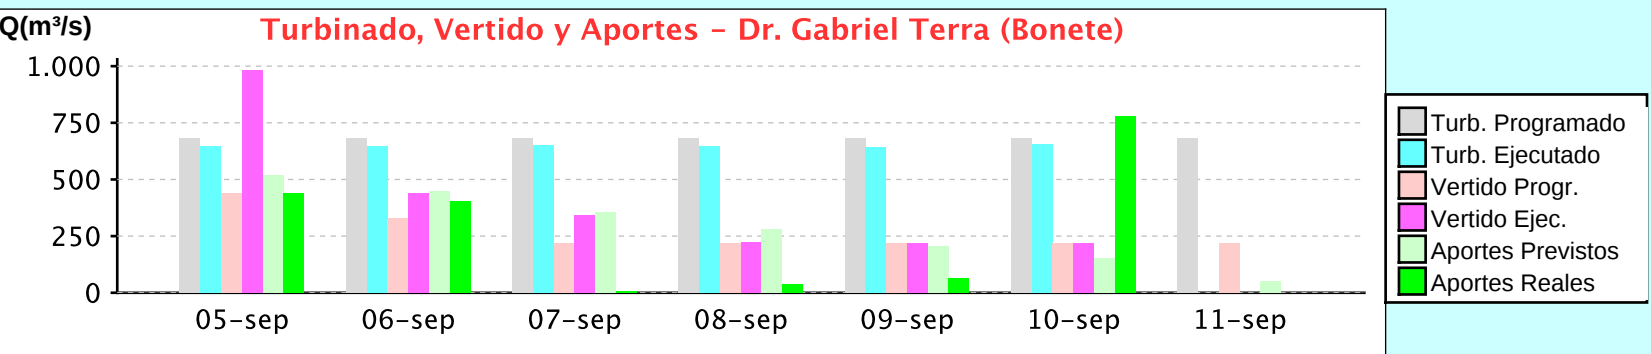

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

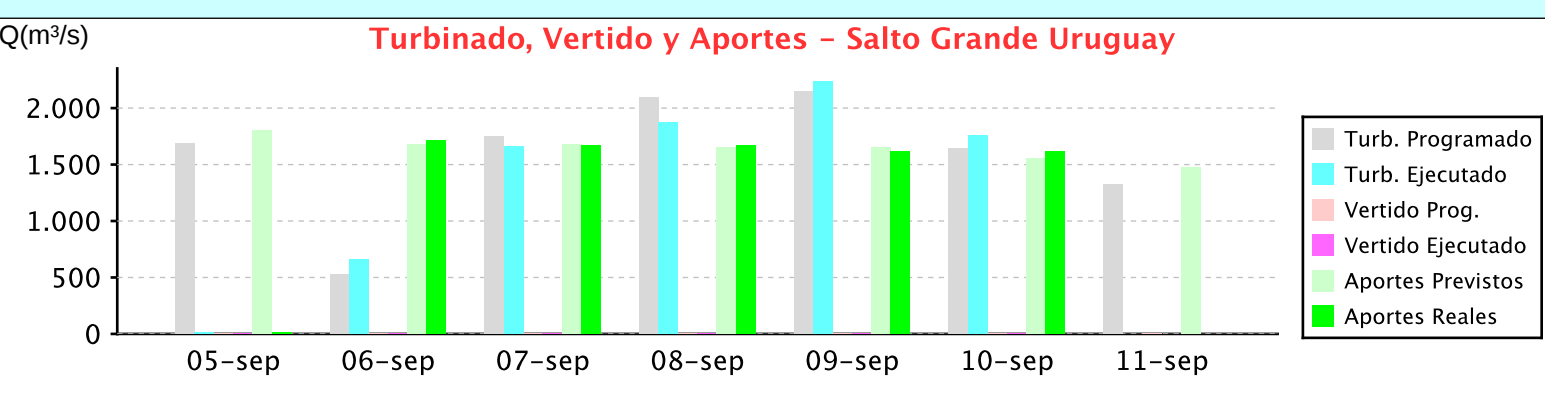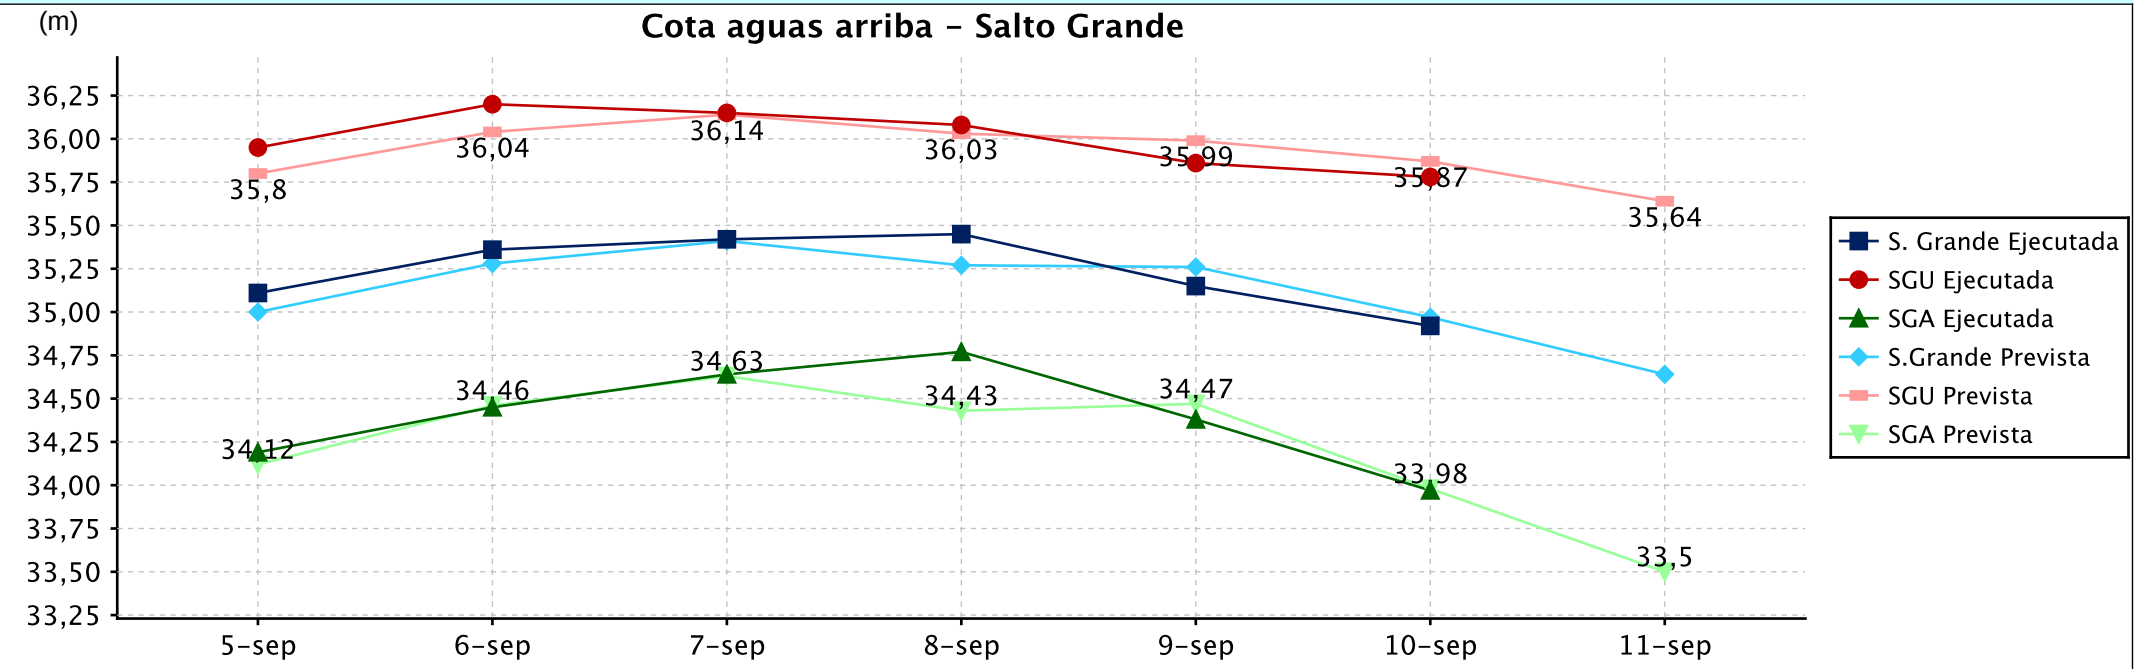

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,78
Cota Vista Arg	33,97
Cota real	34,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	41.795

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	653
Baygorria	582	591
Palmar	1.154	1.132
SGU	1.645	1.762

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	154	780
Baygorria	0	135
Palmar	0	-169
SGU	1.550	1.612

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	218
Baygorria	300	476
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES