




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 22 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-60
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	745
Baygorria	552
Palmar	2.156
Salto Grande	12.306
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	14.795
TOTAL Generación	30.483



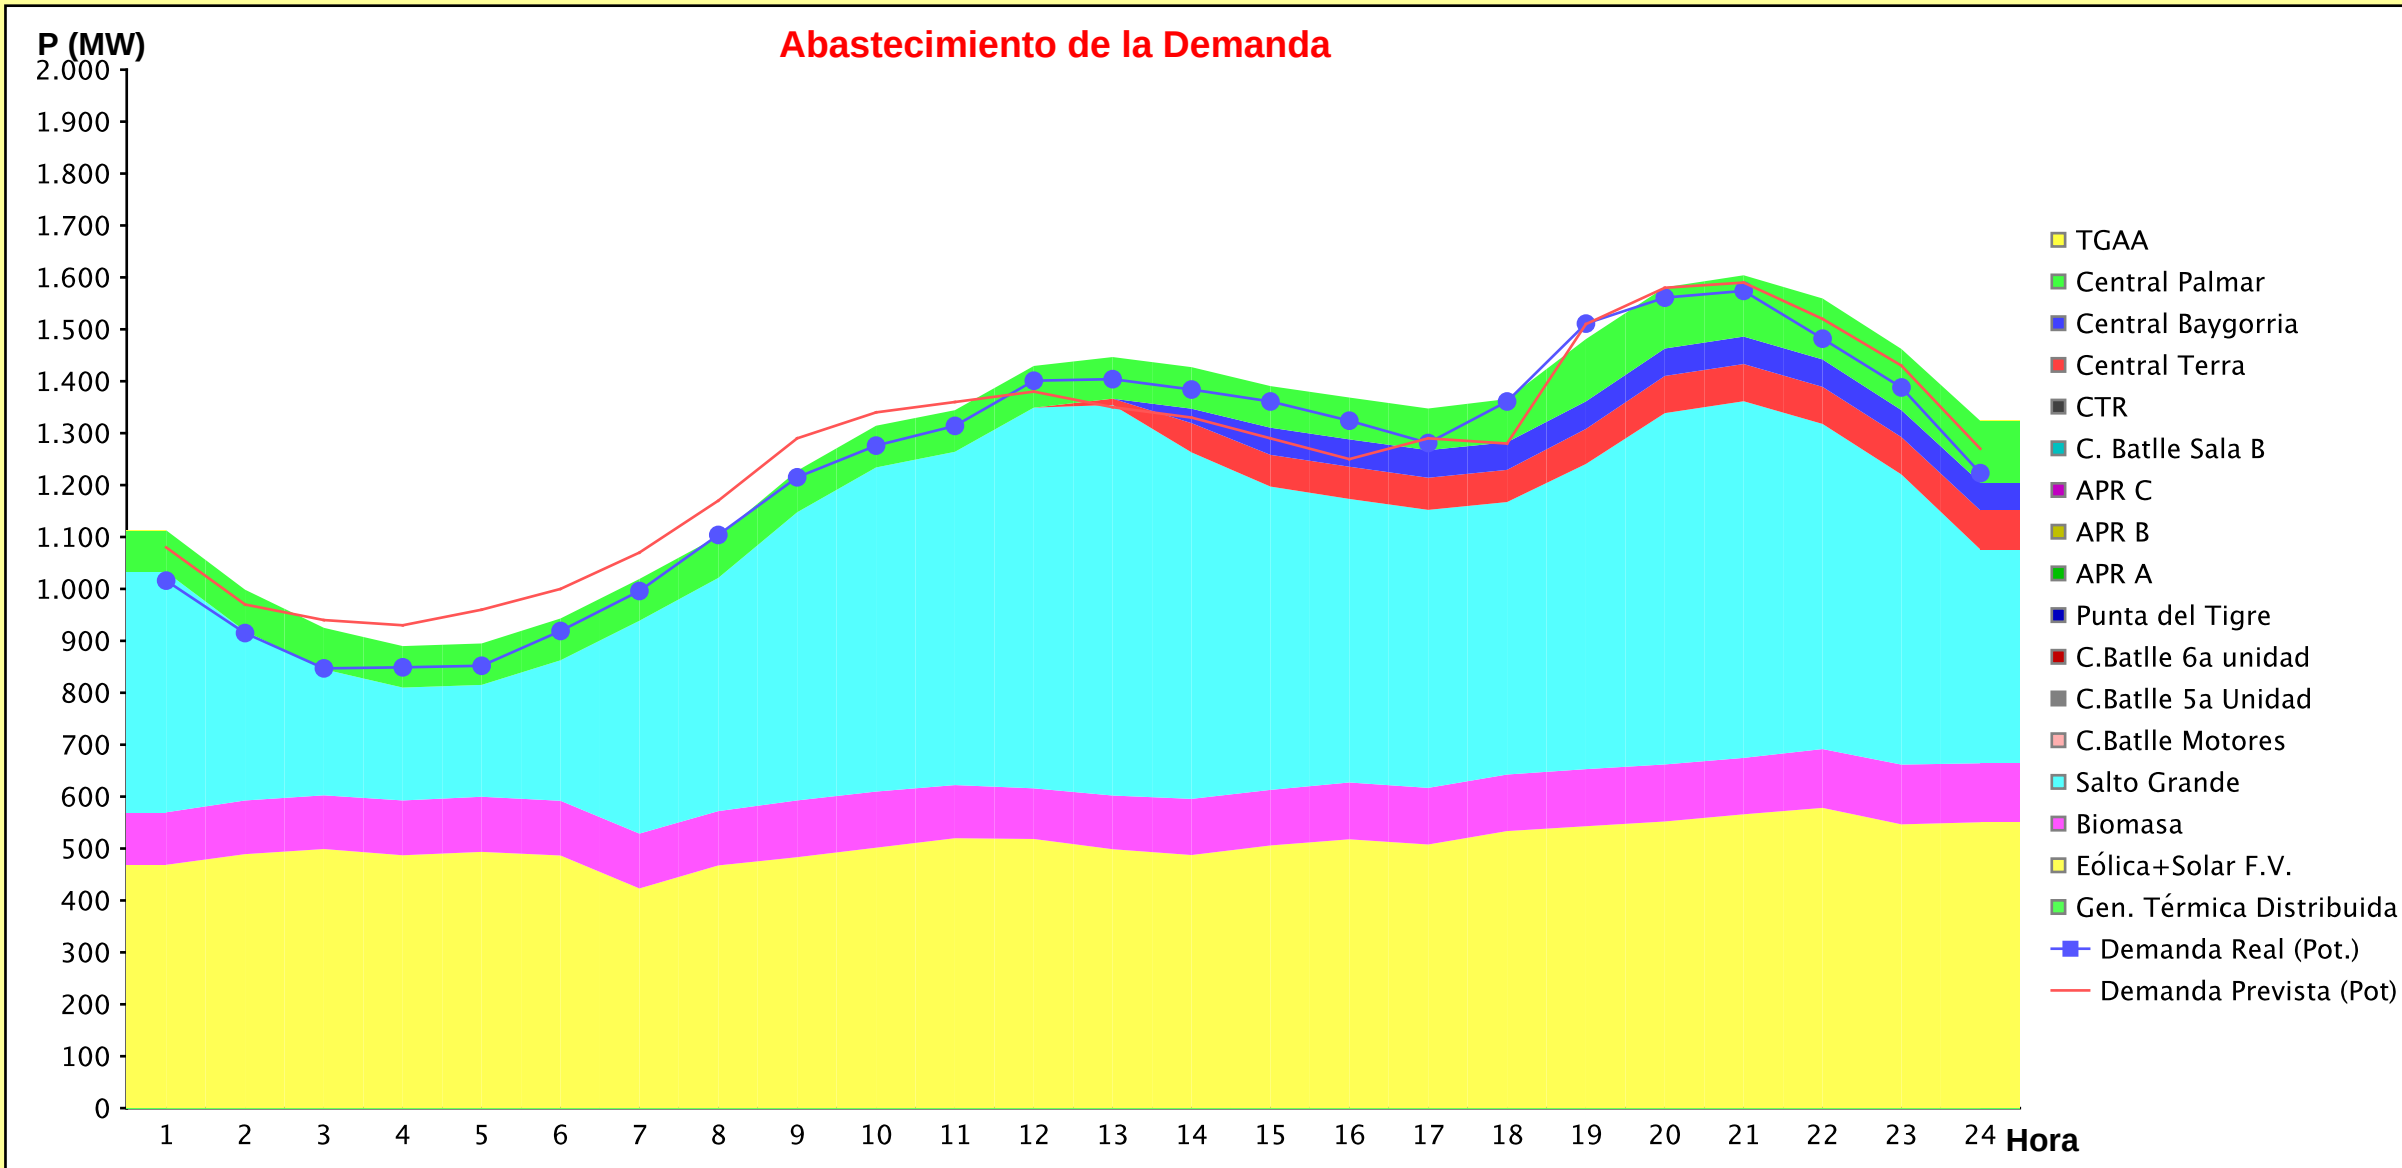


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.483
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.180
Diferencia (MWh)	303
Ejecutada - Programada	1,00 %


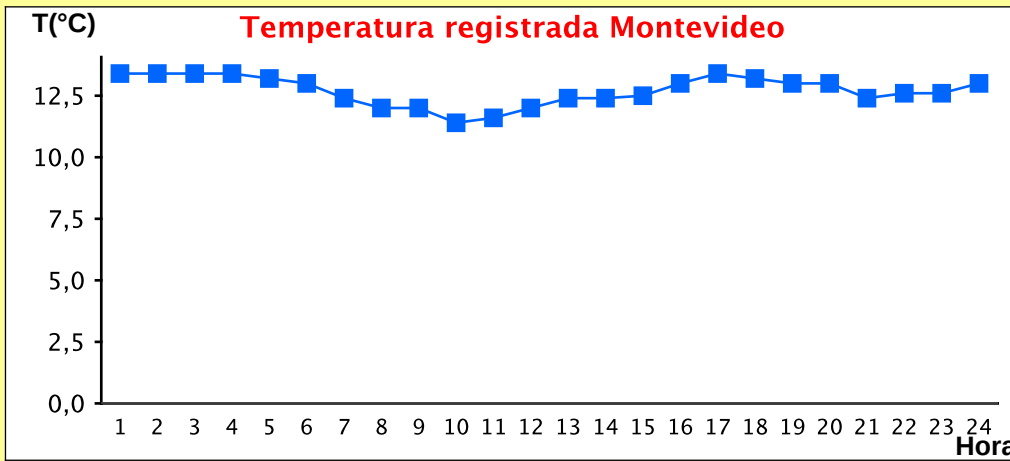


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1506 Hora 13:24
Potencia mínima:	929 Hora 04:06
Pico noche:	1665 Hora 20:33
Generación Media (MW)	
Eólica	505,7
Biomasa	107,7
Solar fotovoltaica	2,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

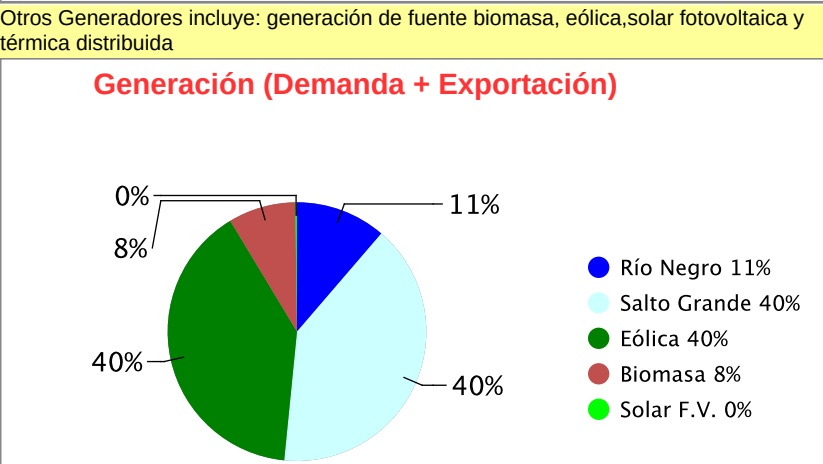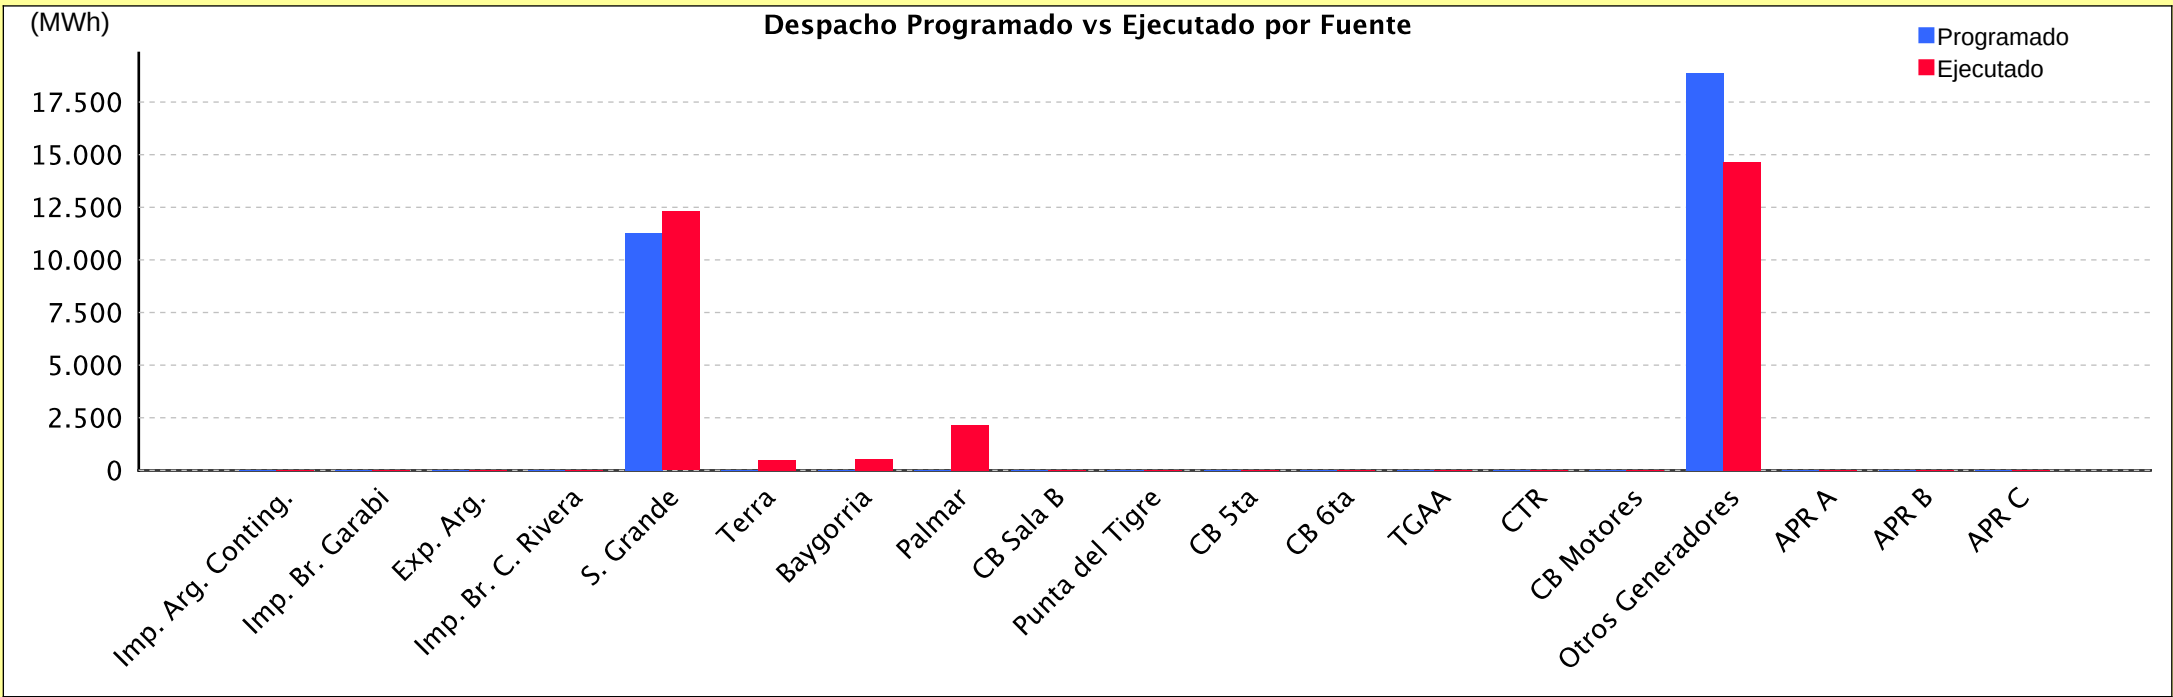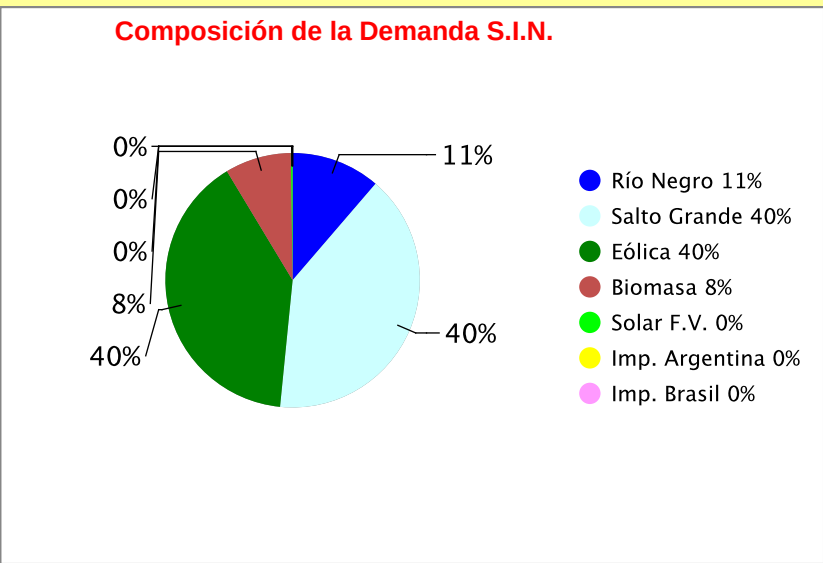



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

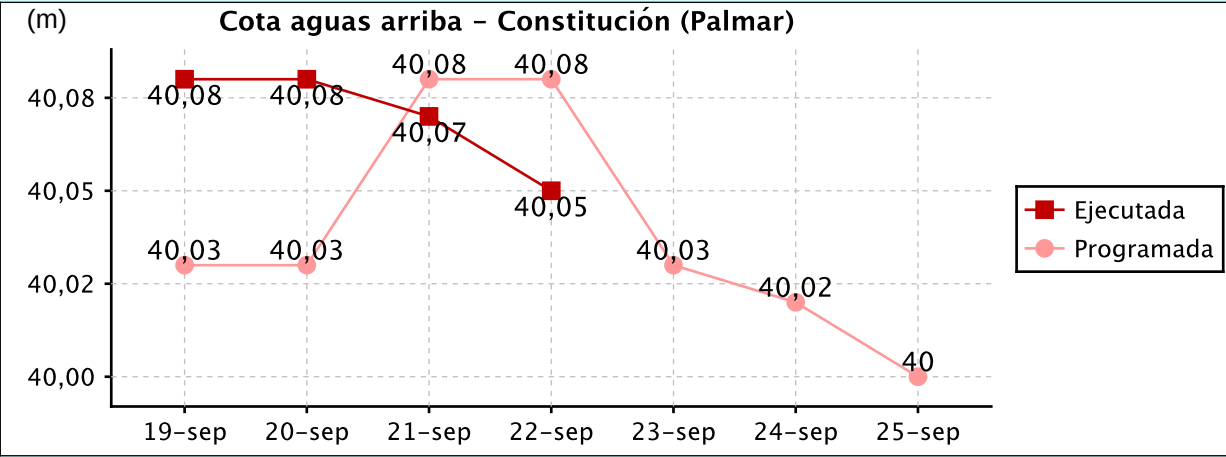
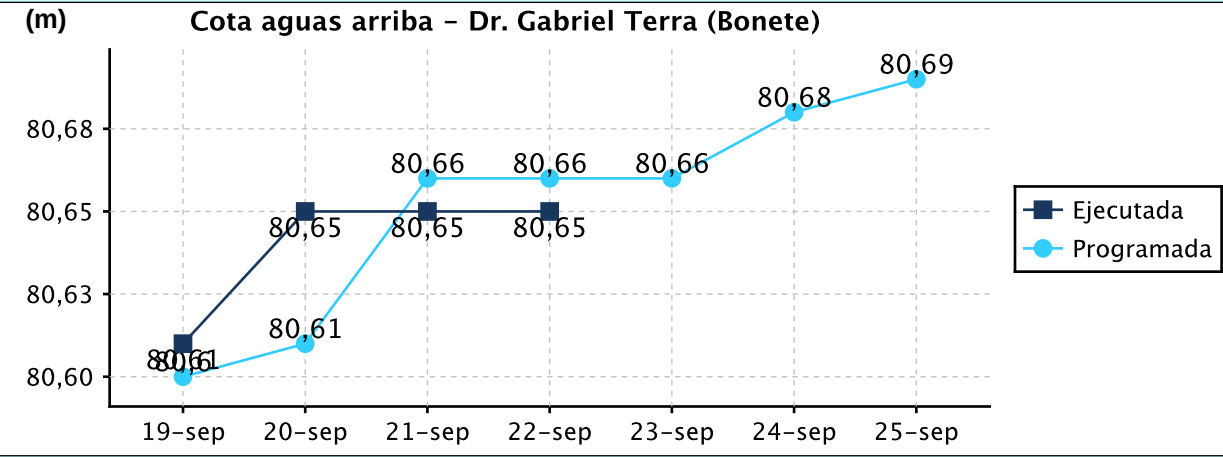


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,65
Baygorria	54,05	54,05
Palmar	40,08	40,05
SGU	34,96	34,7

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

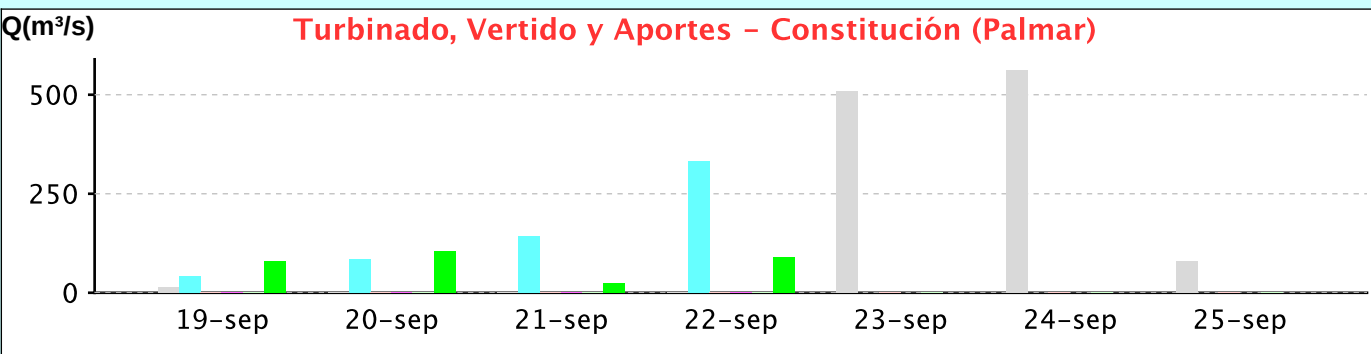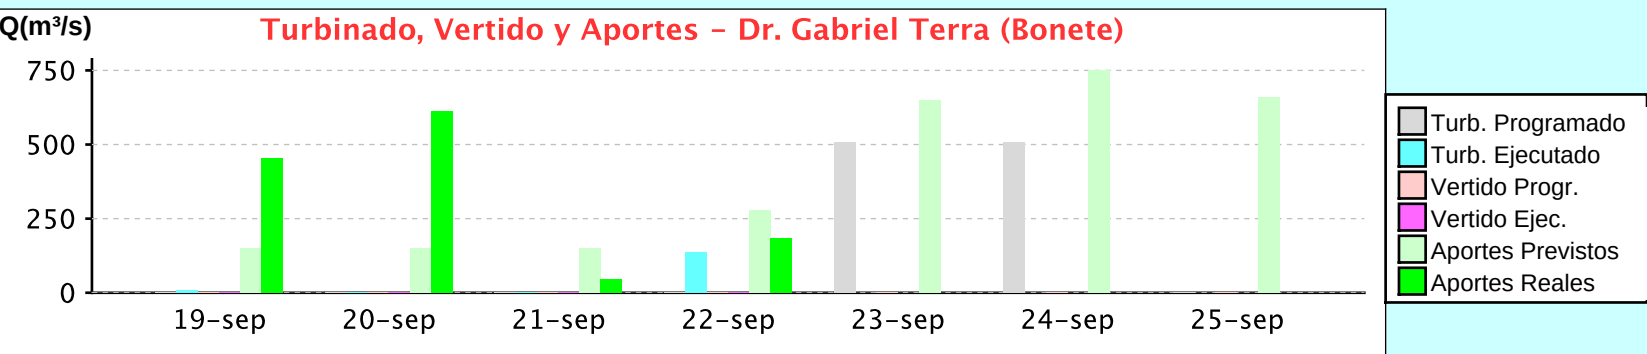

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

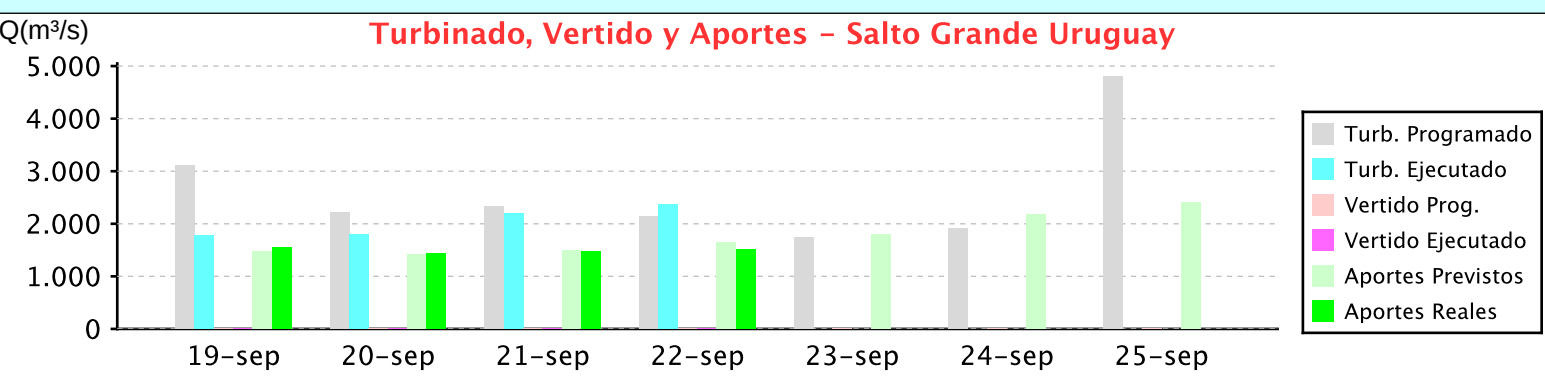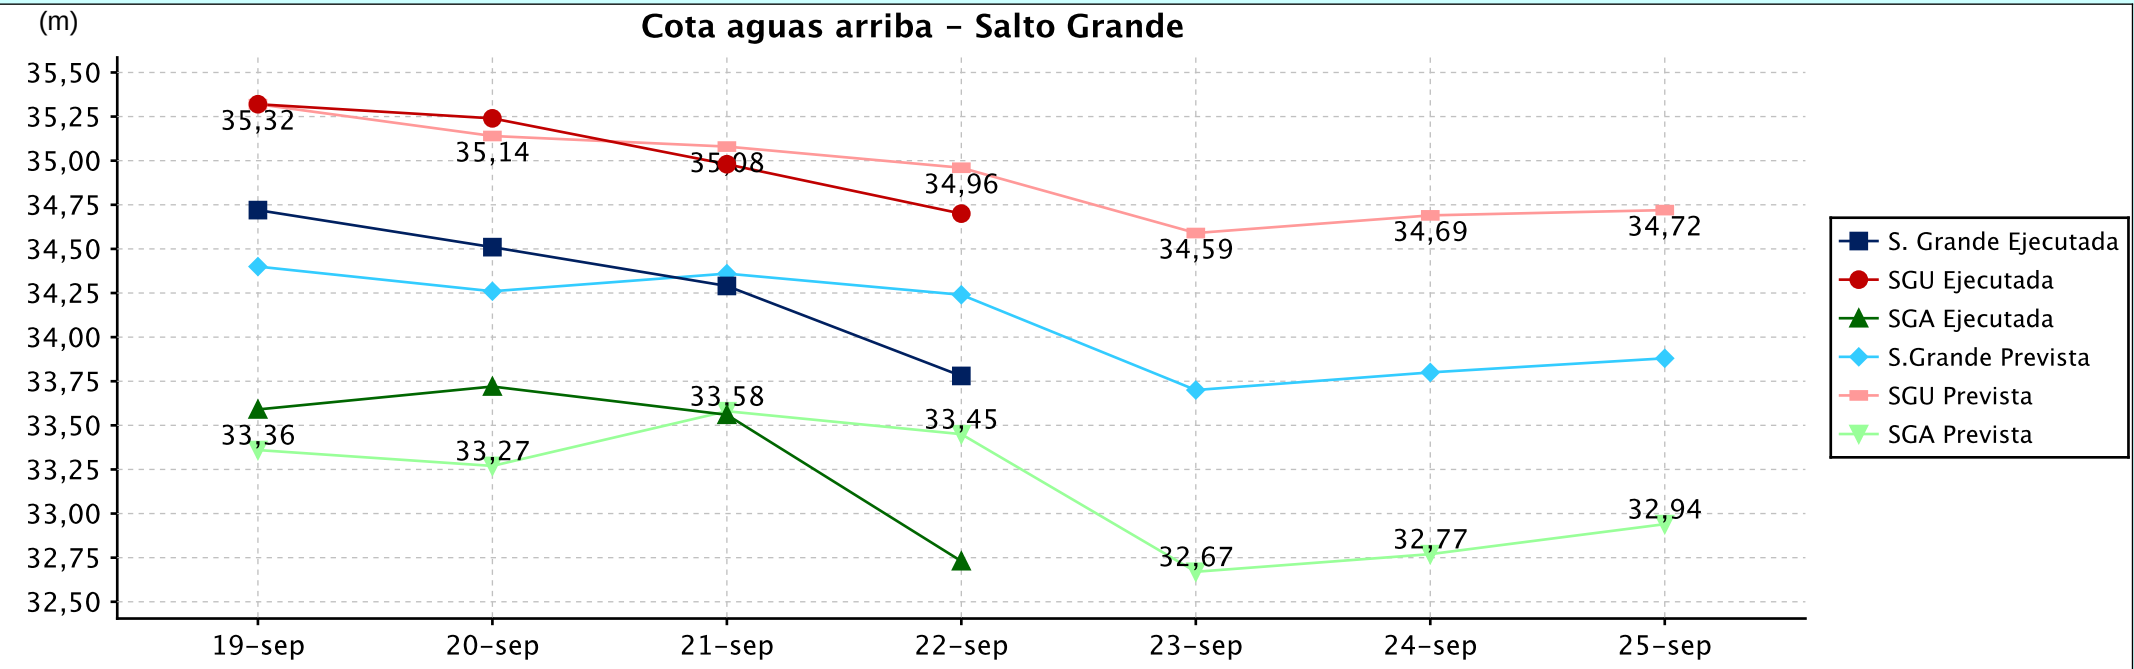

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,70
Cota Vista Arg	32,73
Cota real	33,78
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	39.172

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	137
Baygorria	0	193
Palmar	0	331
SGU	2.147	2.377

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	280	183
Baygorria	0	-5
Palmar	0	90
SGU	1.650	1.522

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES