




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 25 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-6
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.516
Baygorria	2.335
Palmar	7.391
Salto Grande	9.073
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	9.200
TOTAL Generación	30.415

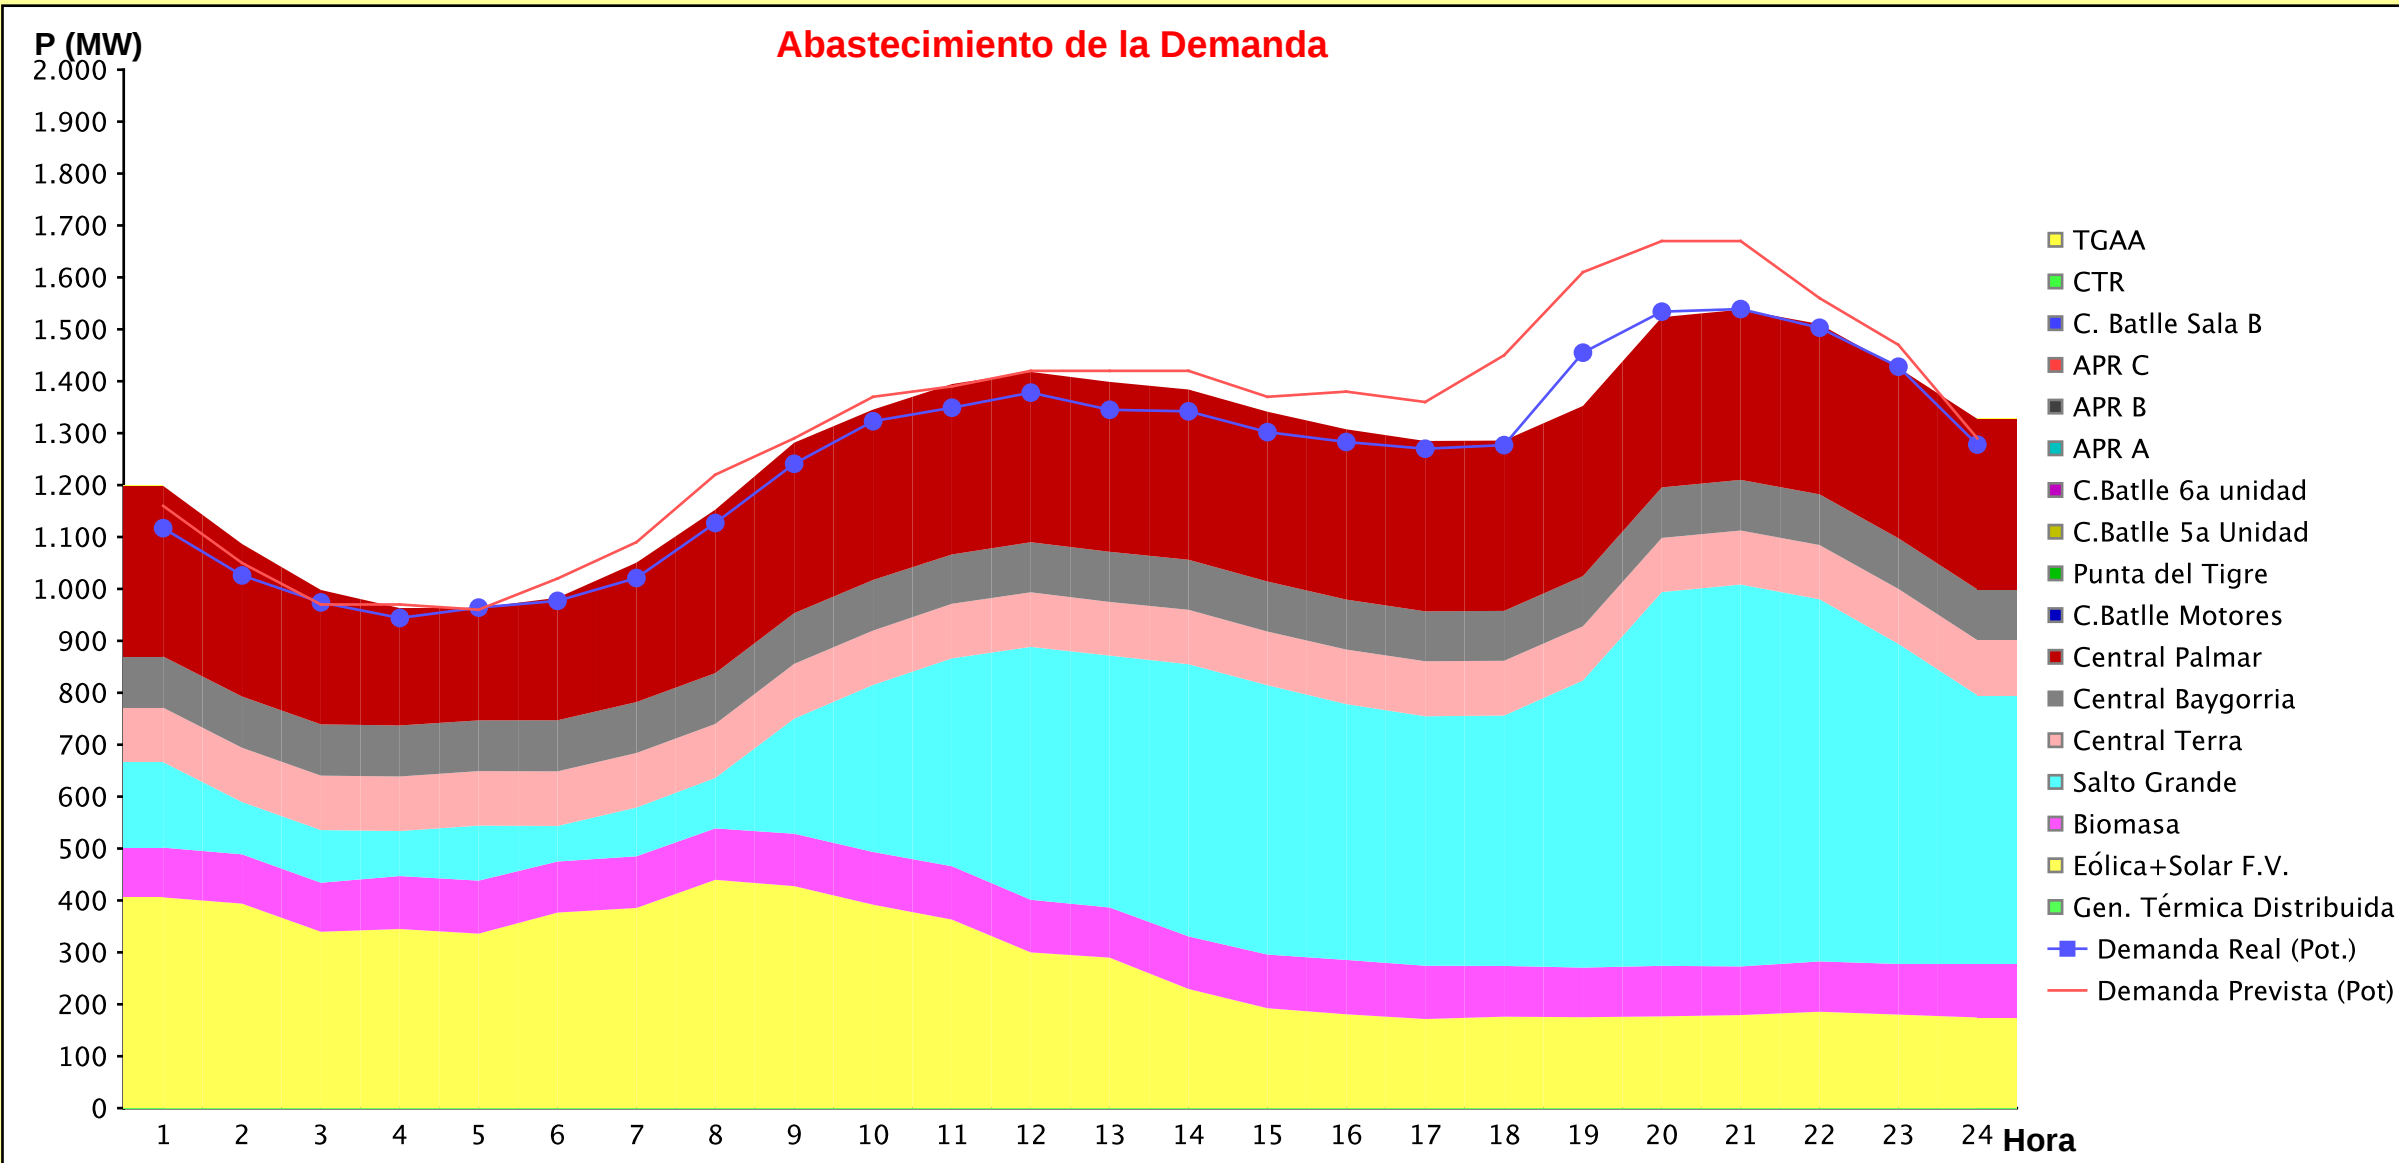

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.415
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.580
Diferencia (MWh)	-1.165
Ejecutada - Programada	-3,69 %

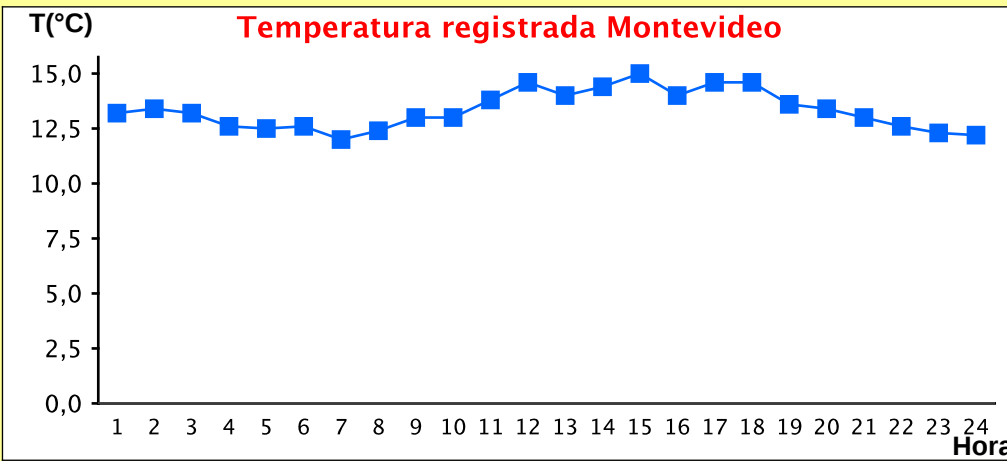


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1443 Hora 11:47
Potencia mínima:	958 Hora 03:45
Pico noche:	1558 Hora 20:32

Generación Media (MW)	
Eólica	275,4
Biomasa	100,9
Solar fotovoltaica	8,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

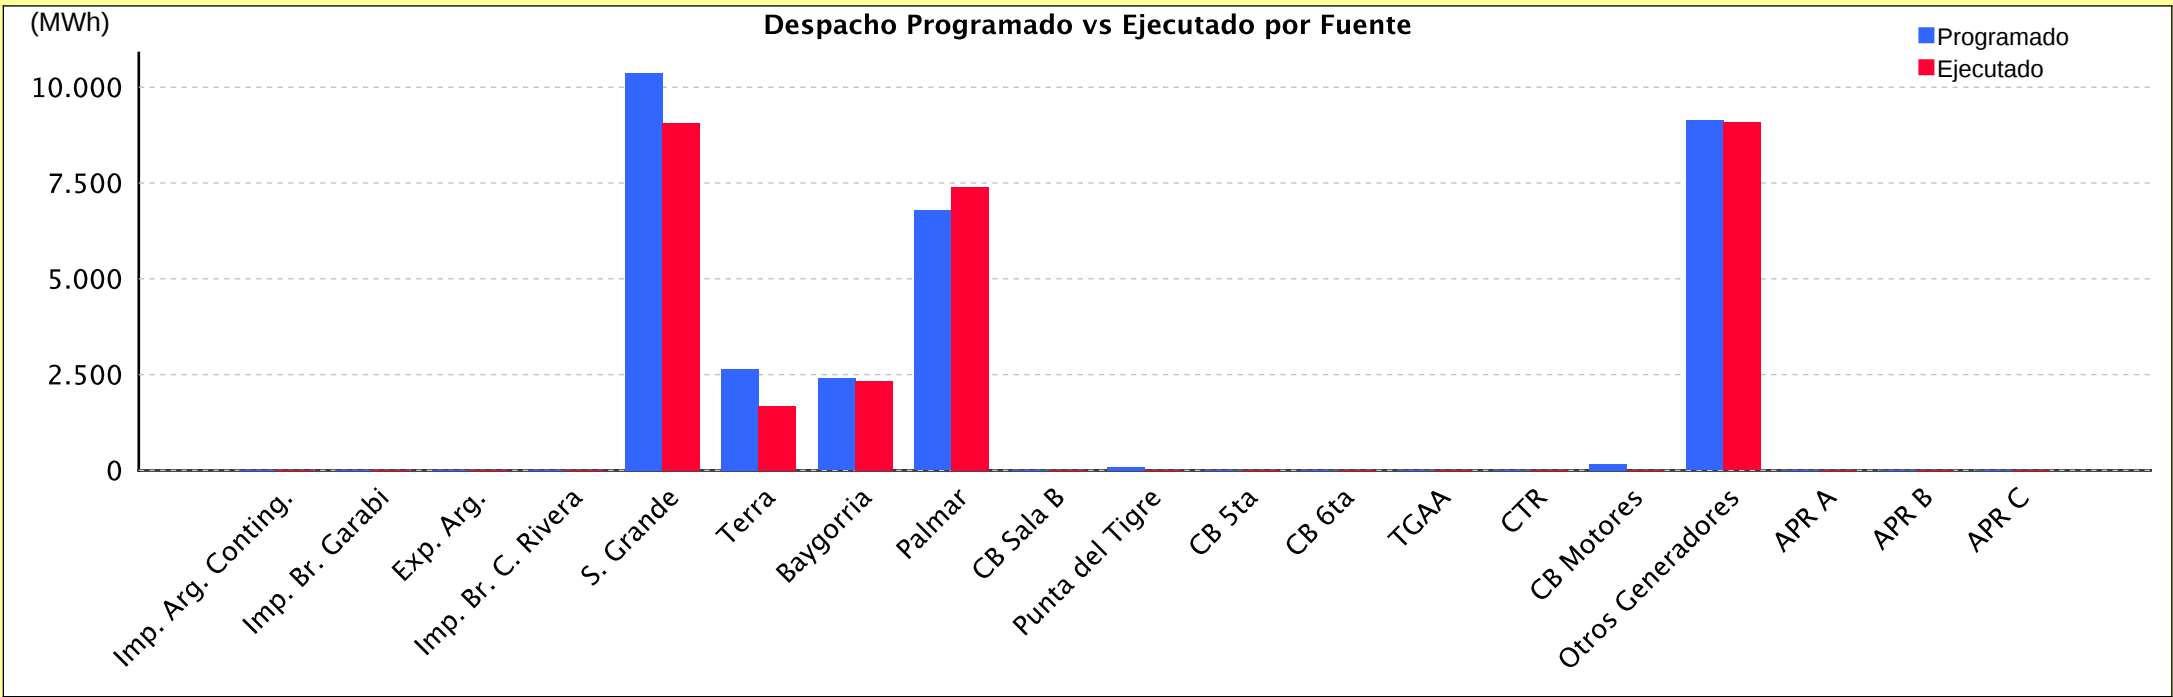
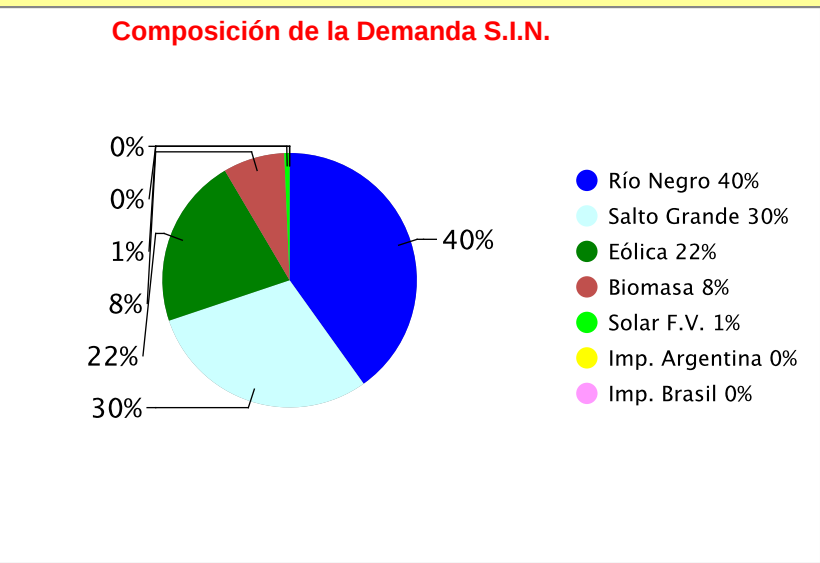


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

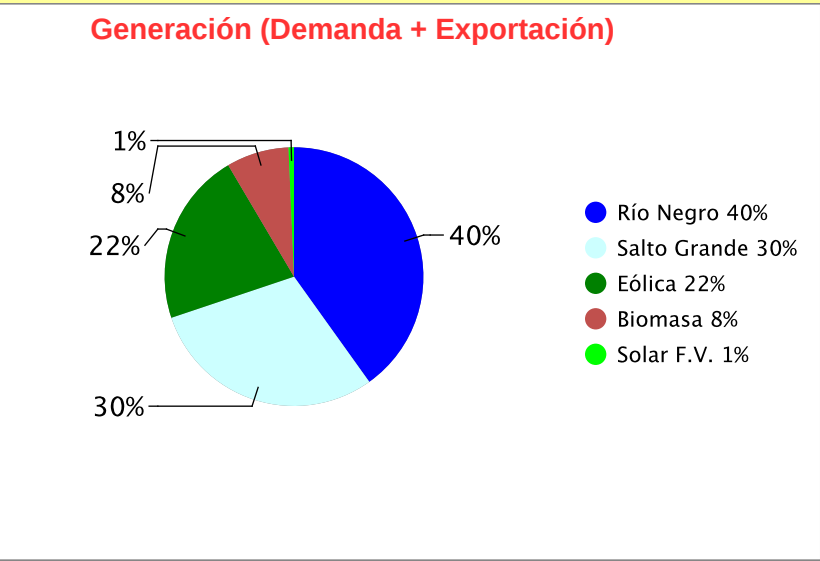



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

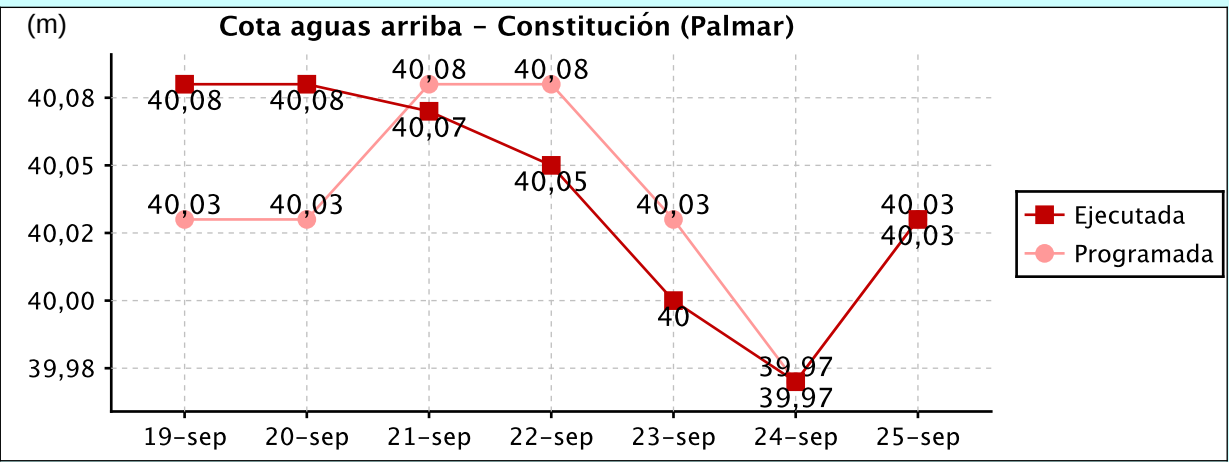
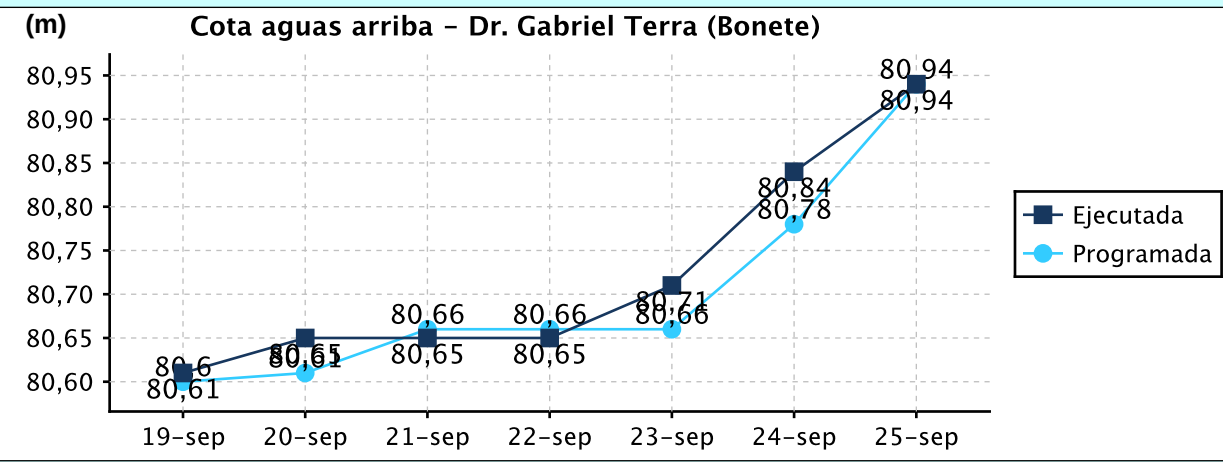


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	80,94
Baygorria	54,21	54,12
Palmar	40,03	40,03
SGU	35,18	35,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

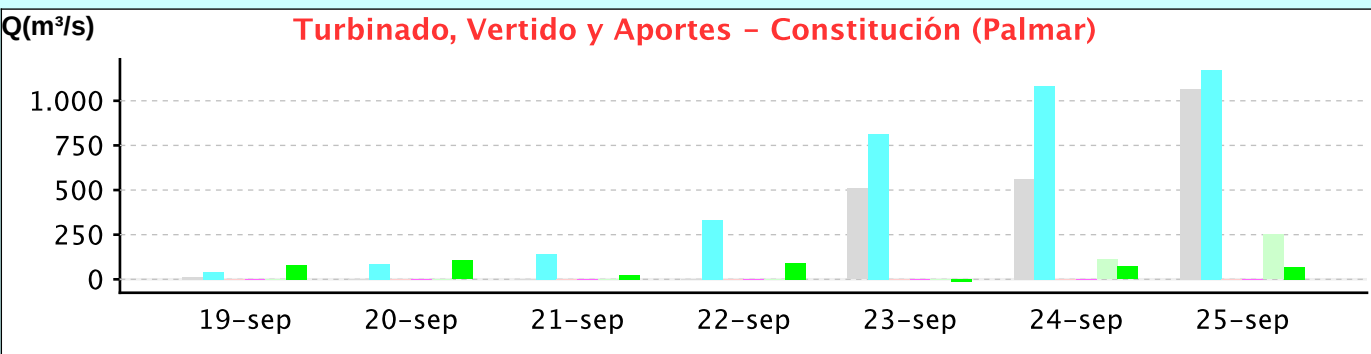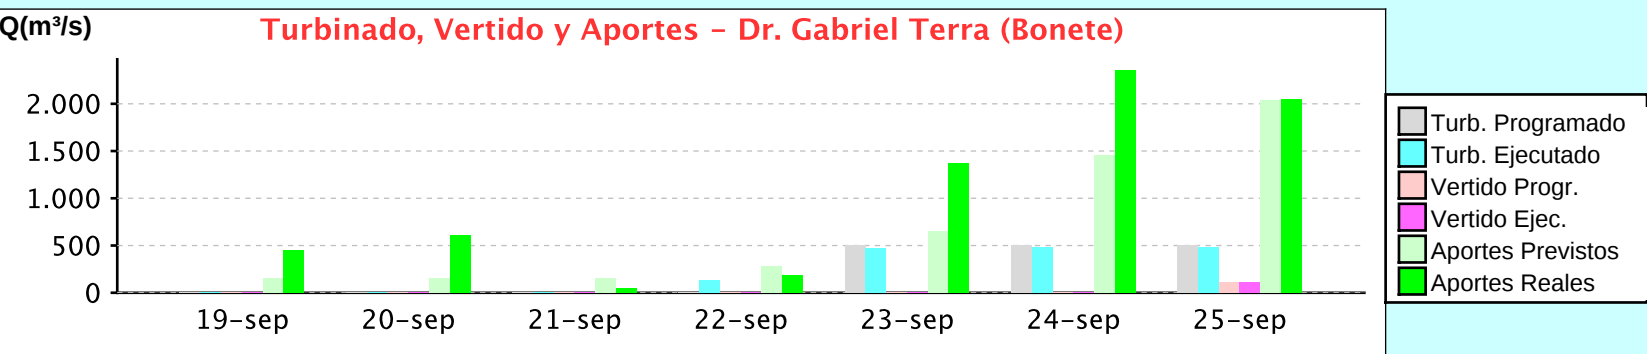

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

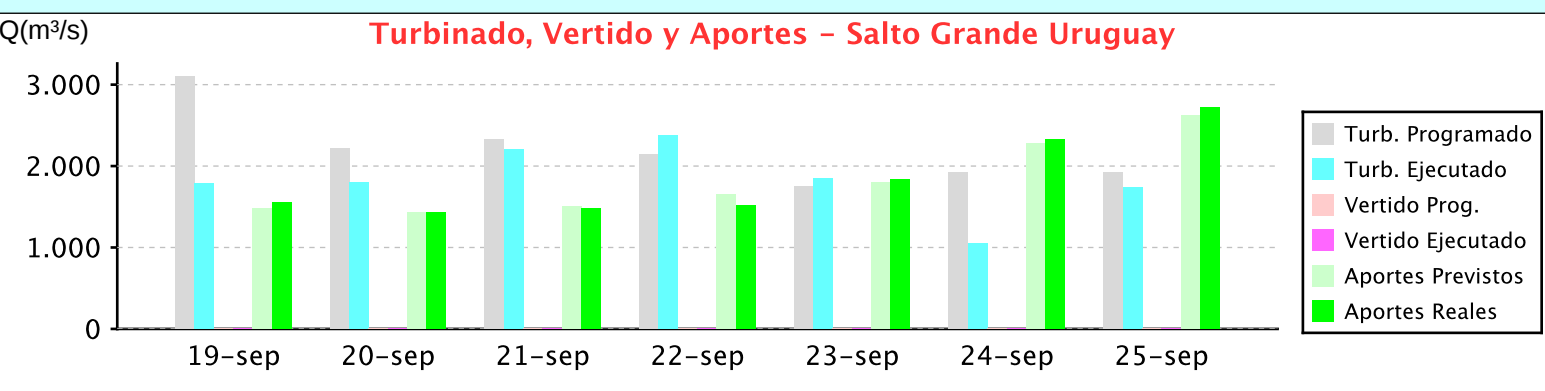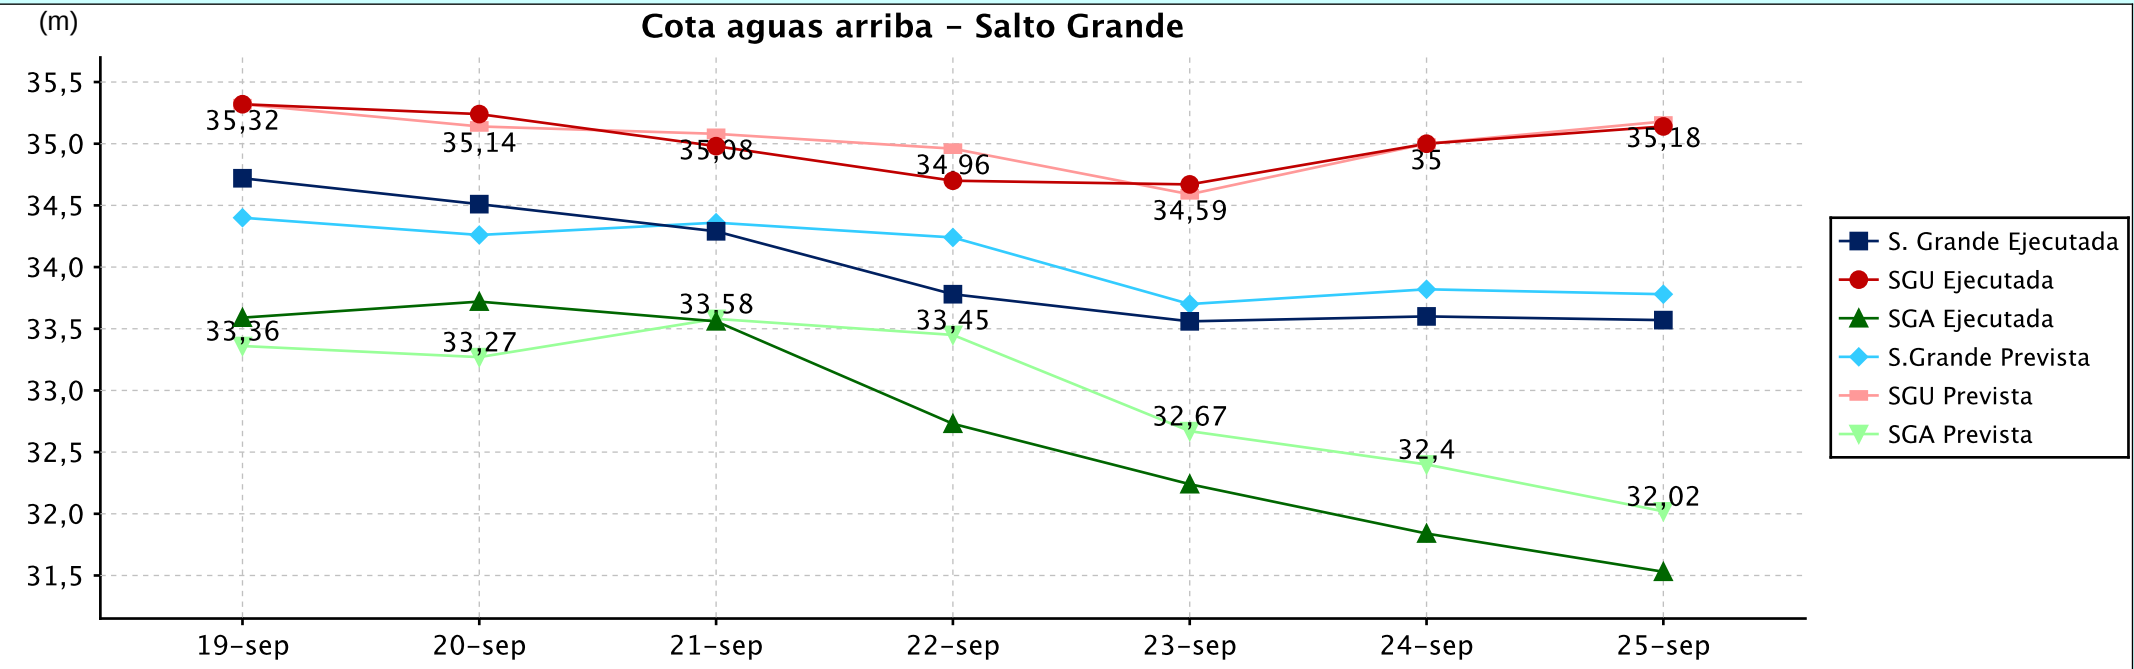

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,14
Cota Vista Arg	31,53
Cota real	33,57

Dif. Energ. (U-A)	68.006
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	481
Baygorria	887	884
Palmar	1.066	1.173
SGU	1.927	1.744

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.040	2.049
Baygorria	420	590
Palmar	250	69
SGU	2.625	2.722

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	110	109
Baygorria	200	449
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se corrige la Diferencia de Energía Acumulada respecto al post operativo del 25/9/2015 publicado el 28/9/2015

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

29/09/2015 10:57