




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 27 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-99
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.486
Baygorria	2.360
Palmar	7.620
Salto Grande	6.509
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	5.575
TOTAL Generación	24.441

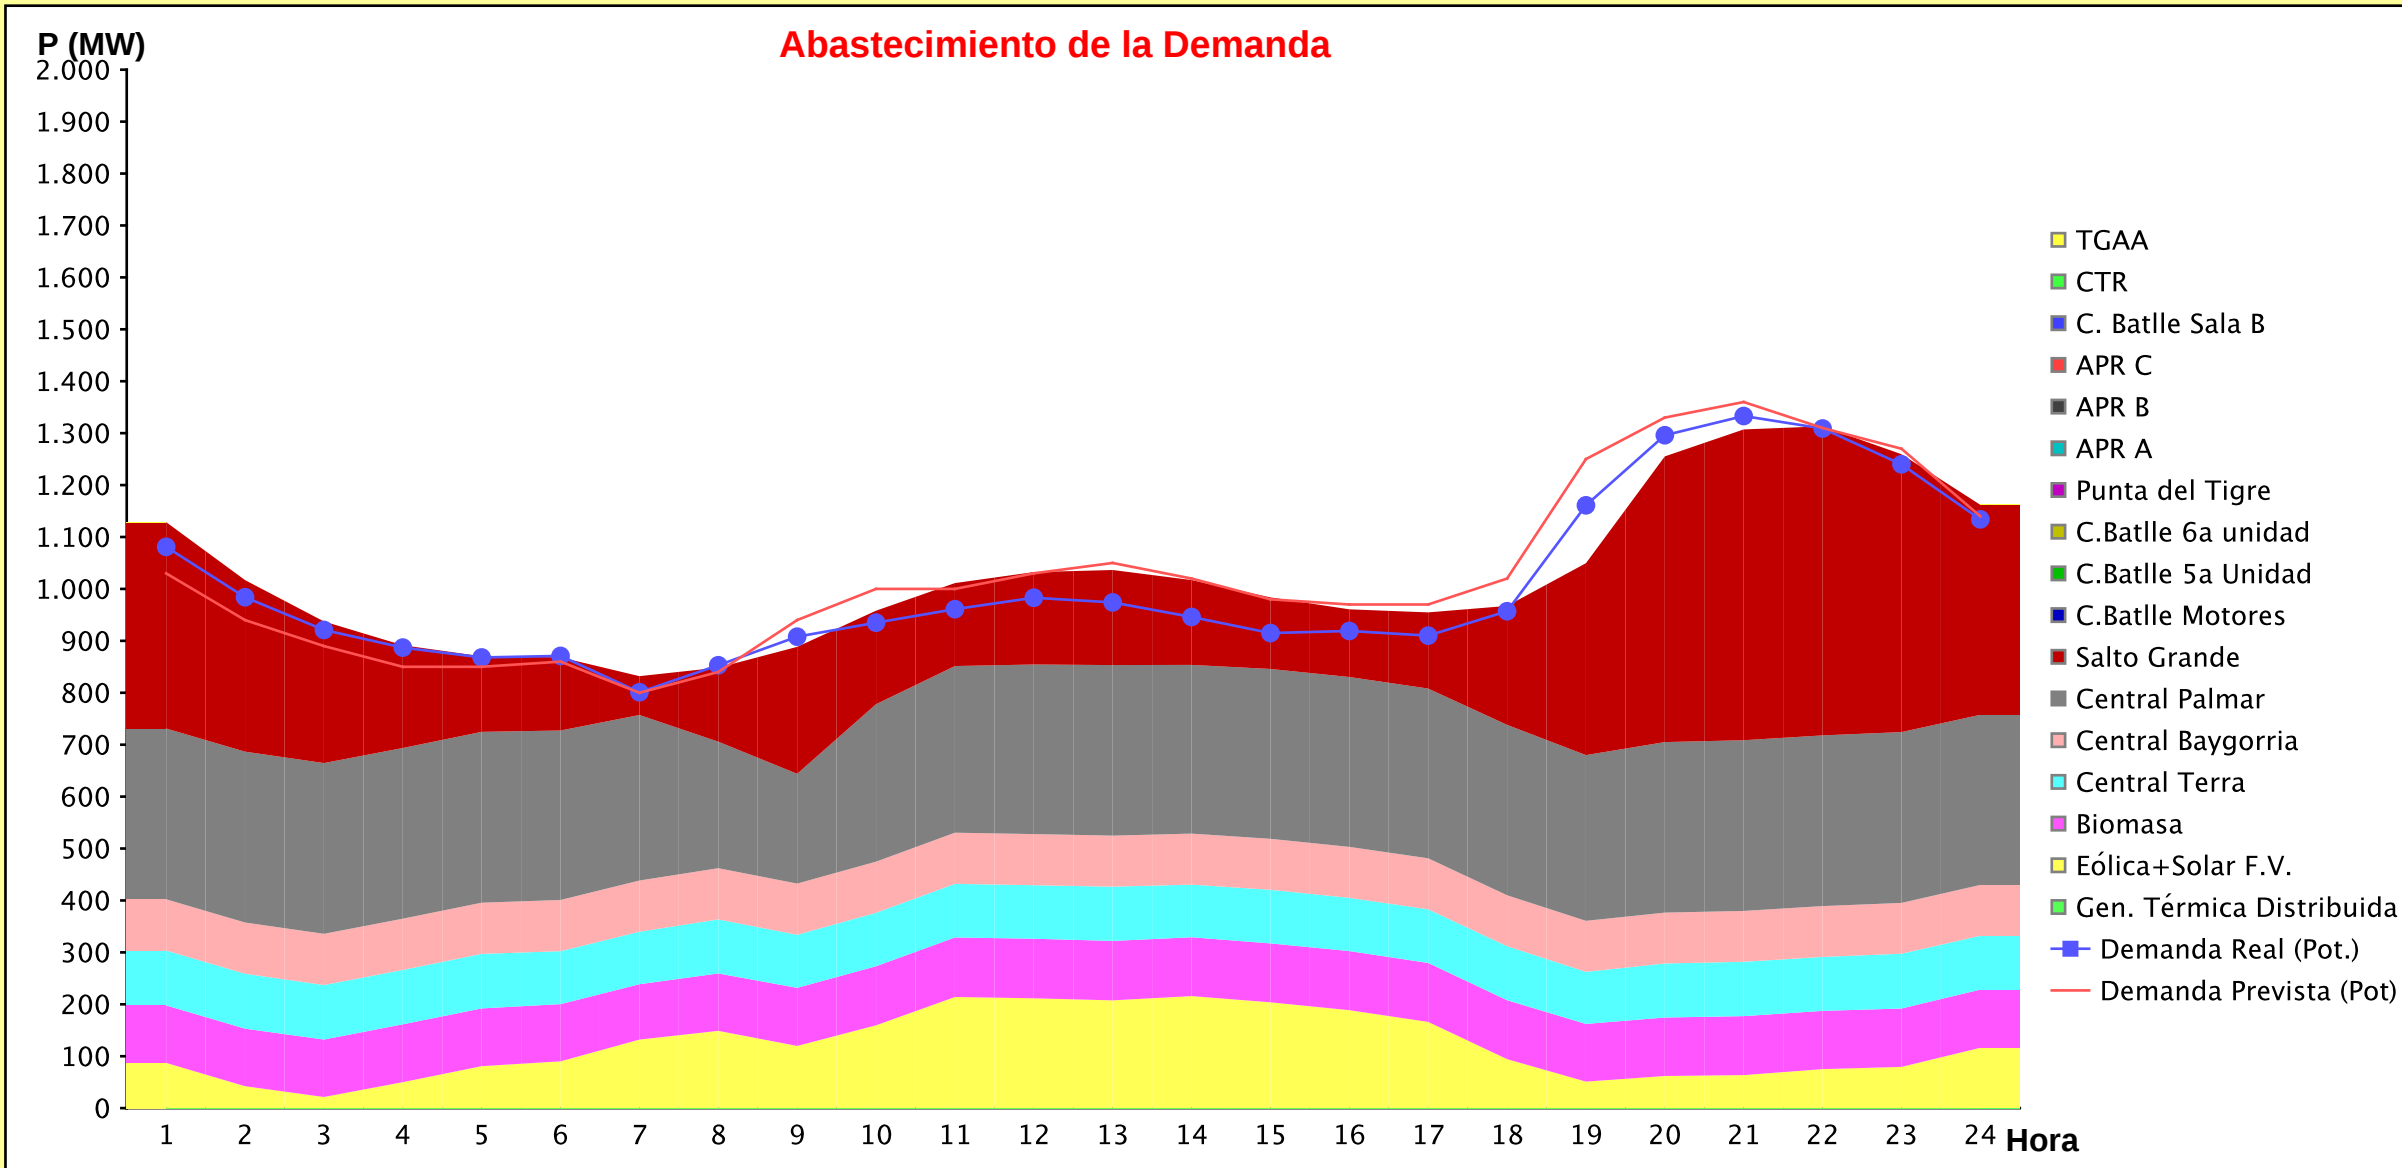

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.441
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	24.700
Diferencia (MWh)	-259
Ejecutada - Programada	-1,05 %

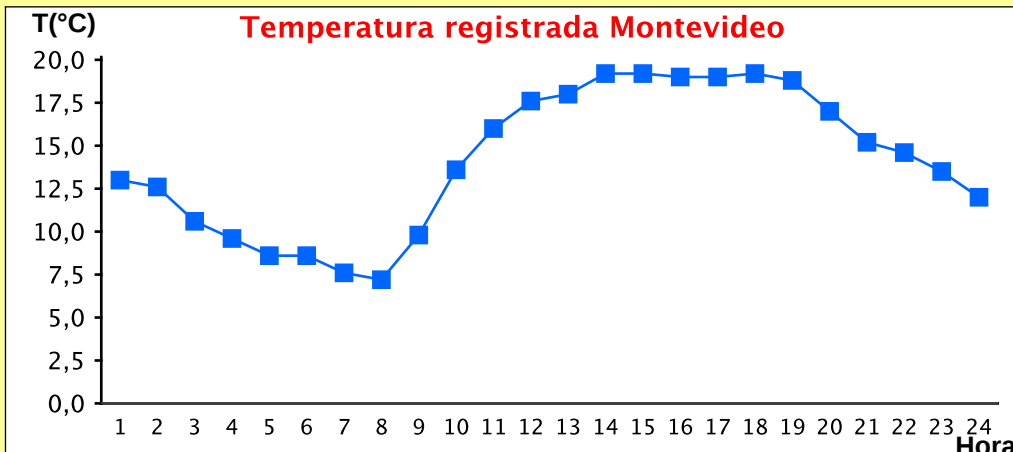

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1051 Hora 11:59
Potencia mínima:	808 Hora 06:48
Pico noche:	1340 Hora 21:11



Generación Media (MW)	
Eólica	105,0
Biomasa	112,5
Solar fotovoltaica	15,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

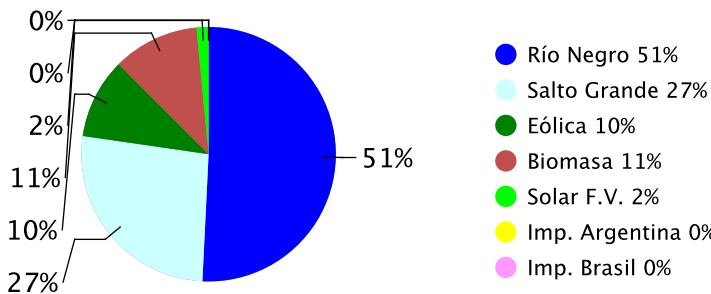



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

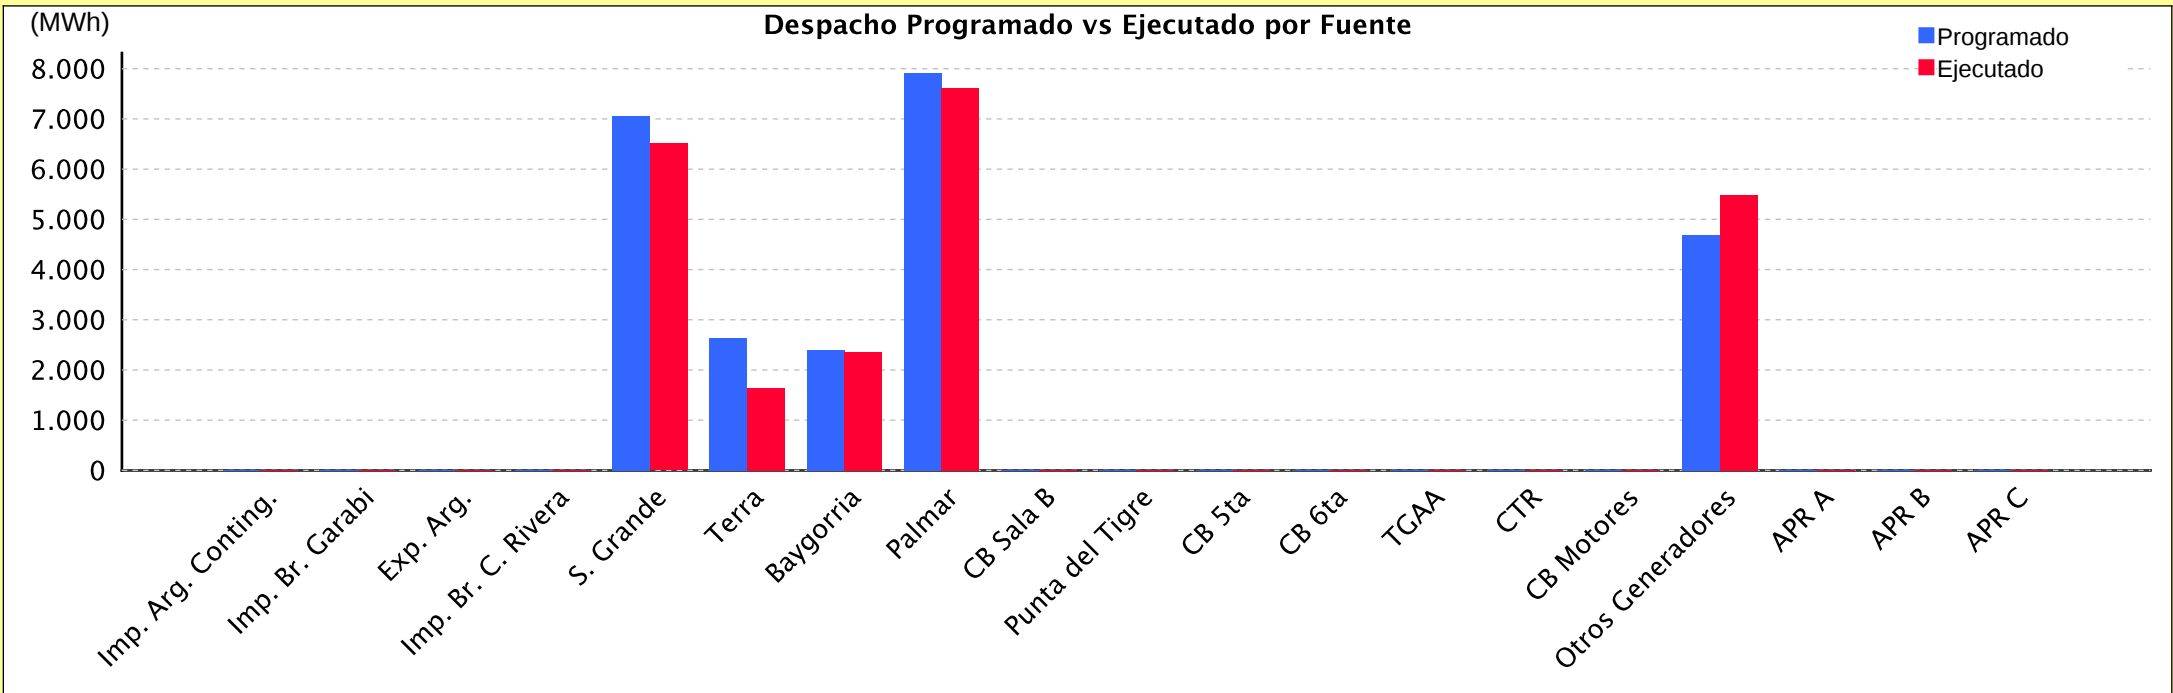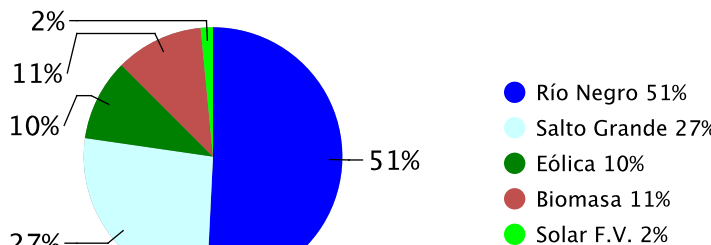



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

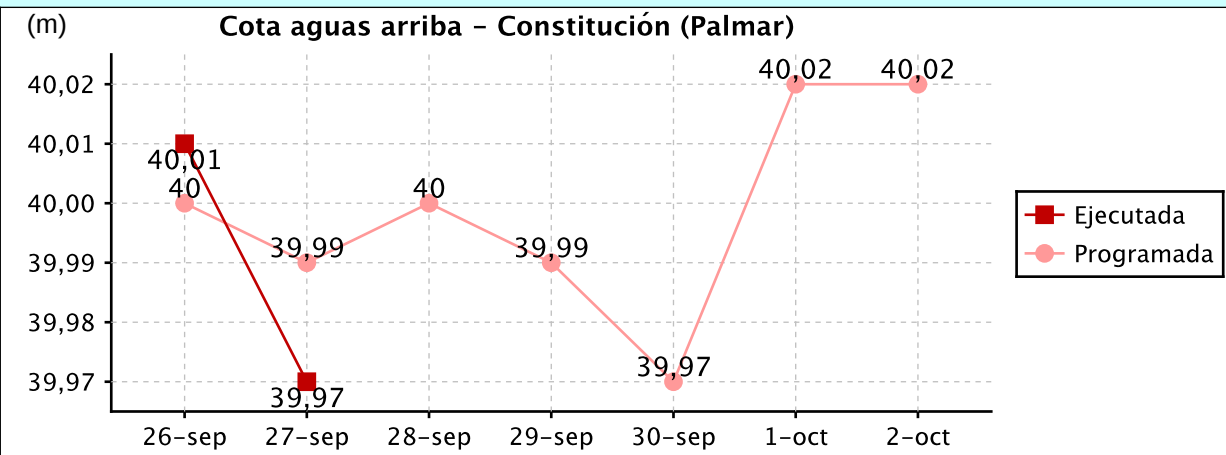
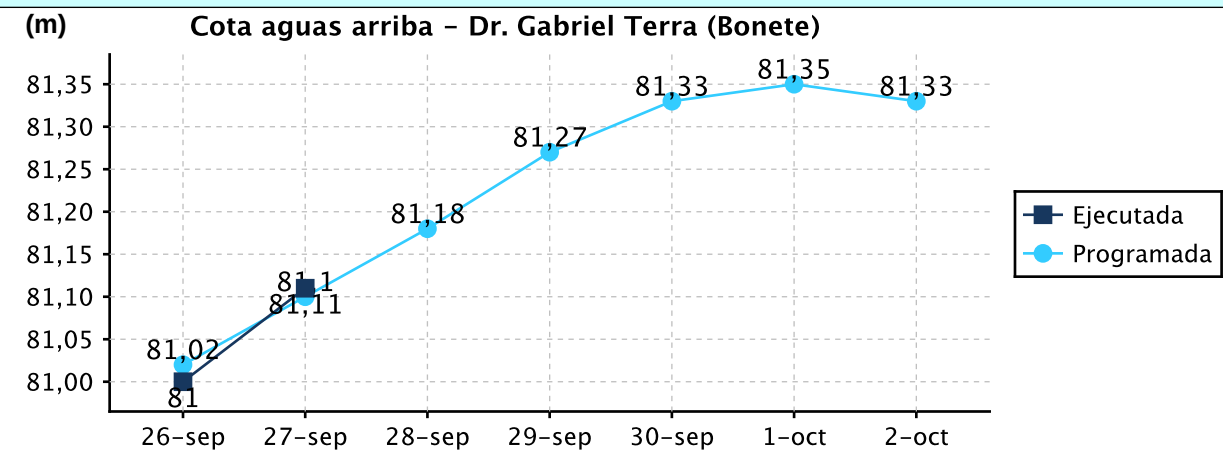


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,10	81,11
Baygorria	53,98	53,85
Palmar	39,99	39,97
SGU	35,68	35,86

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

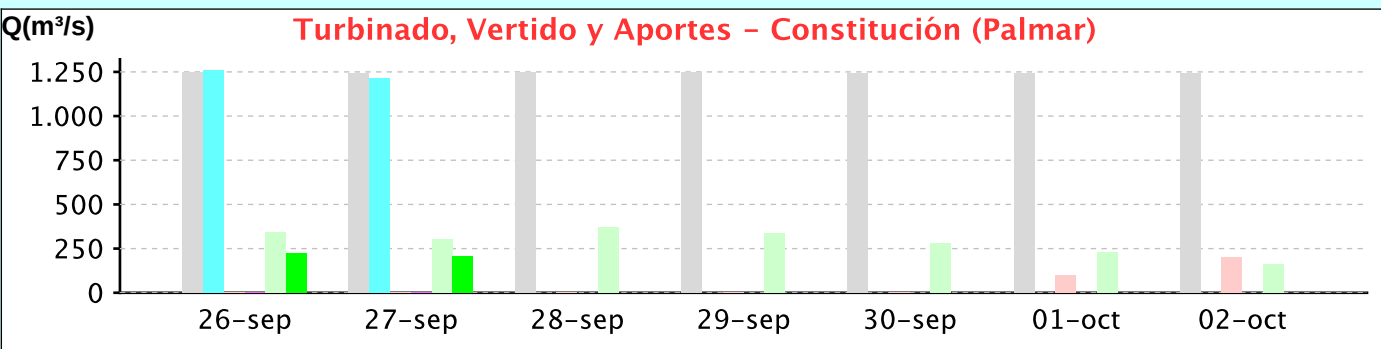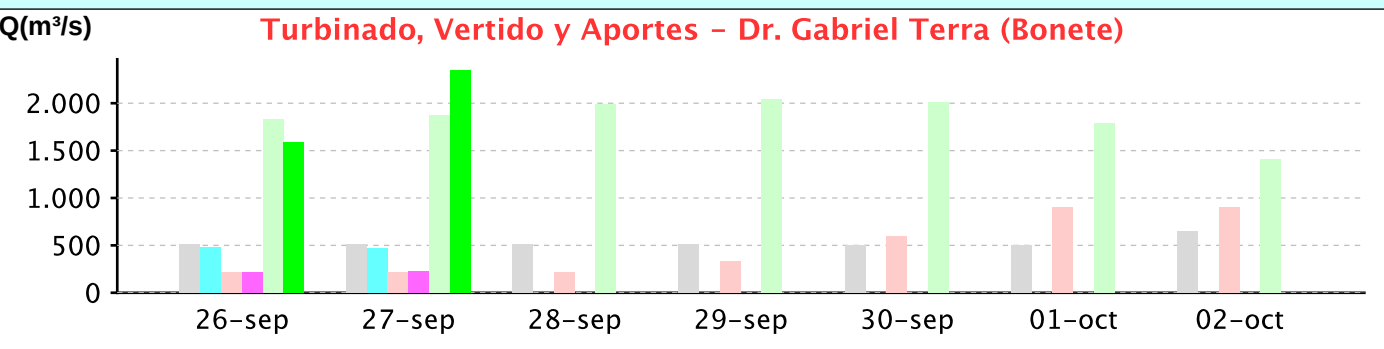

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

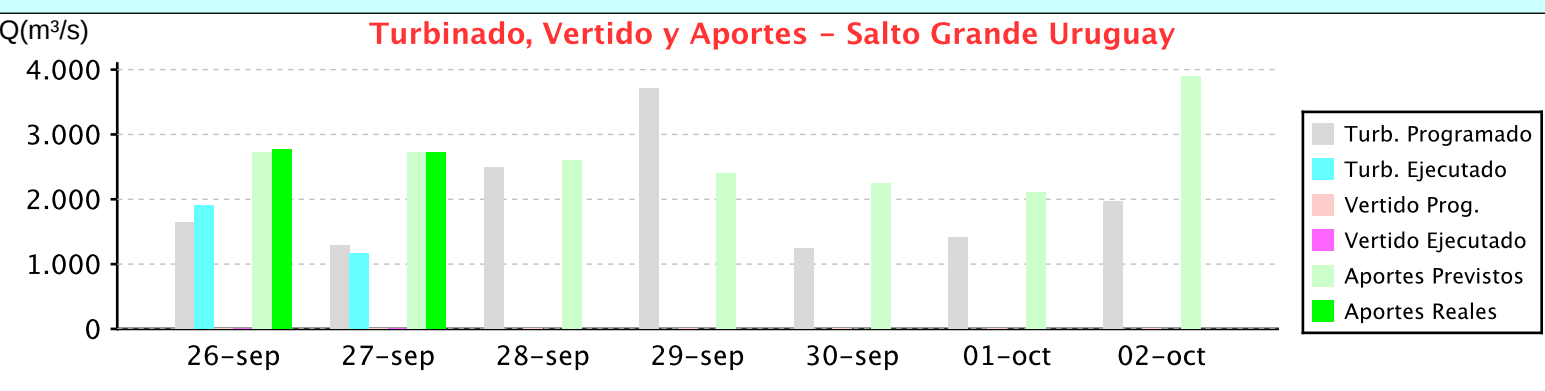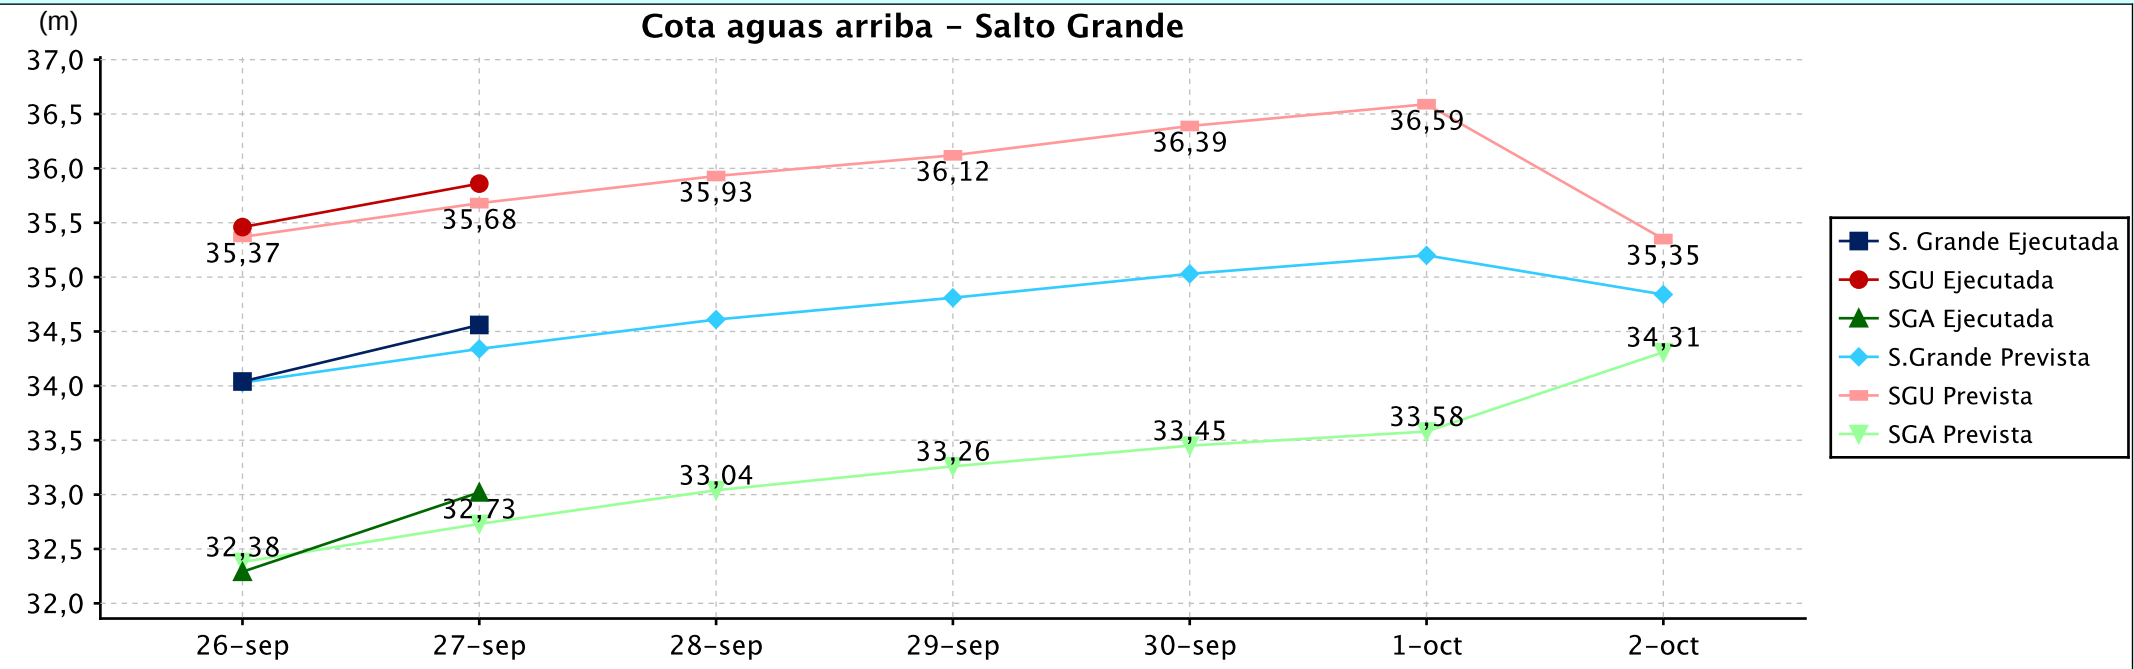

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,86
Cota Vista Arg	33,02
Cota real	34,56
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	62.098

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	467
Baygorria	887	880
Palmar	1.245	1.216
SGU	1.294	1.164

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.869	2.346
Baygorria	21	60
Palmar	304	205
SGU	2.725	2.716

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	222
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES