




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 02 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.323
Baygorria	2.113
Palmar	7.874
Salto Grande	17.024
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	15.189
TOTAL Generación	45.467

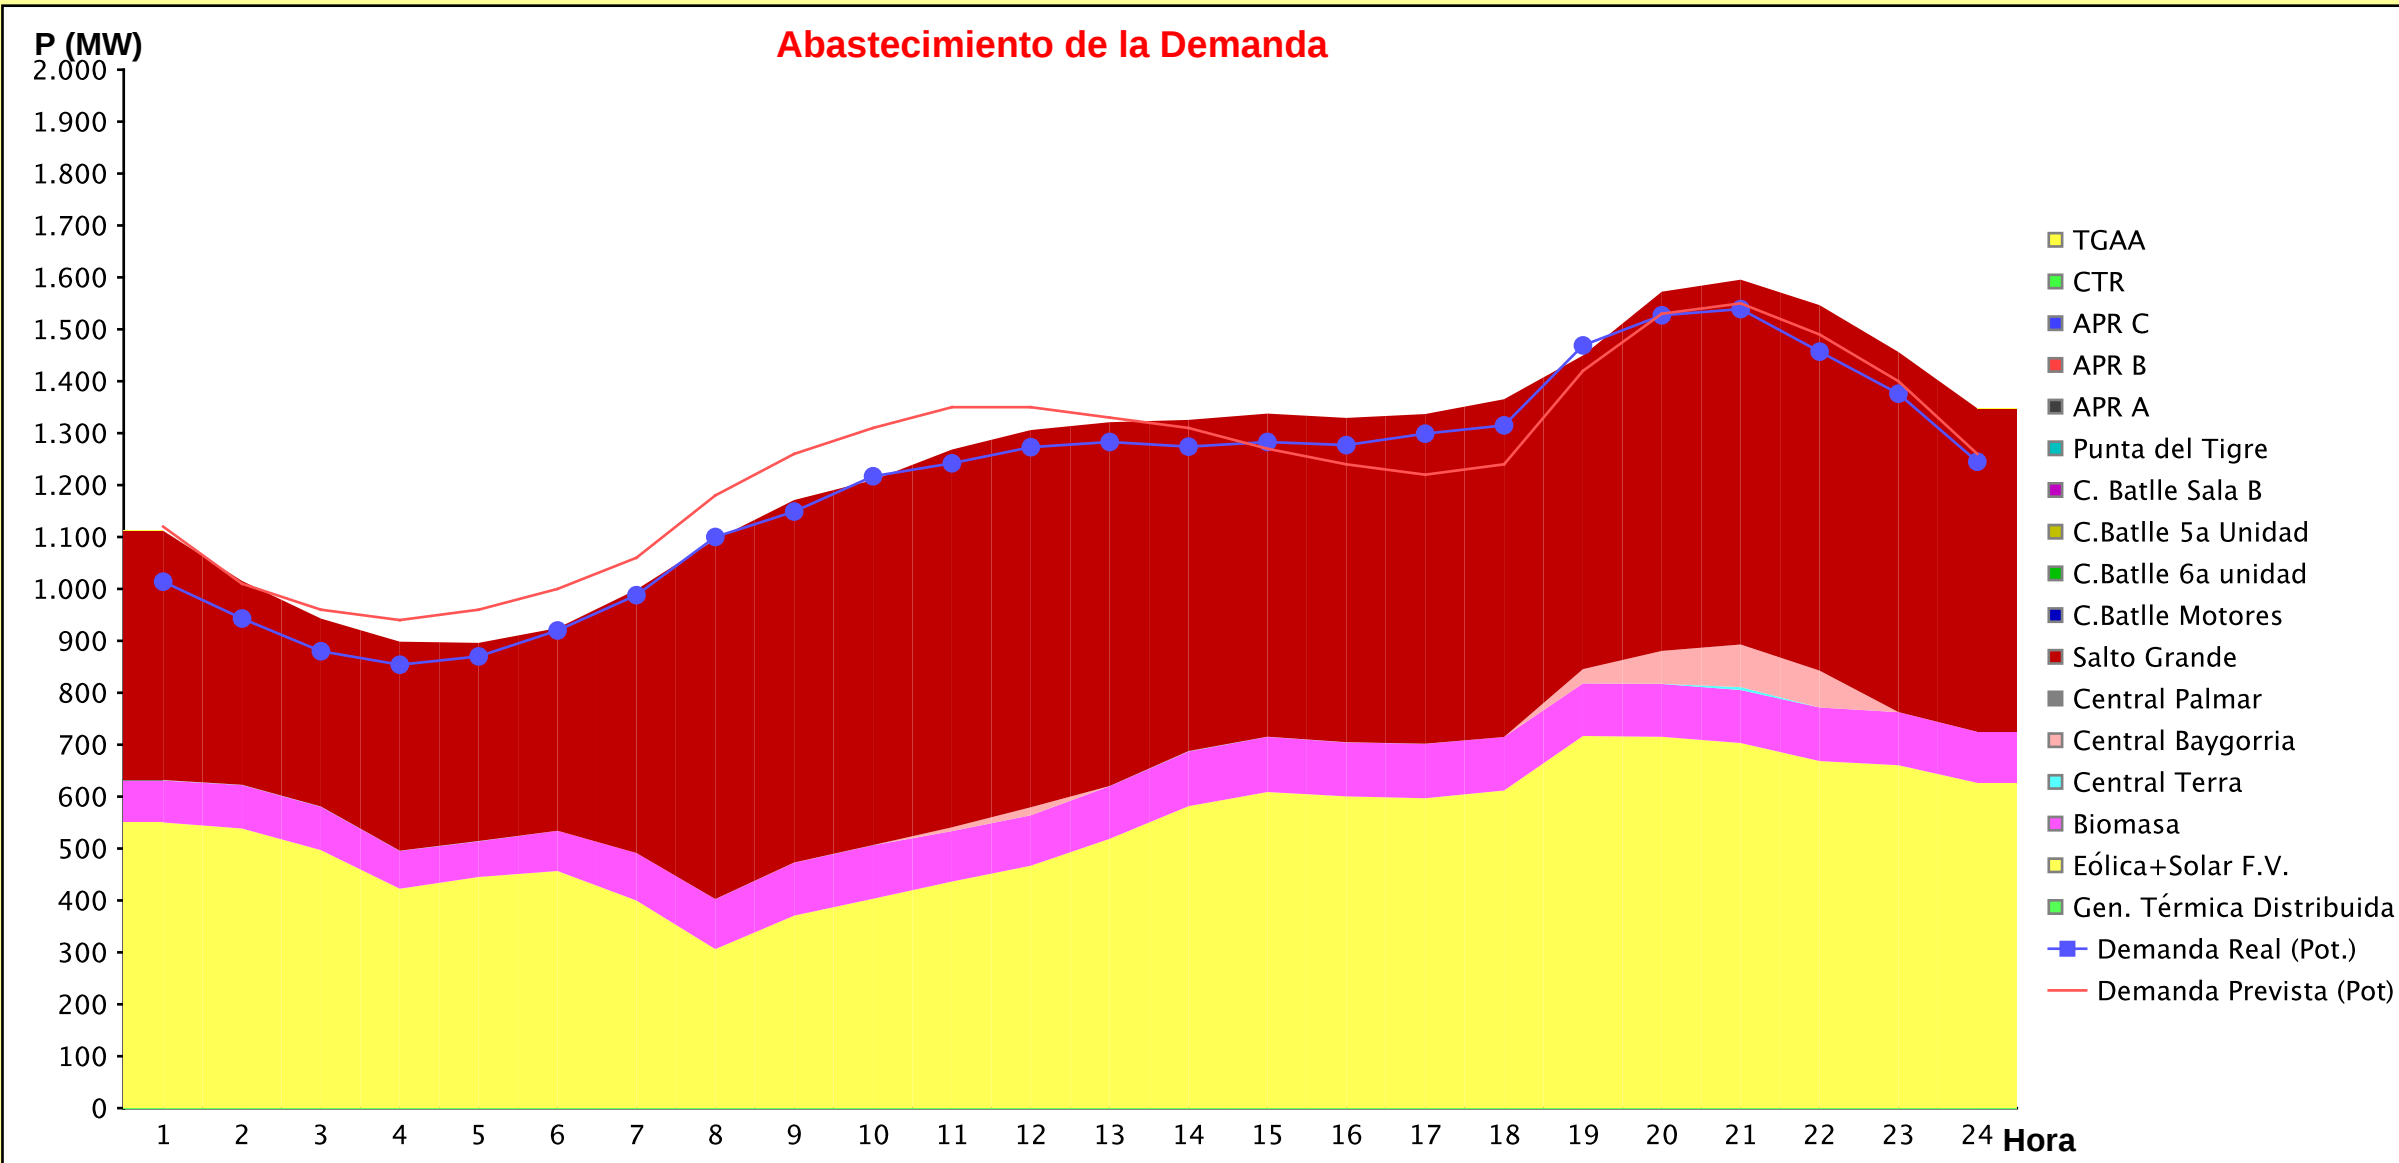

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	15.710
Hidráulica	15.710
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	15.710



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.757
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.760
Diferencia (MWh)	-3
Ejecutada - Programada	-0,01 %

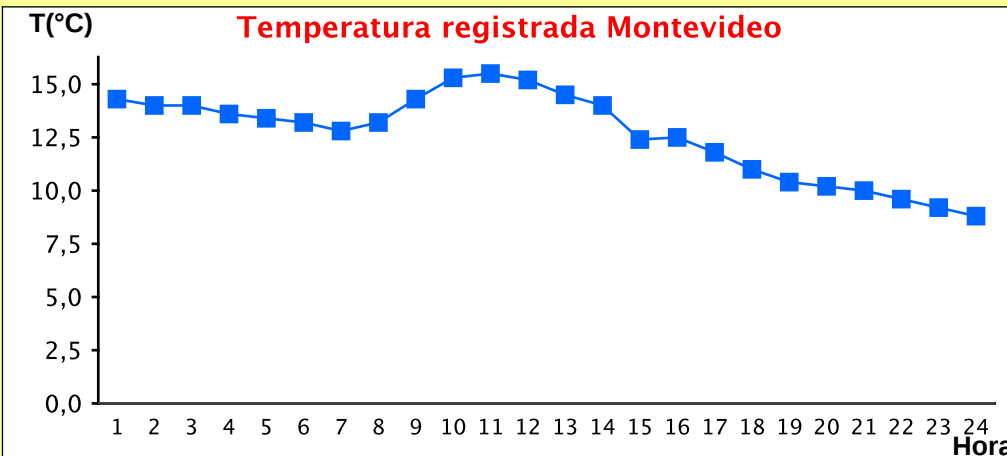


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1360 Hora 16:55
Potencia mínima:	889 Hora 04:56
Pico noche:	1612 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	533,4
Biomasa	96,0
Solar fotovoltaica	2,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

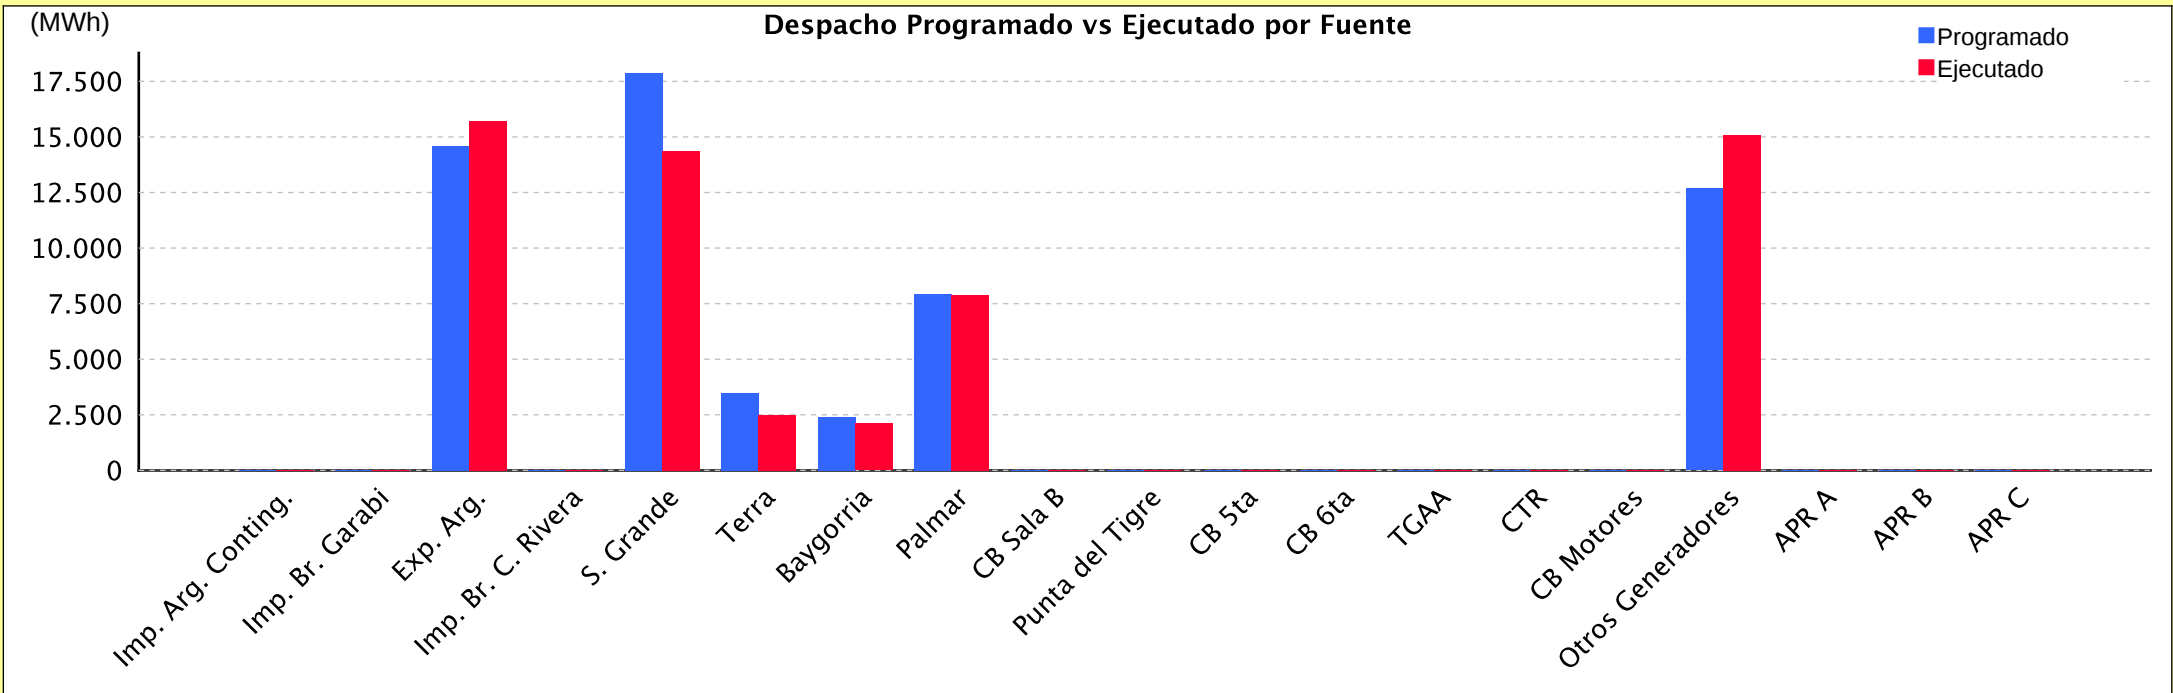
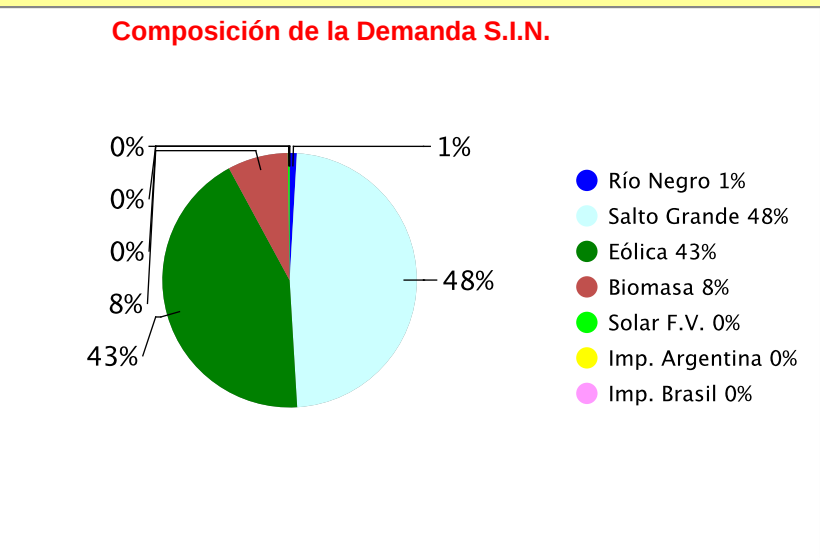


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

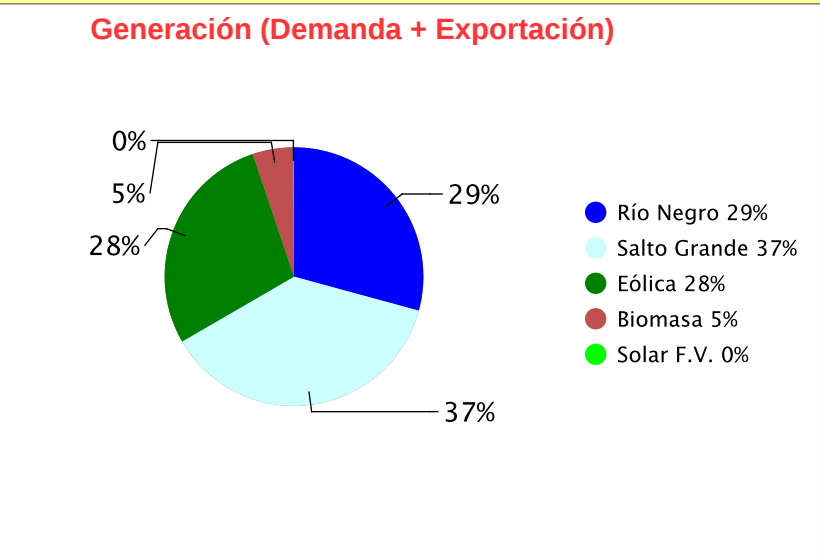



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

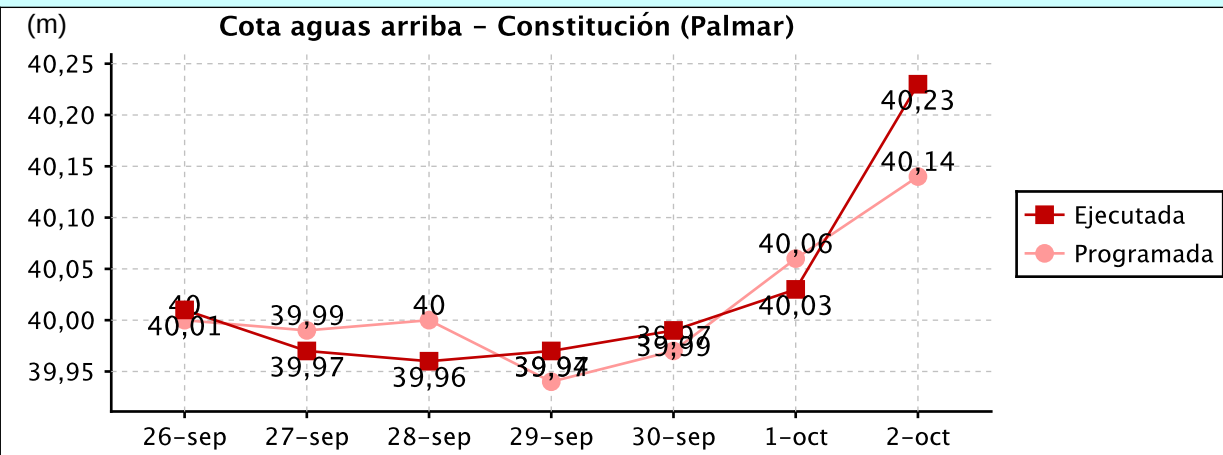
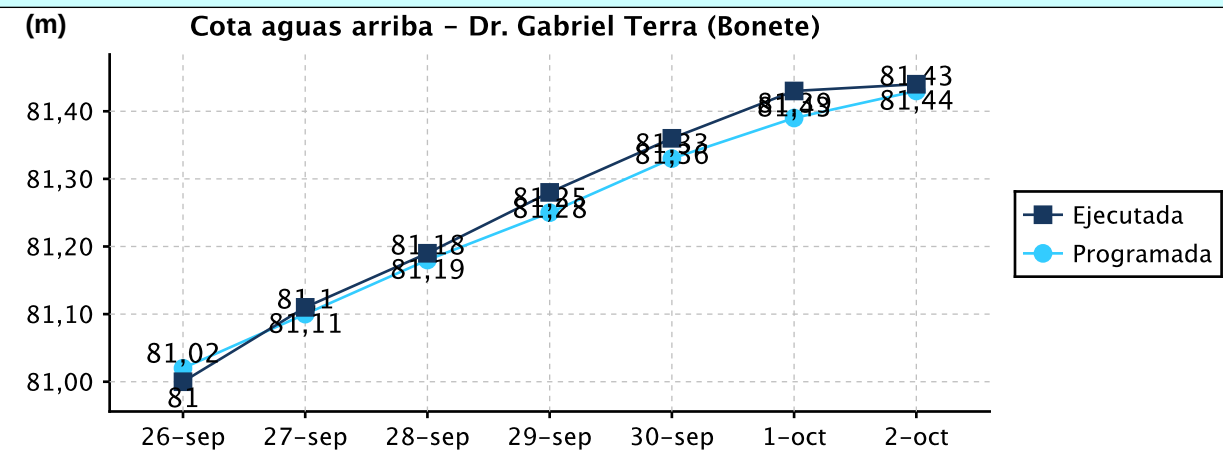


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,43	81,44
Baygorria	54,30	54,22
Palmar	40,14	40,23
SGU	32,82	32,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

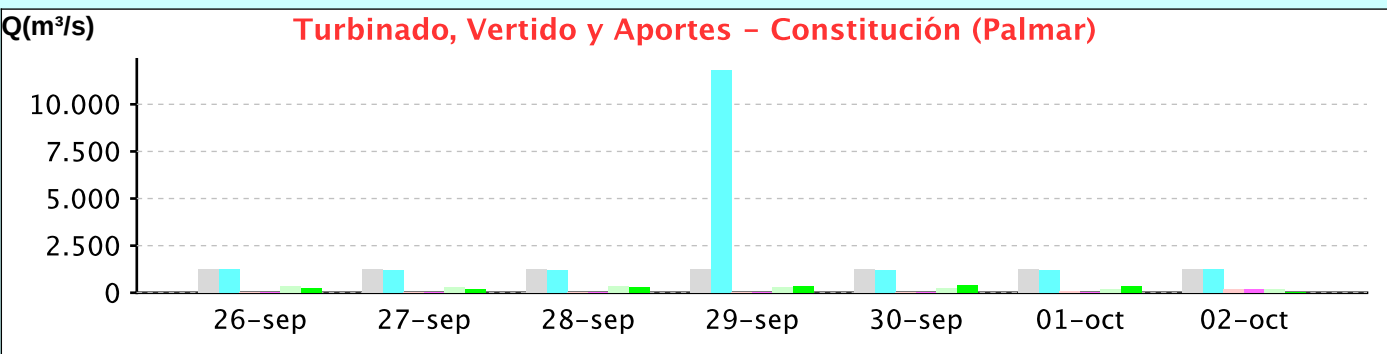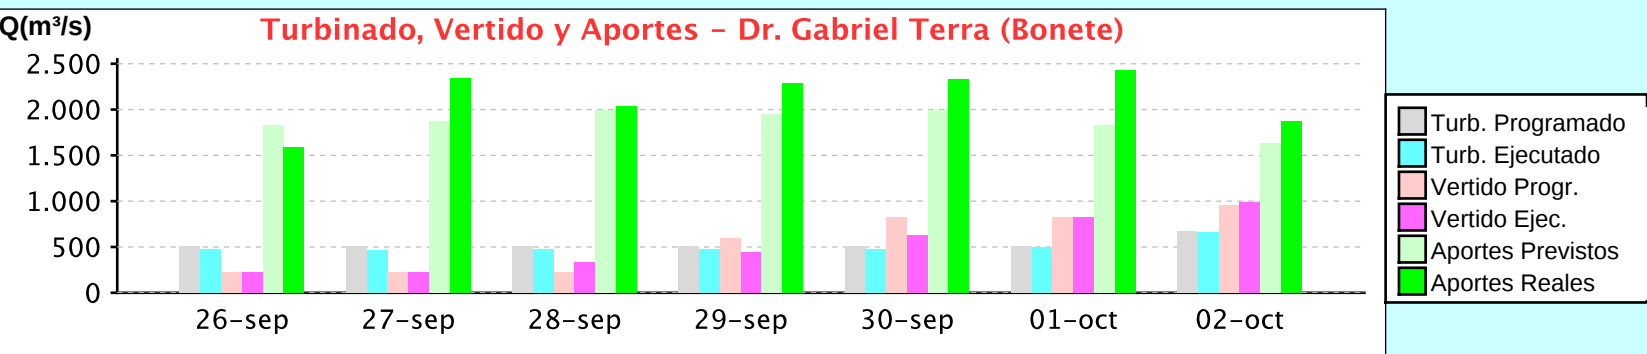

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

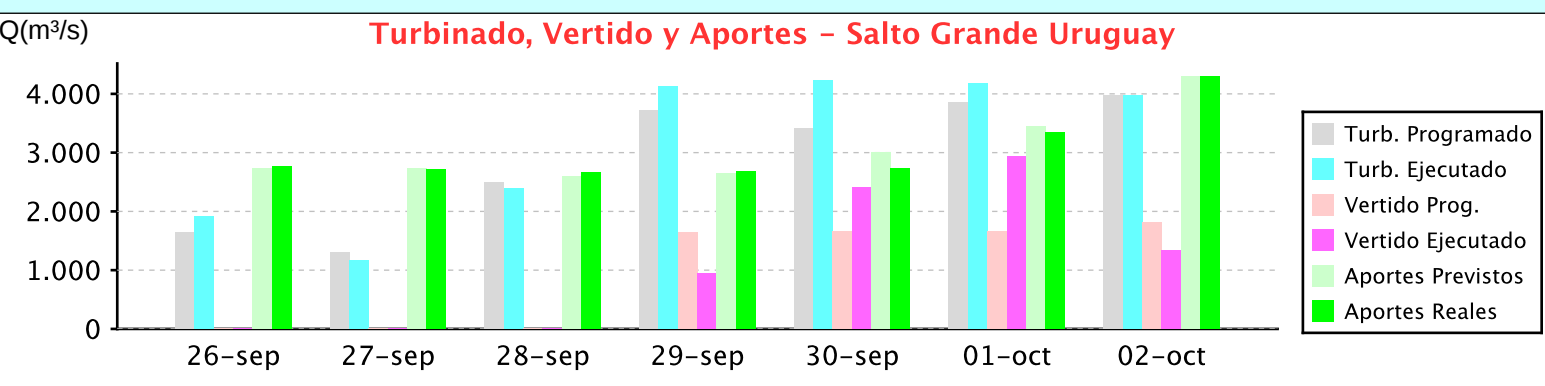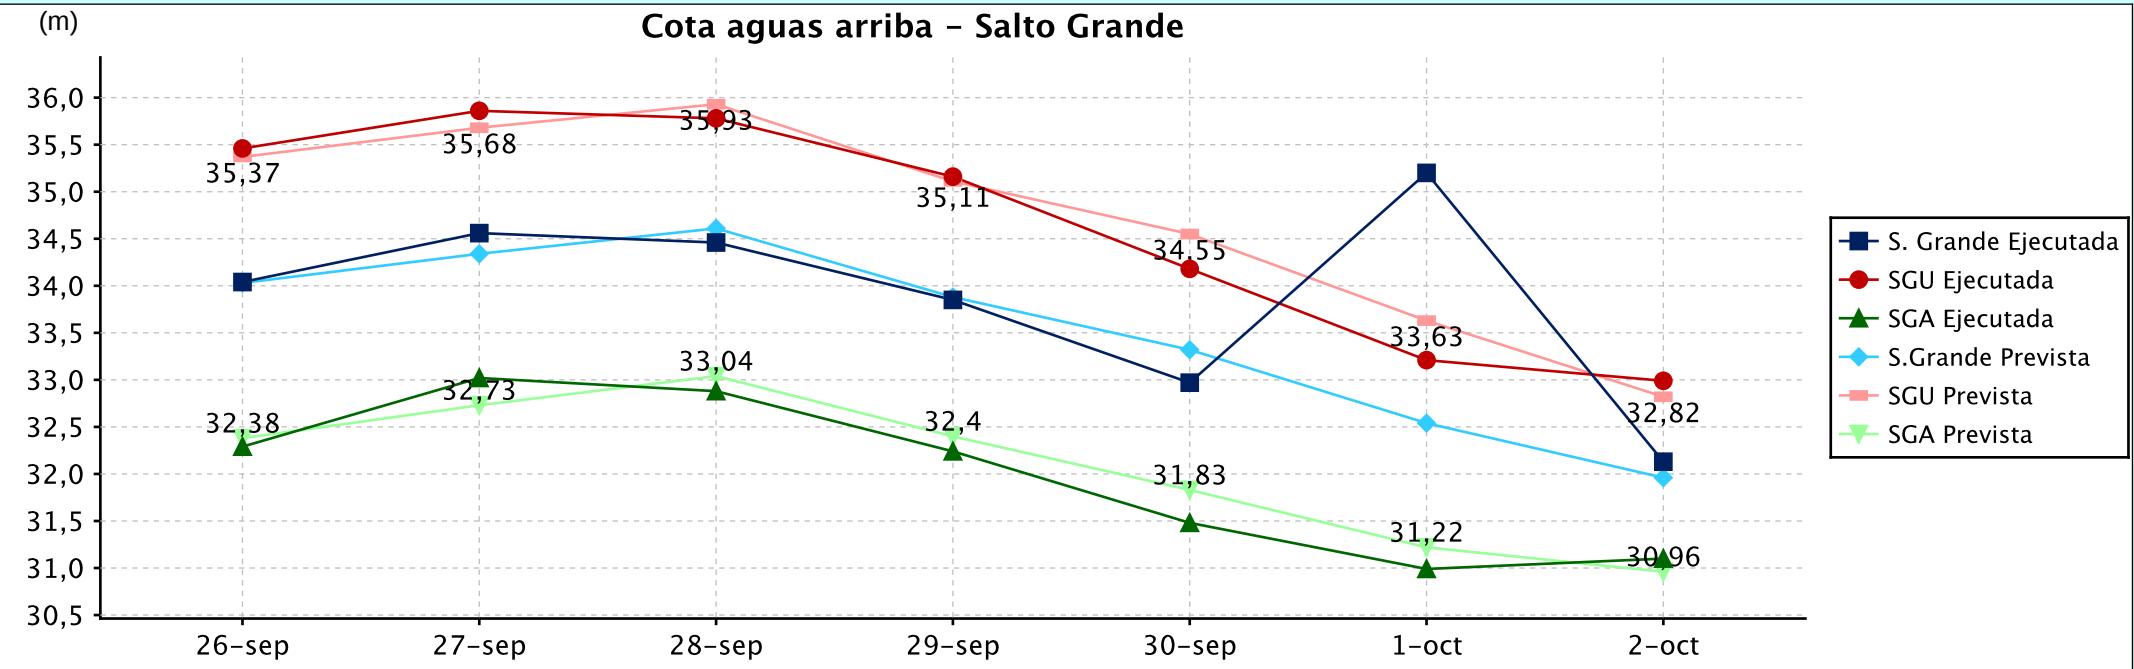

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,99
Cota Vista Arg	31,10
Cota real	32,13
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	29.005

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	665
Baygorria	887	824
Palmar	1.245	1.269
SGU	3.971	3.975

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.627	1.873
Baygorria	200	468
Palmar	170	42
SGU	4.300	4.302

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	950	989
Baygorria	800	1.275
Palmar	200	199
SGU	1.807	1.338

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES