




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 05 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.366
Baygorria	2.120
Palmar	7.894
Salto Grande	17.630
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.598
TOTAL Generación	43.513

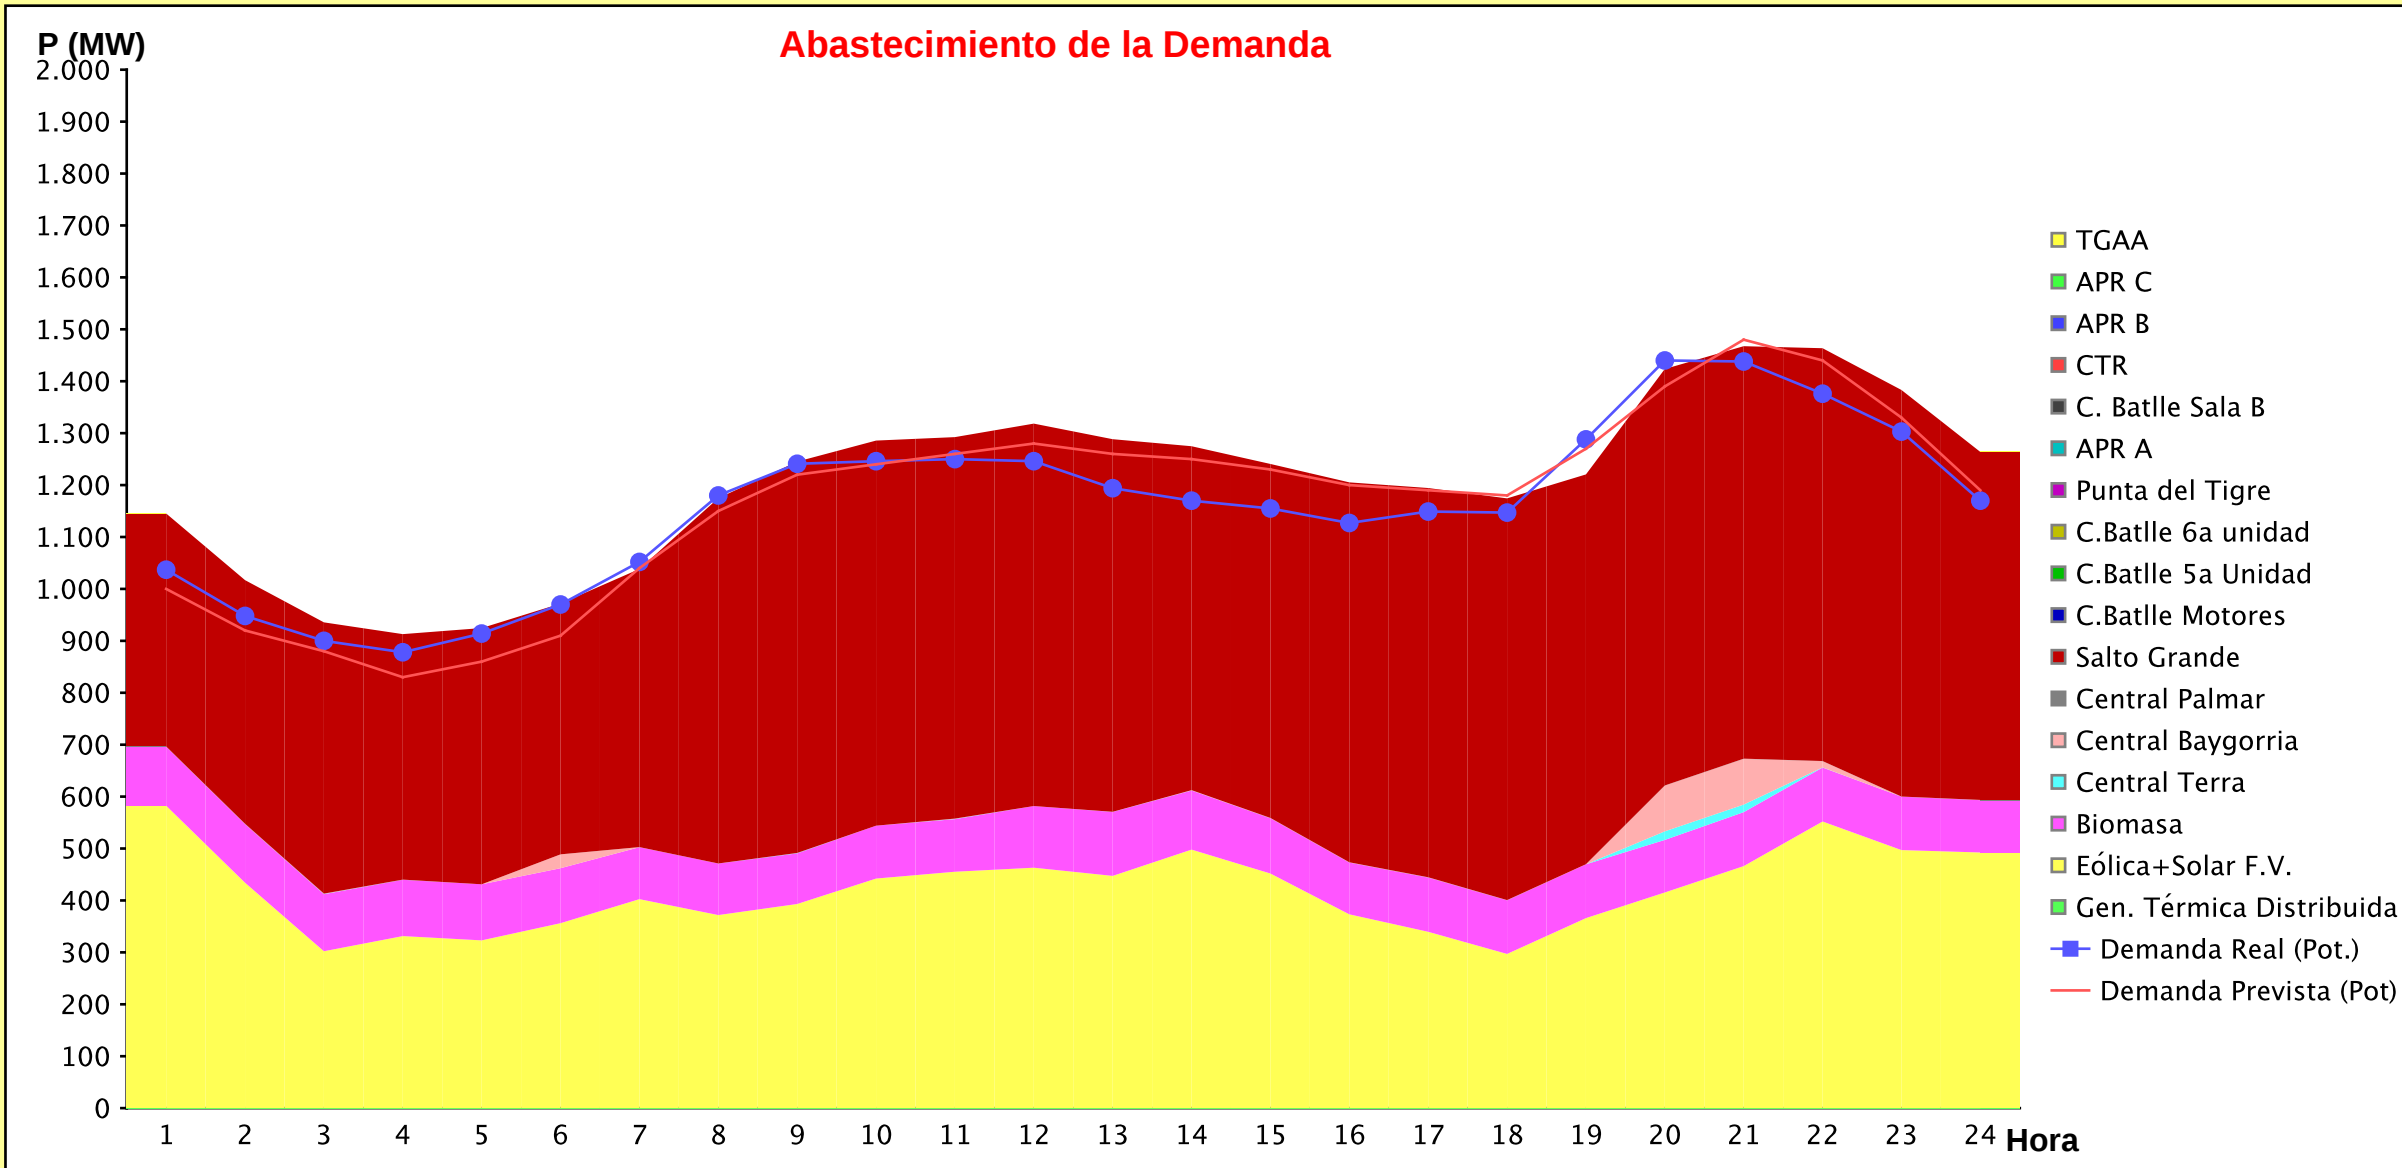

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	14.755
Hidráulica	14.755
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	14.755



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.758
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.000
Diferencia (MWh)	758
Ejecutada - Programada	2,71 %

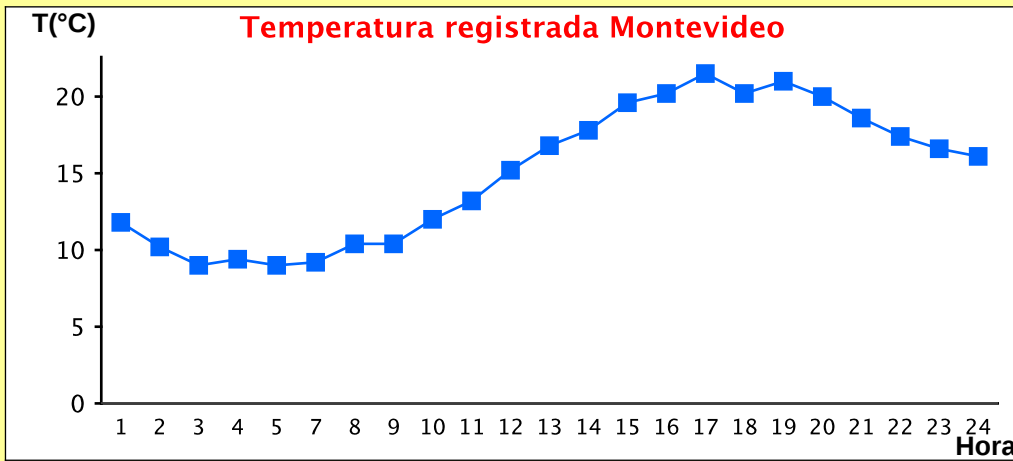


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1334 Hora 11:36
Potencia mínima:	904 Hora 03:36
Pico noche:	1499 Hora 20:57

Generación Media (MW)	
Eólica	405,6
Biomasa	106,1
Solar fotovoltaica	12,5
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

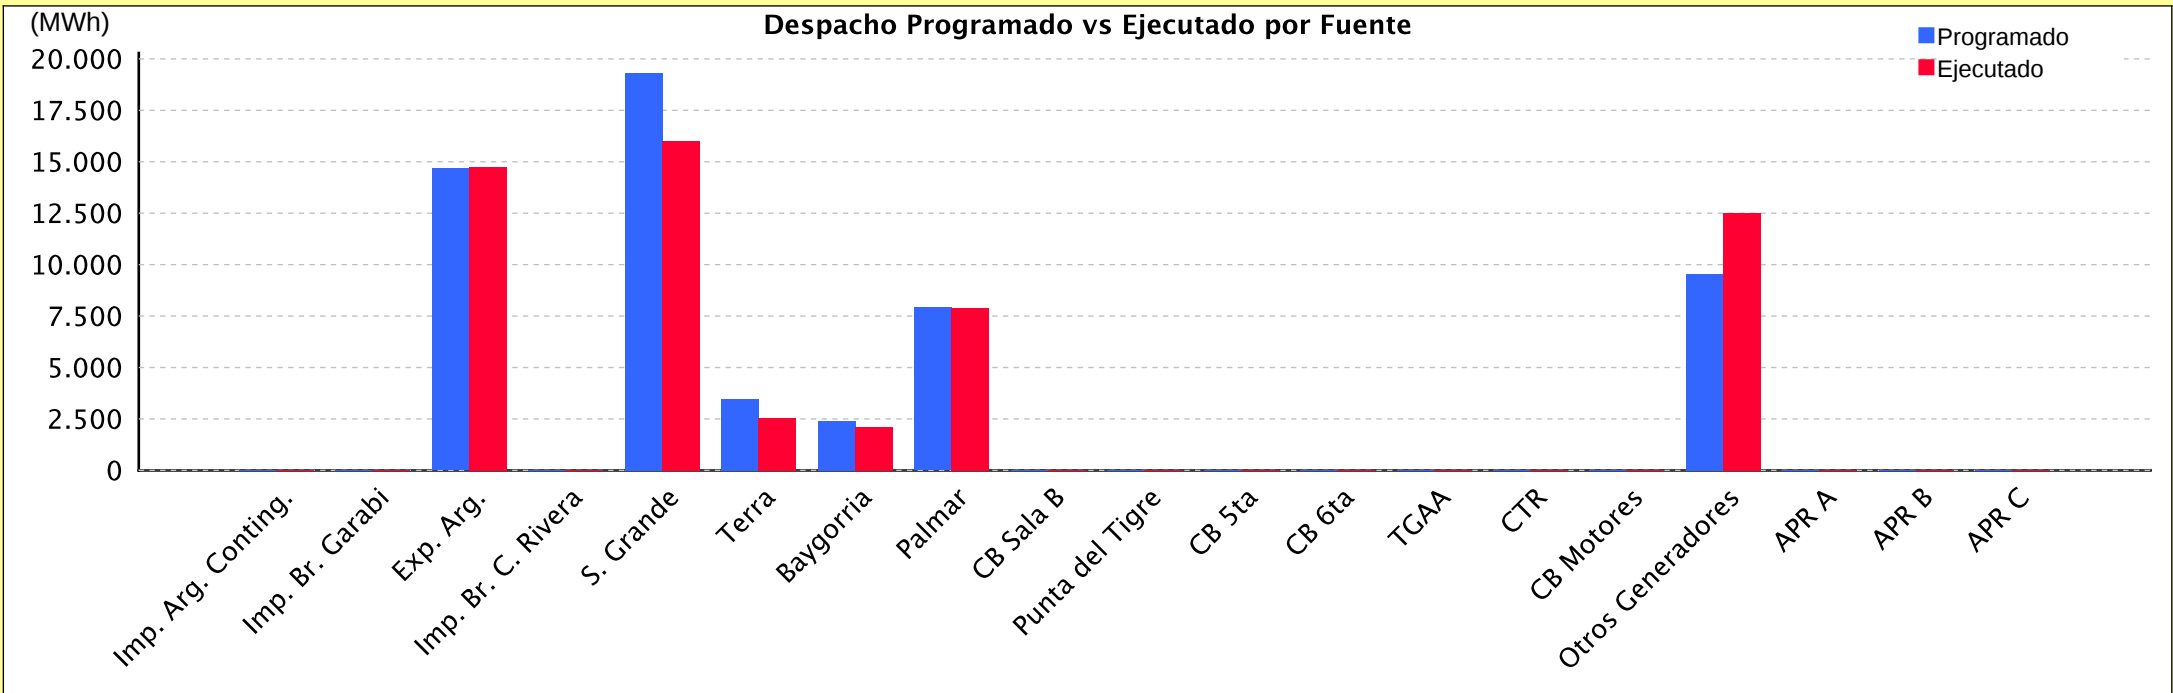
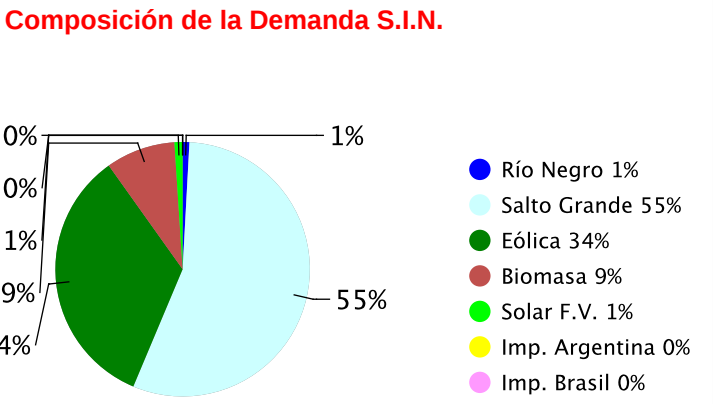


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

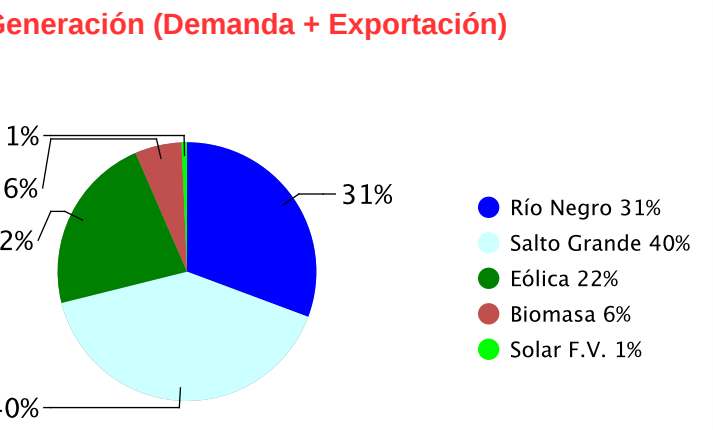



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

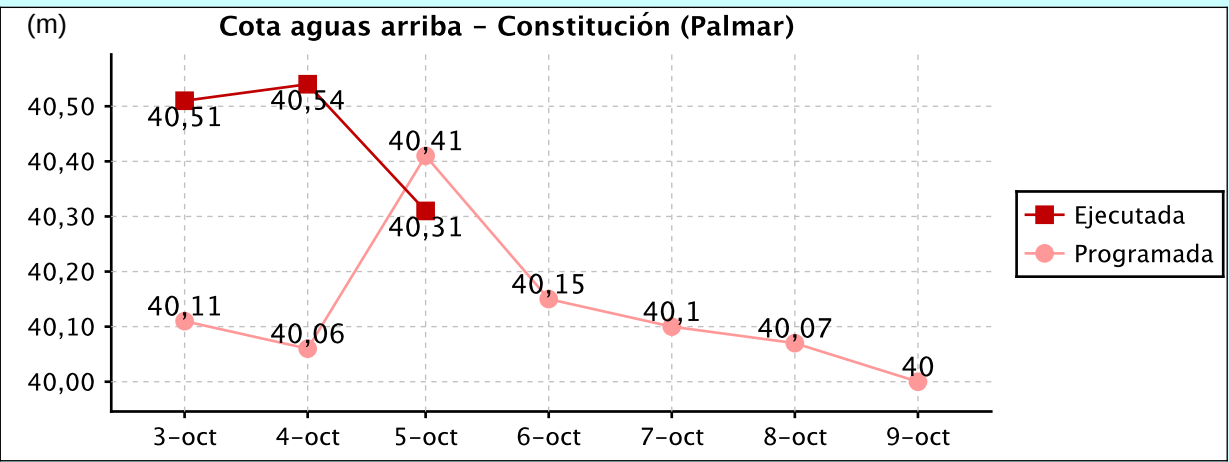
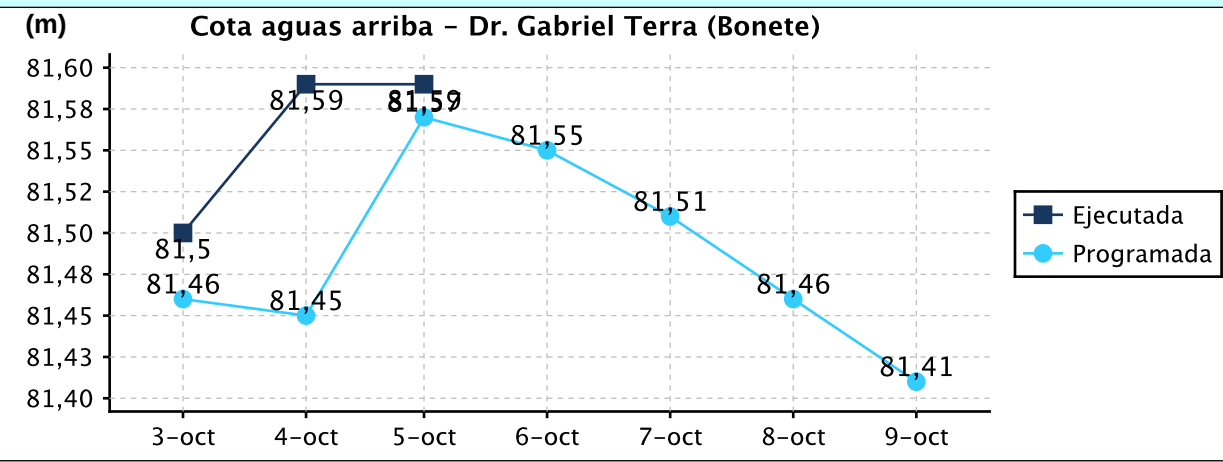


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,57	81,59
Baygorria	54,20	54,21
Palmar	40,41	40,31
SGU	34,04	34,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

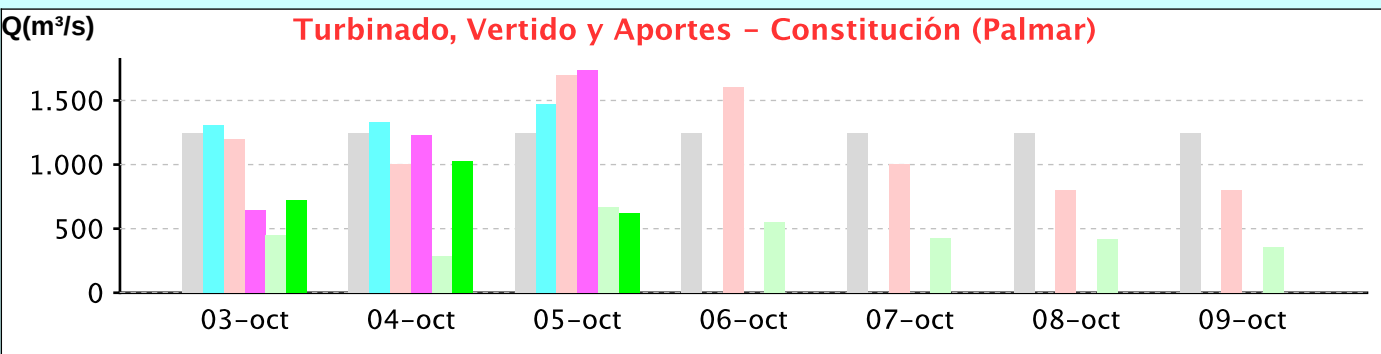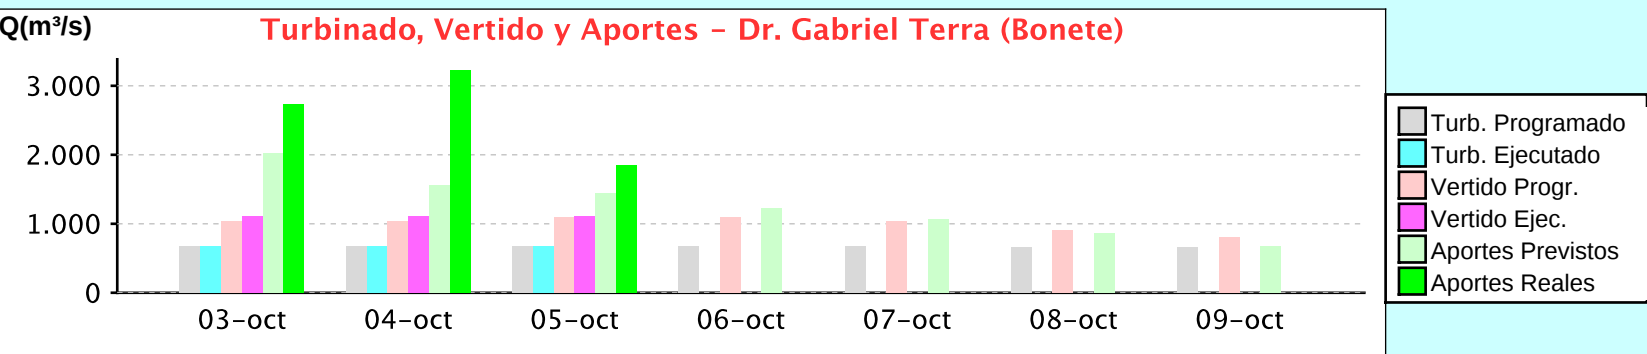

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

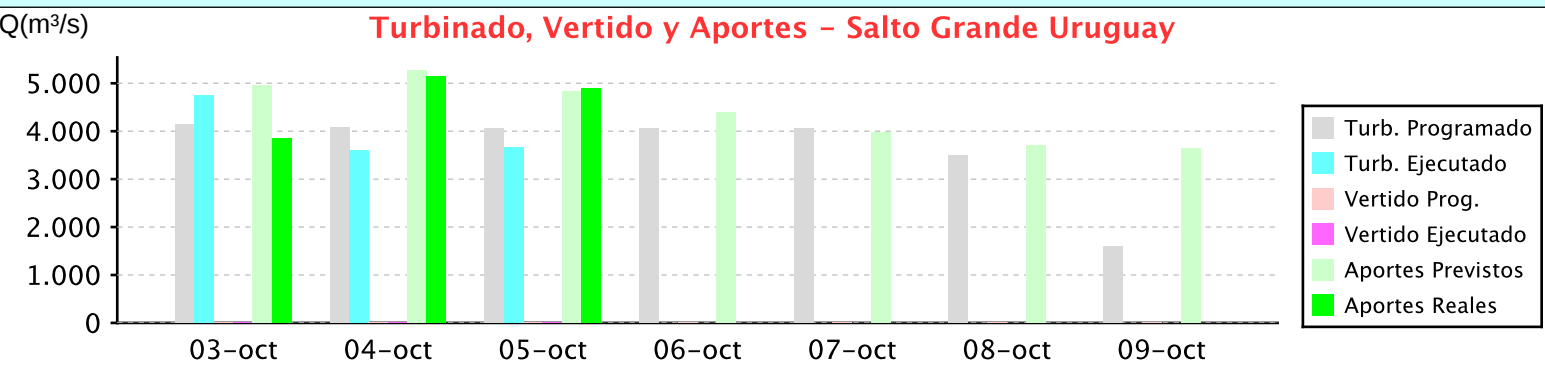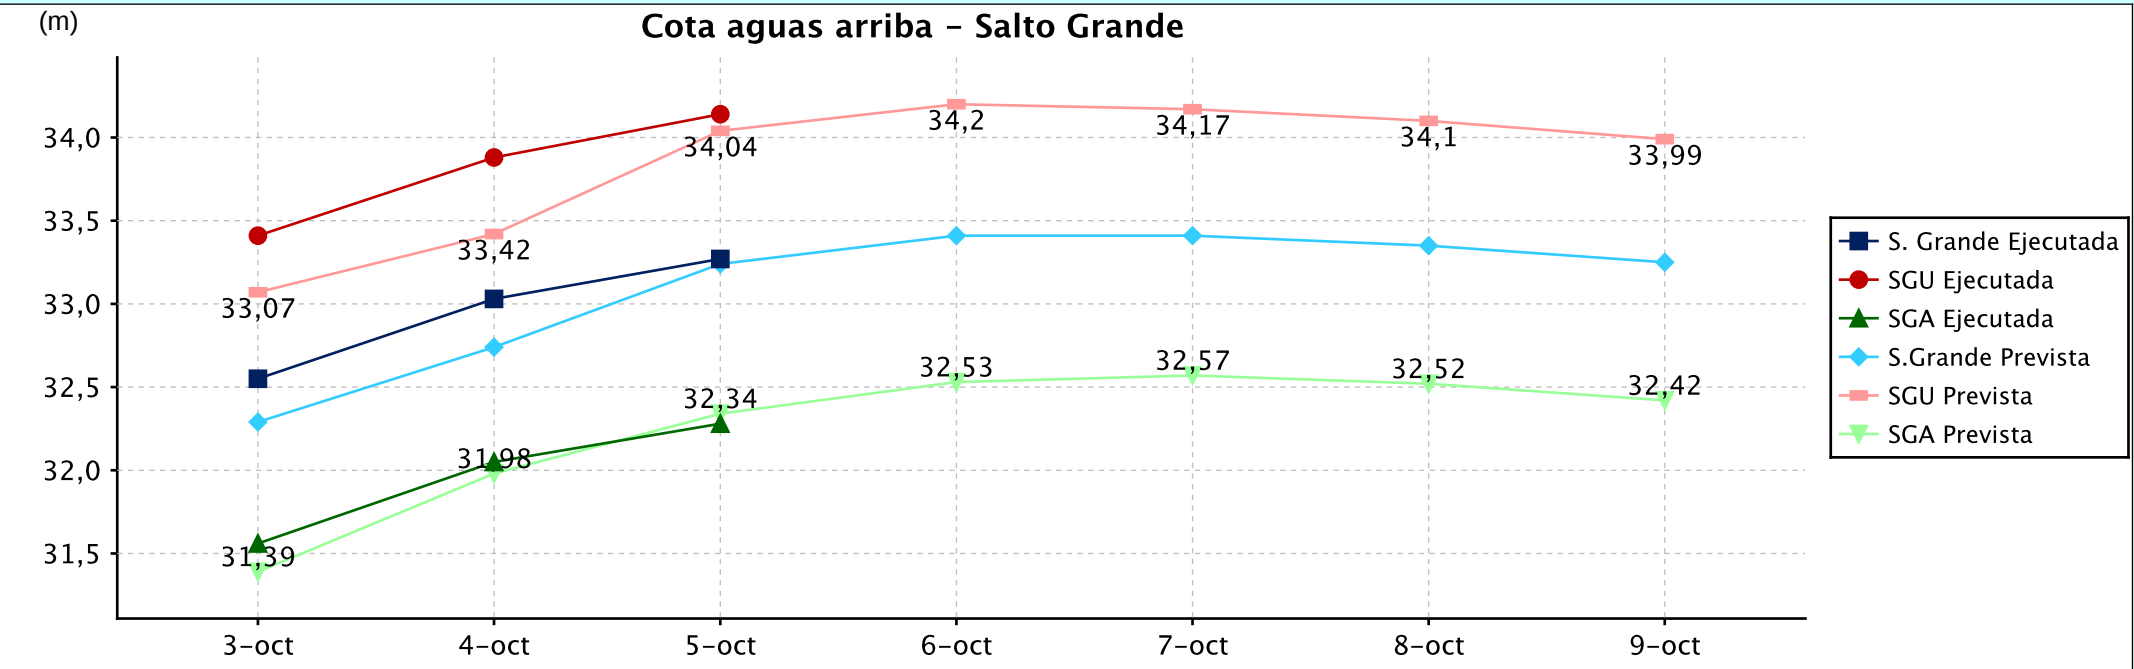

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,14
Cota Vista Arg	32,28
Cota real	33,27
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.255

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	671
Baygorria	887	828
Palmar	1.245	1.472
SGU	4.048	3.653

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.448	1.855
Baygorria	0	50
Palmar	665	622
SGU	4.825	4.885

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.115
Baygorria	900	1.009
Palmar	1.700	1.734
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES