




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 06 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.357
Baygorria	2.115
Palmar	7.884
Salto Grande	19.179
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	8.154
TOTAL Generación	40.599

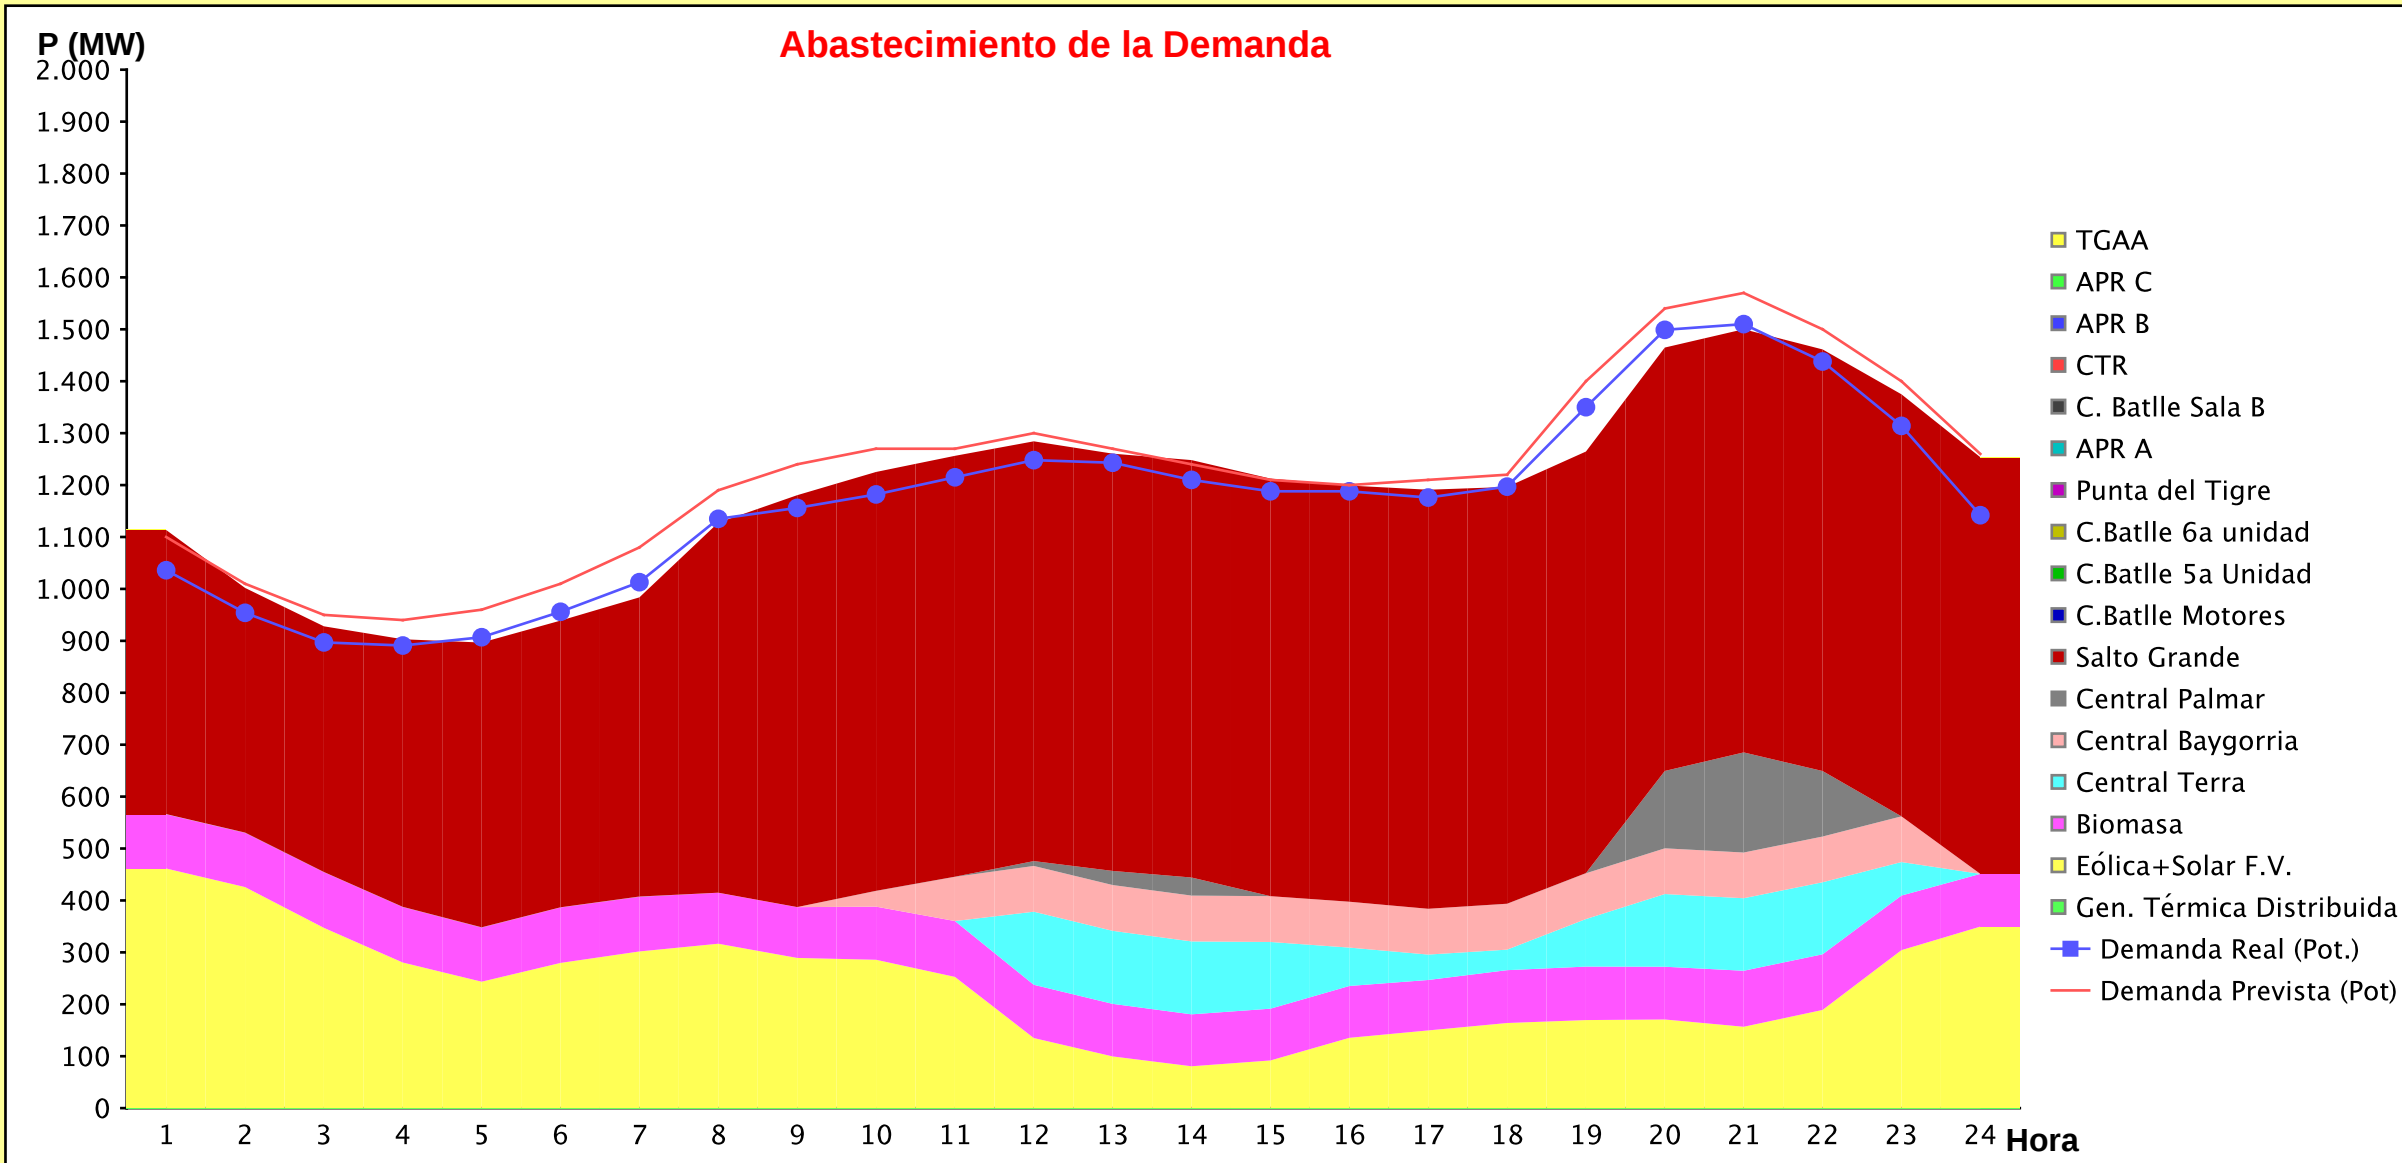

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.228
Hidráulica	12.228
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.228



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.371
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.340
Diferencia (MWh)	-969
Ejecutada - Programada	-3,30 %

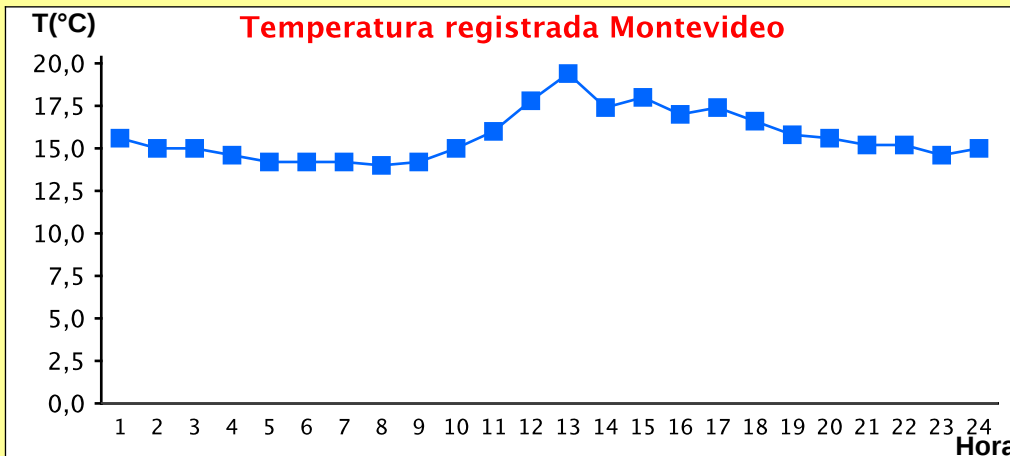


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1297 Hora 11:56
Potencia mínima:	893 Hora 04:10
Pico noche:	1522 Hora 20:31

Generación Media (MW)	
Eólica	227,2
Biomasa	103,3
Solar fotovoltaica	9,8
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

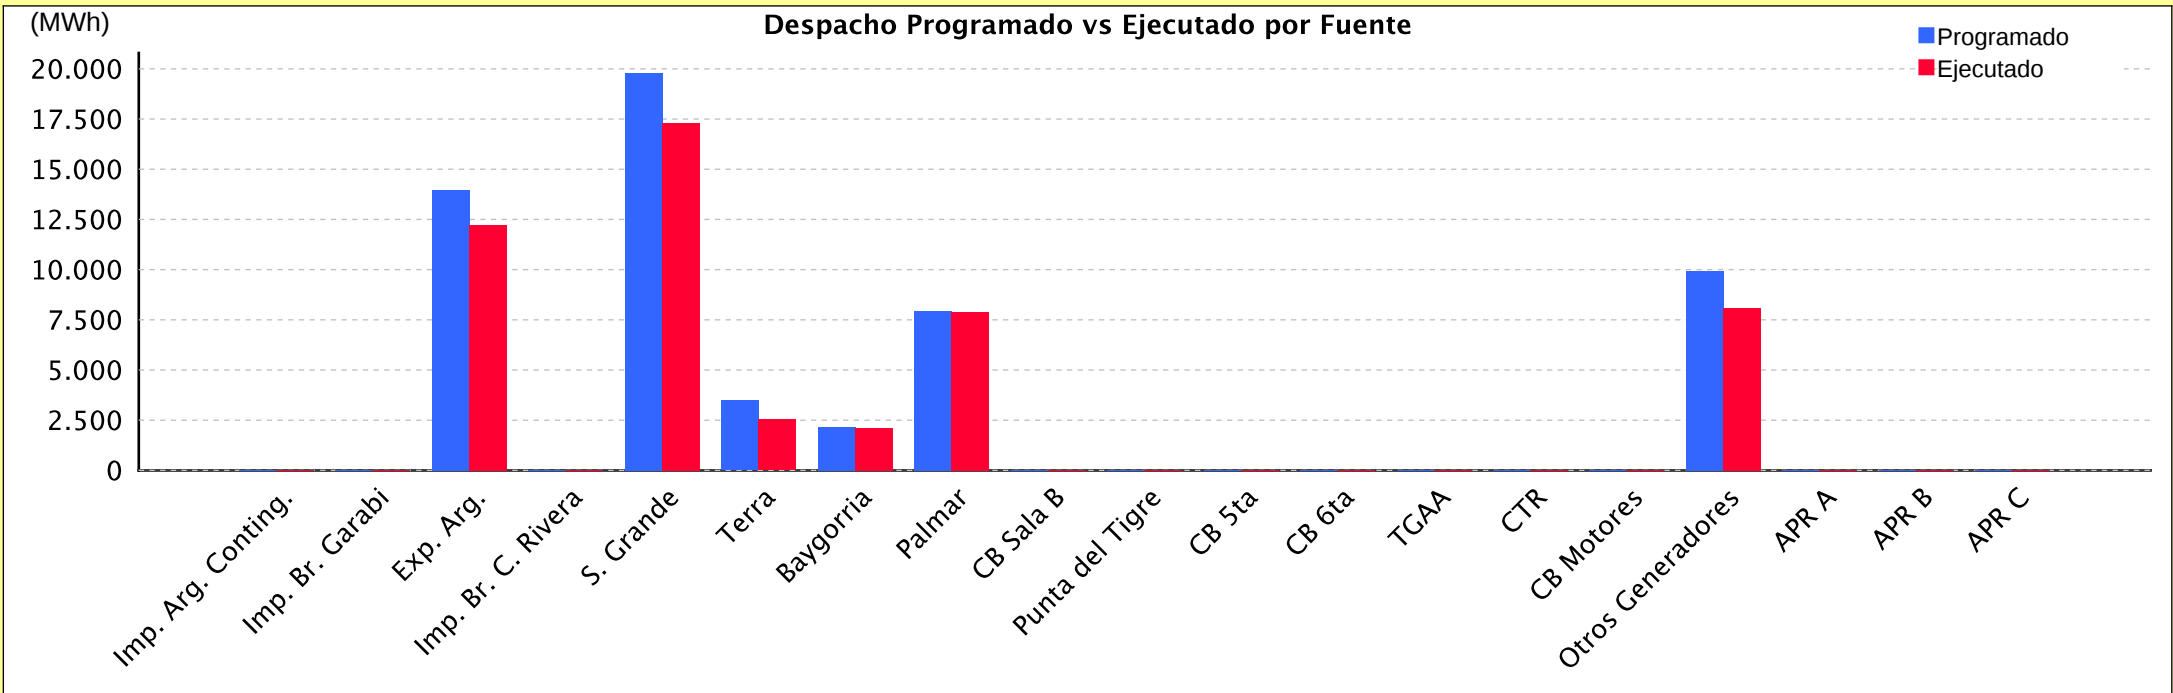
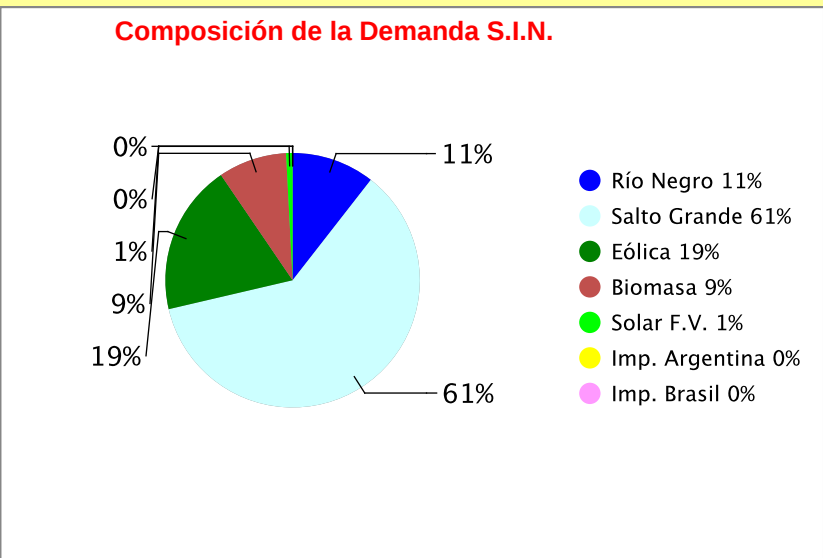


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

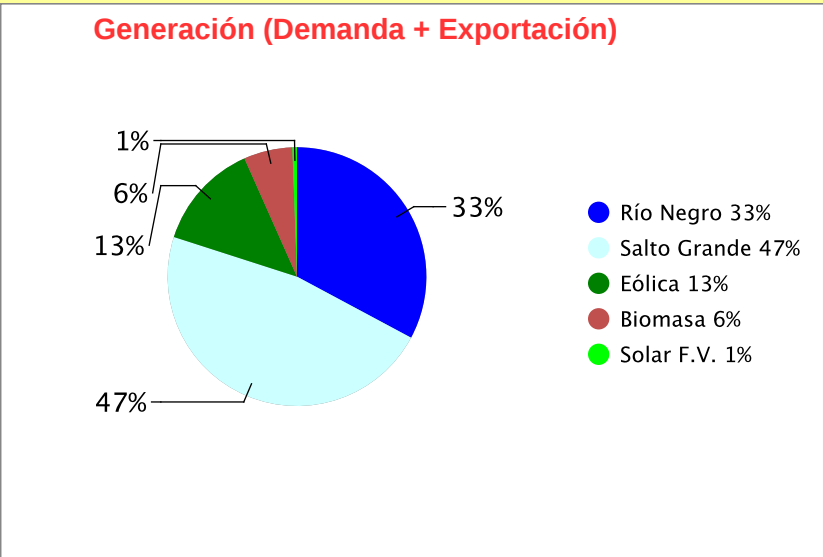



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

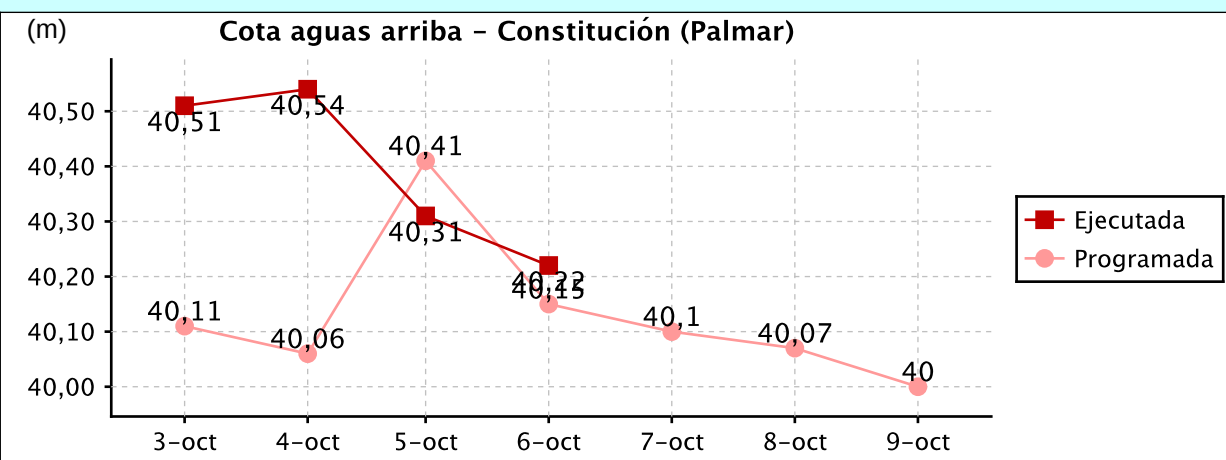
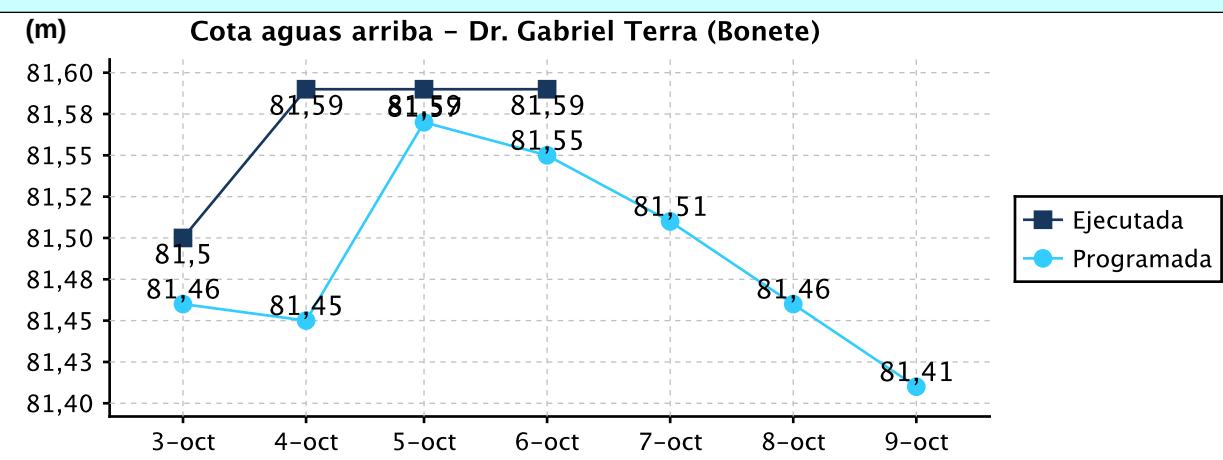


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,55	81,59
Baygorria	54,16	54,1
Palmar	40,15	40,22
SGU	34,20	34,15

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

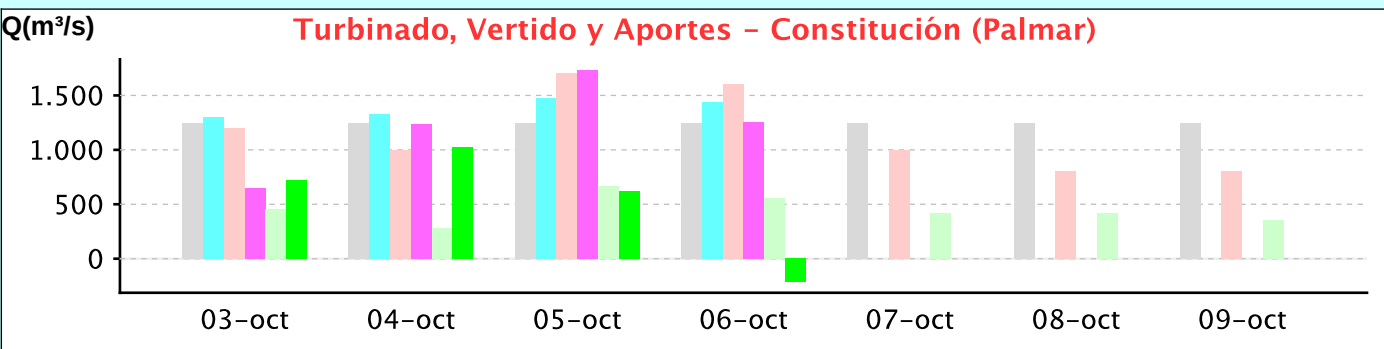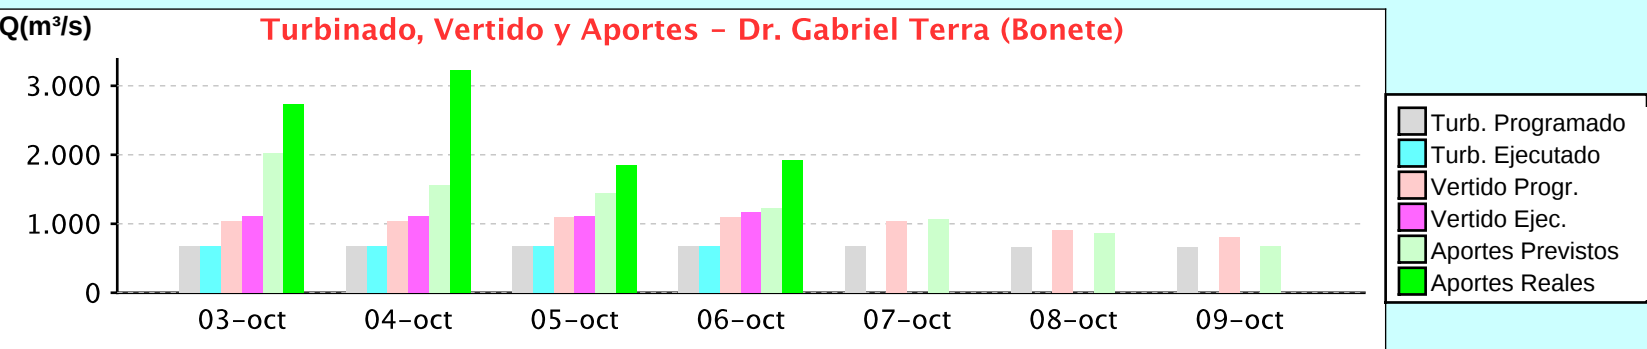

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

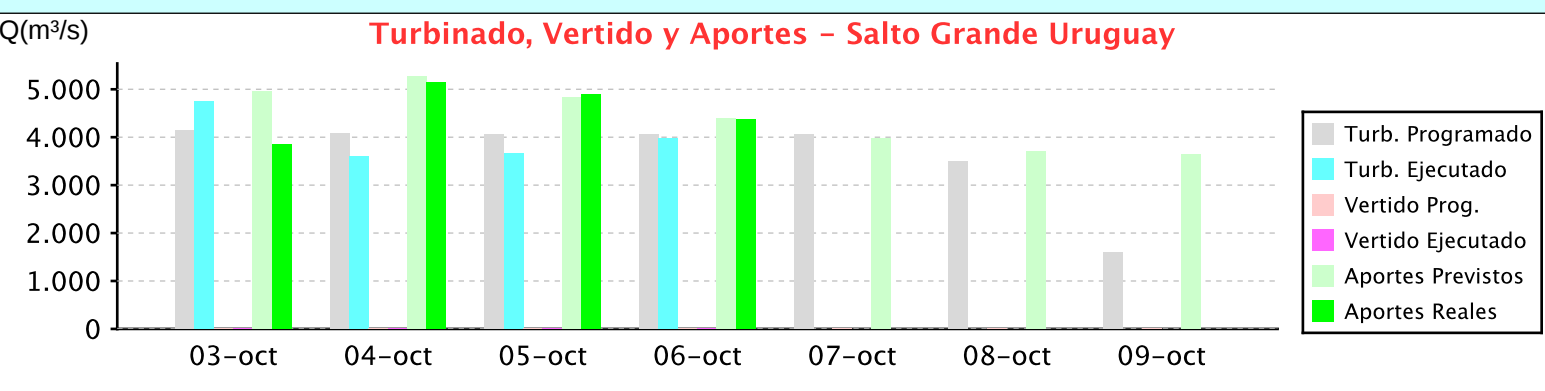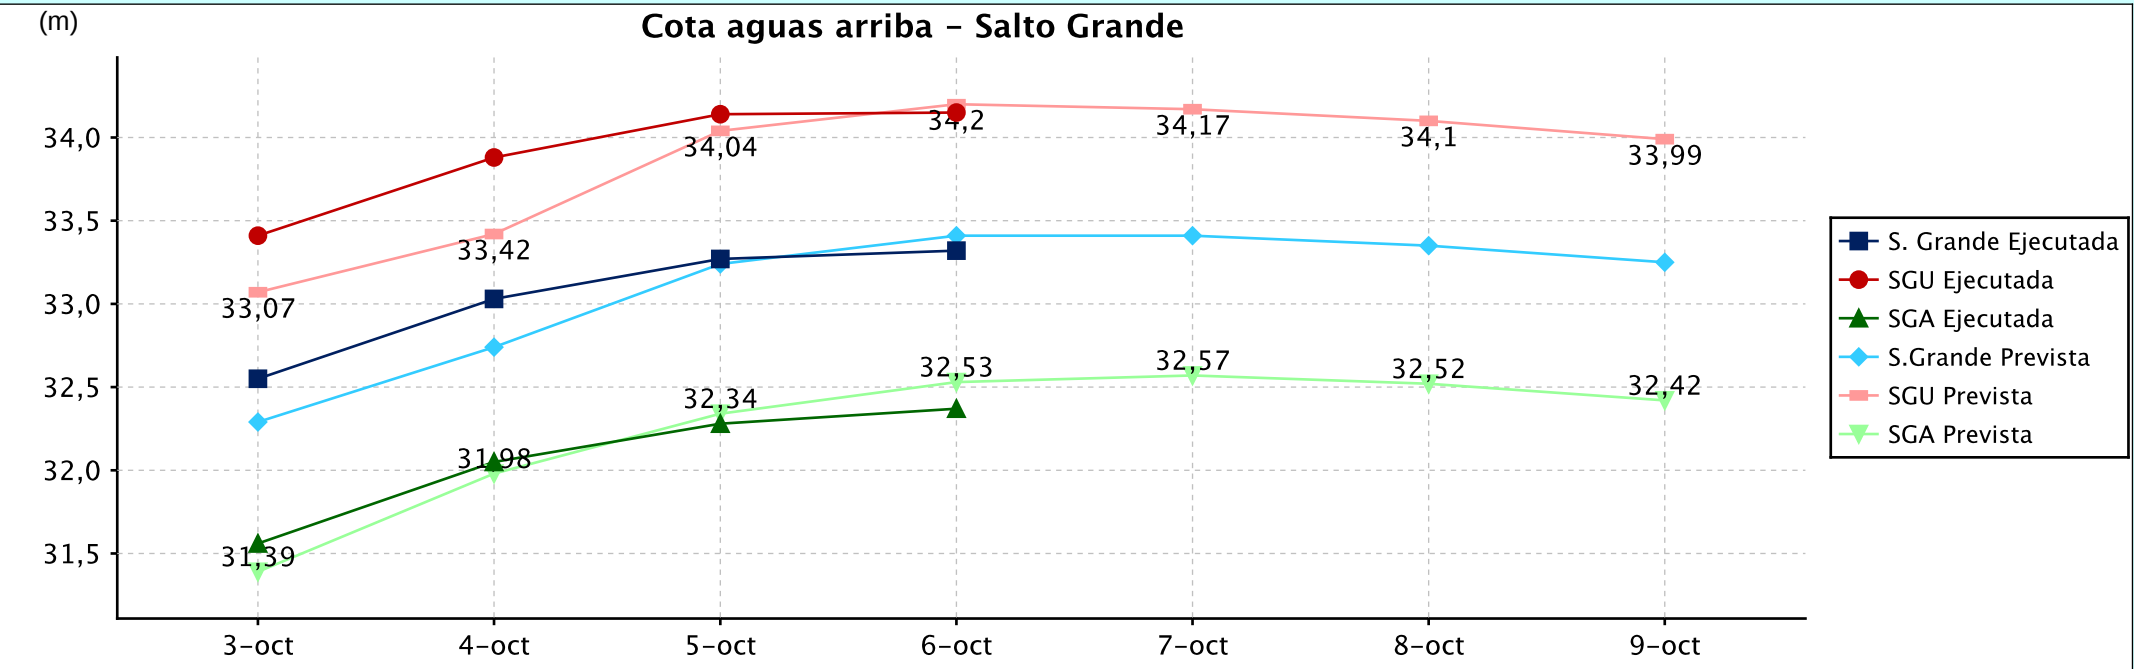

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,15
Cota Vista Arg	32,37
Cota real	33,32
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
33.152	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	677
Baygorria	799	833
Palmar	1.245	1.438
SGU	4.060	3.975

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.227	1.915
Baygorria	0	-736
Palmar	553	-216
SGU	4.400	4.369

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.170
Baygorria	900	1.815
Palmar	1.600	1.258
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES