




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 10 de octubre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.252
Baygorria	1.855
Palmar	7.897
Salto Grande	19.291
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	16.862
TOTAL Generación	49.105


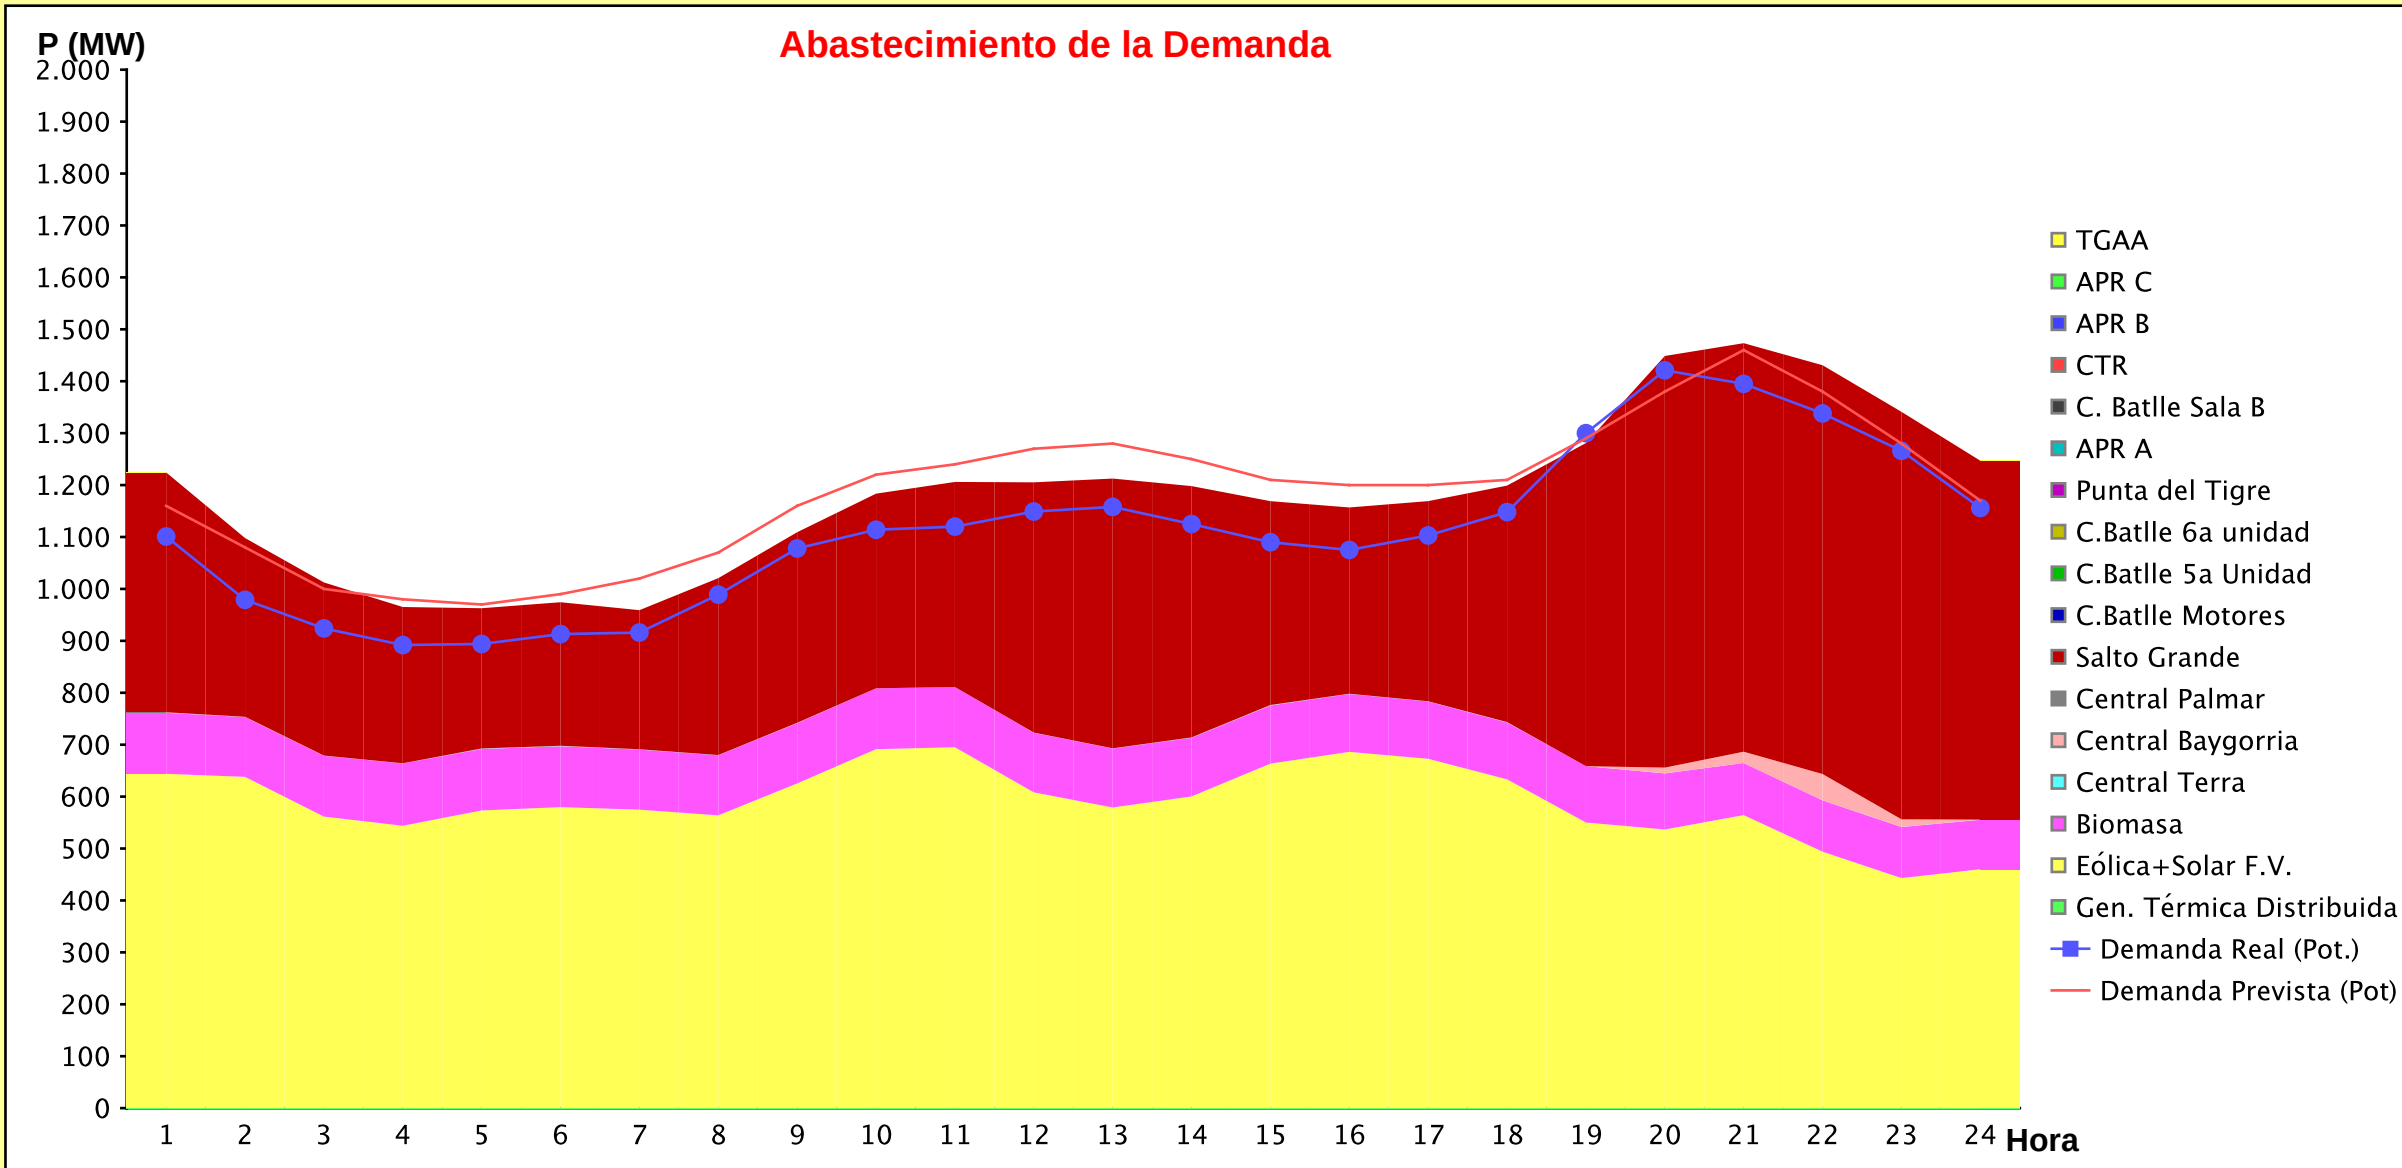


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	20.914
Hidráulica	20.914
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	20.914


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.191
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.470
Diferencia (MWh)	-279
Ejecutada - Programada	-0,98 %

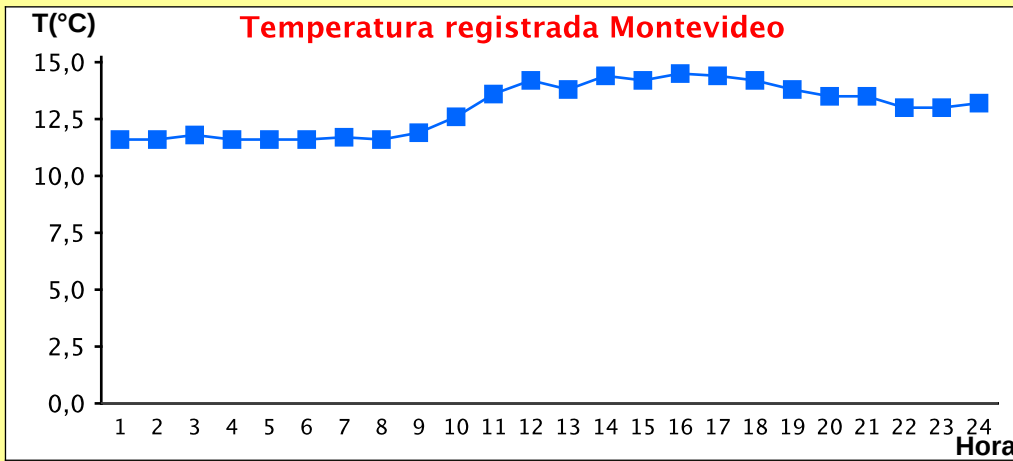

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1238 Hora 12:55
Potencia mínima:	952 Hora 06:19
Pico noche:	1490 Hora 20:23
Generación Media (MW)	
Eólica	586,5
Biomasa	111,8
Solar fotovoltaica	2,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

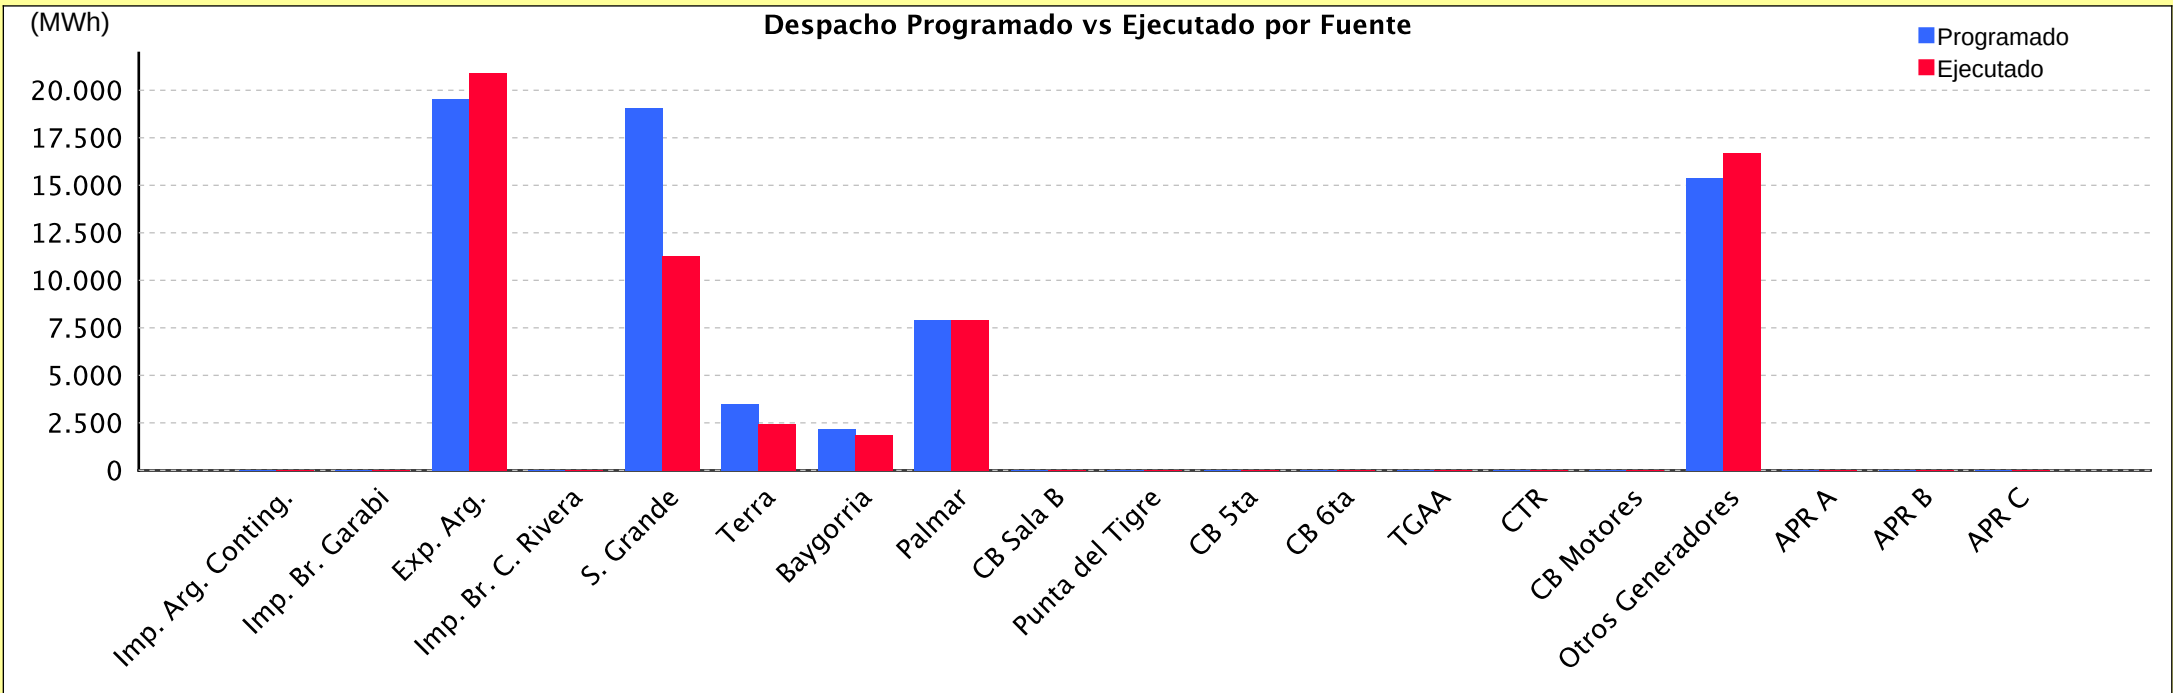
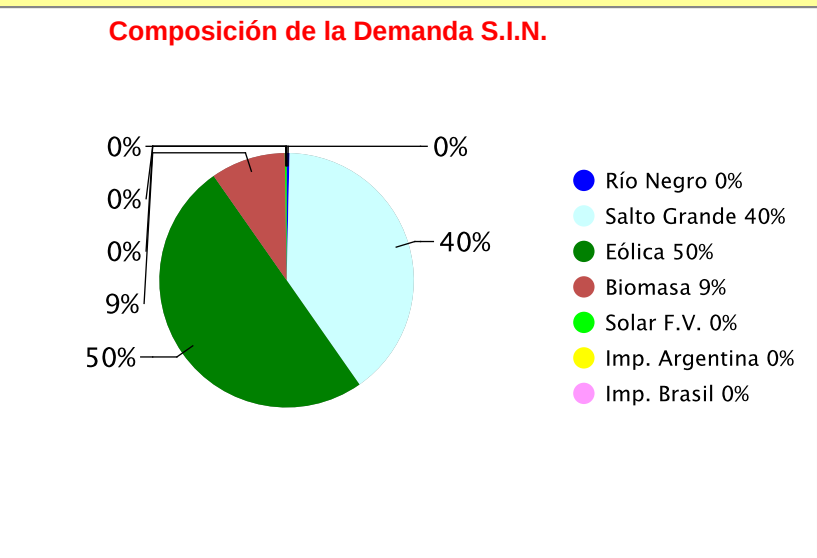


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

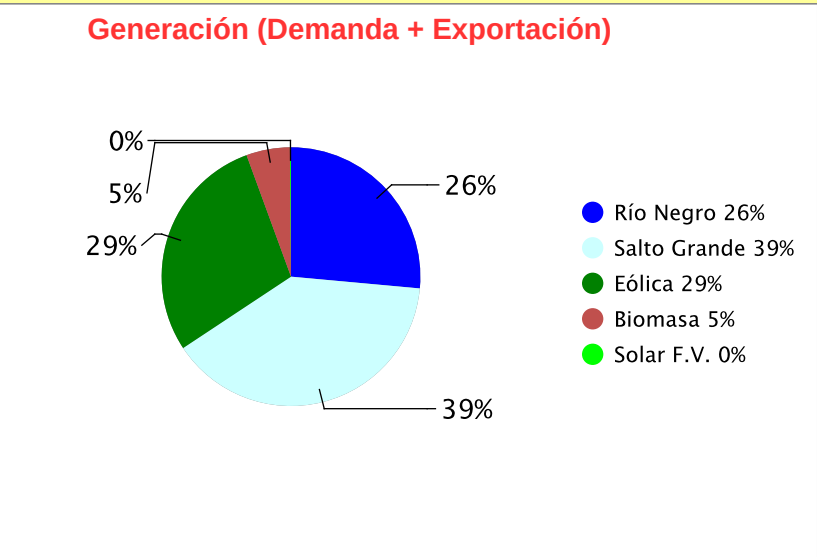



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

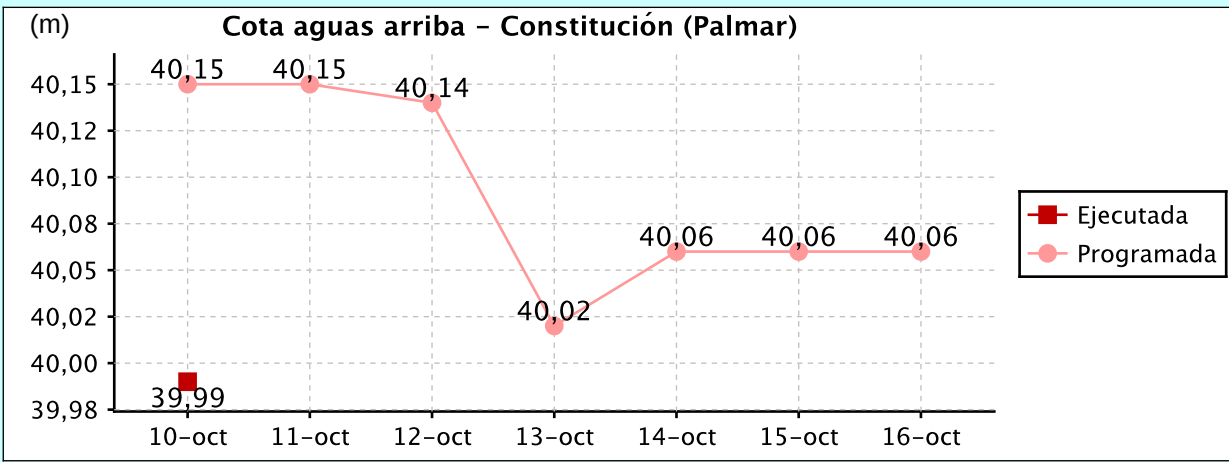
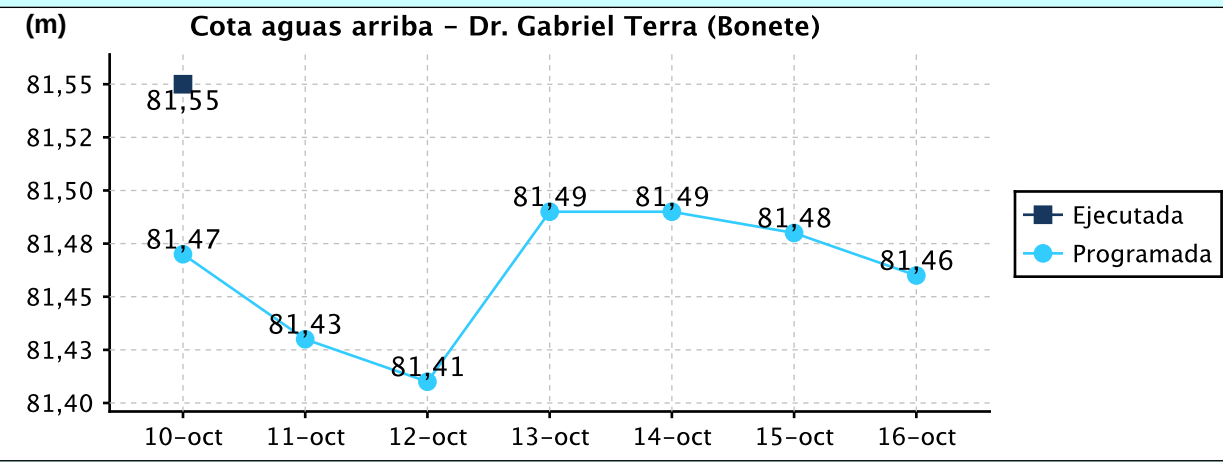


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,47	81,55
Baygorria	54,27	54,12
Palmar	40,15	39,99
SGU	33,87	33,97

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

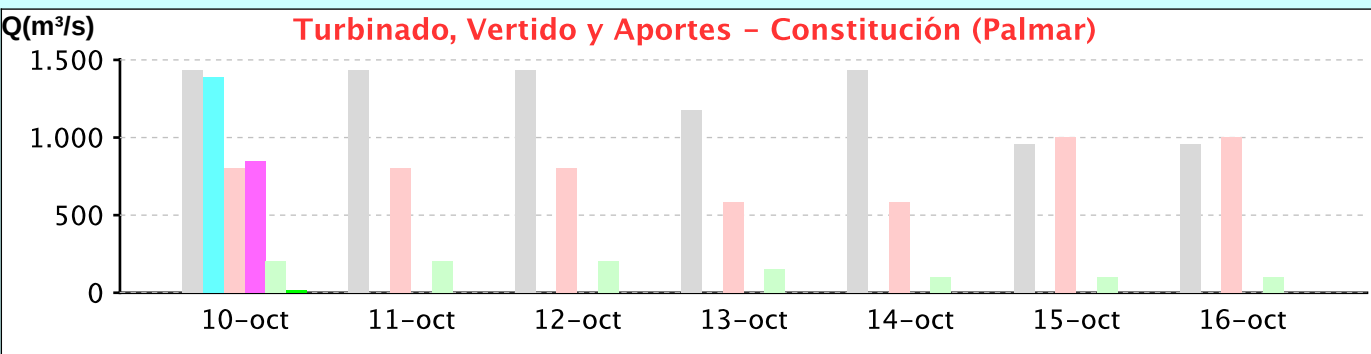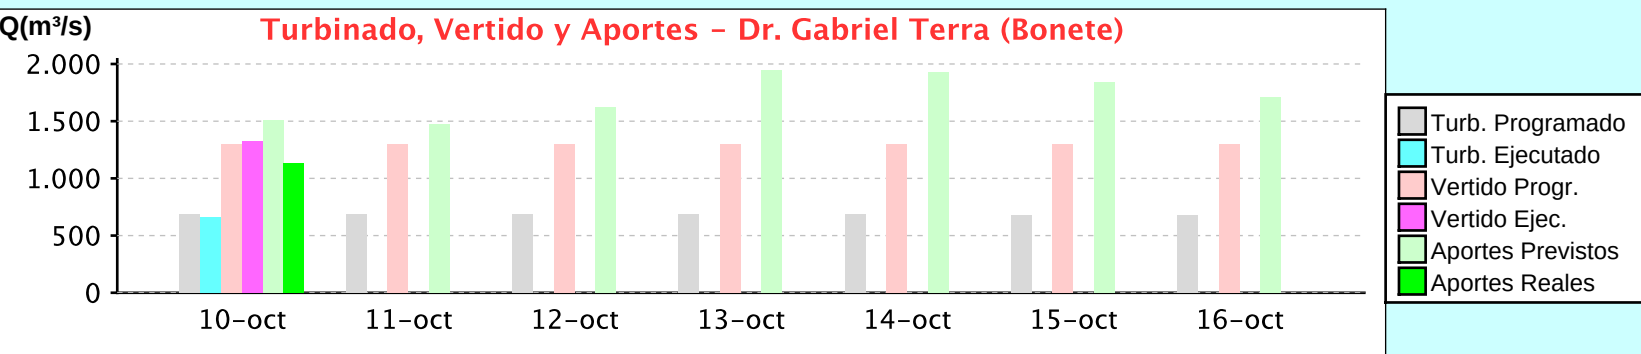

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

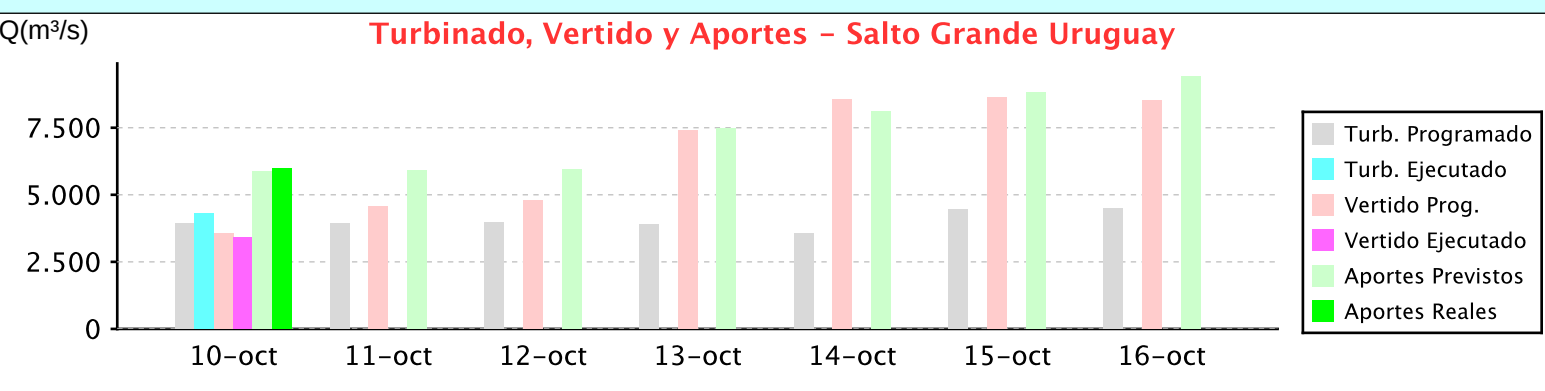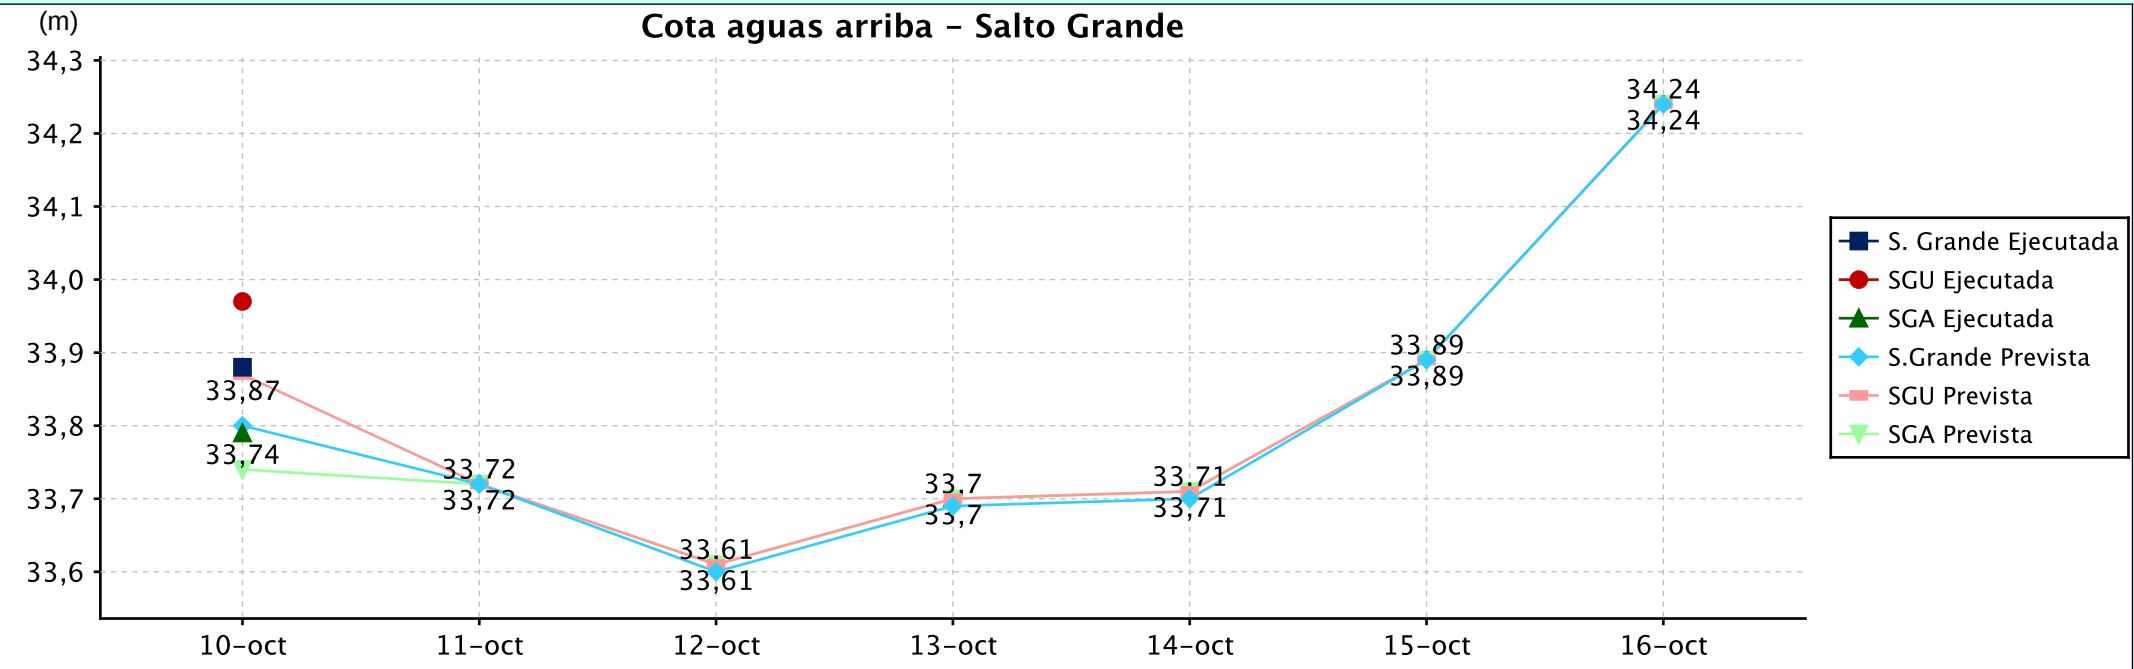

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,97
Cota Vista Arg	33,79
Cota real	33,88
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	3.675

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	658
Baygorria	862	726
Palmar	1.432	1.391
SGU	3.918	4.317

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.507	1.136
Baygorria	0	50
Palmar	200	14
SGU	5.875	5.996

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.323
Baygorria	1.150	1.364
Palmar	800	850
SGU	3.549	3.397

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES